





Однолинейная электрическая схема 10 кВ КТП-38

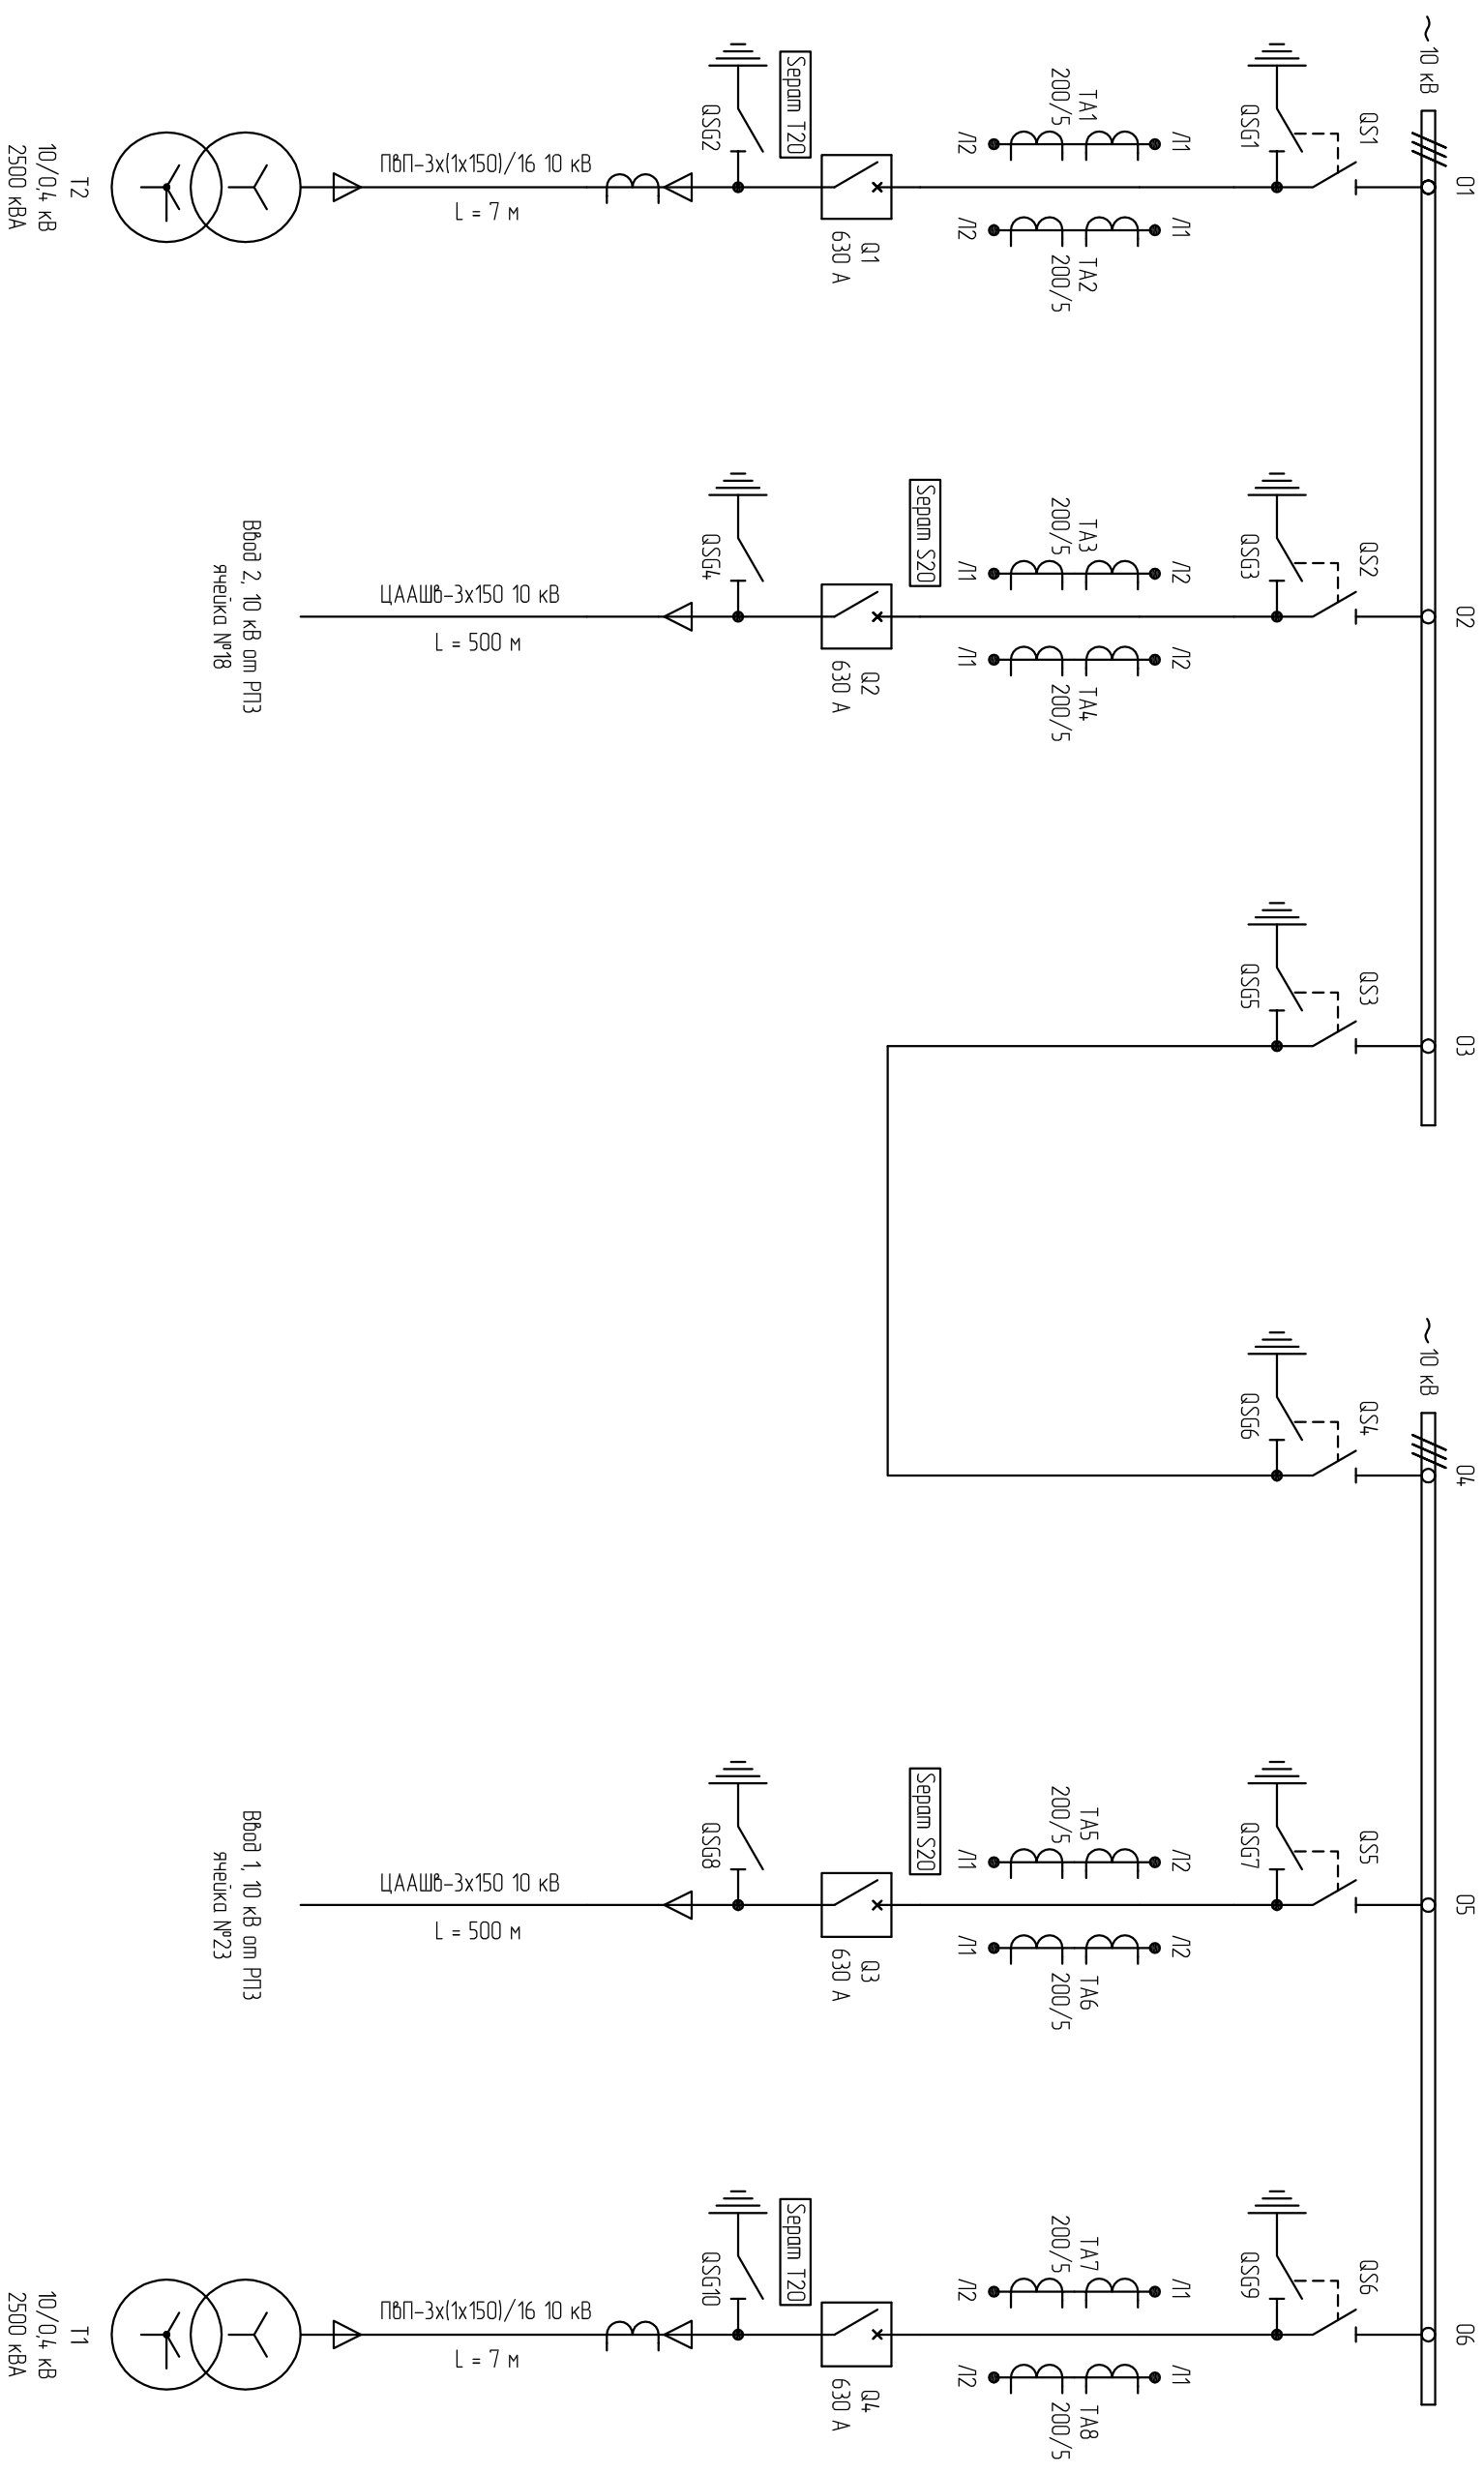

- Примечания:
1. Данная схема разработана согласно техническому заданию на проектирование.
 2. Однолинейная схема изображена со стороны фасада ячеек.
 3. В РУ-10 кВ применен типовой комплект оперативных йлокировок с использованием электромагнитных замков
 4. Для организации питания цепи управления, сигнализации и освещения ячеек КСО предусмотрен надежной шкаф собственных нужд ШСН (~220 В, ~12 В).
 5. В помещении РУ-10 кВ предусмотреть принципиальную оборуино-вытяжную вентиляцию с пылекартатым обменом воздуха в час с помощью осевого вентилятора

			Согласовано			
Инб. N по пл.	Подп. и дата	Взам. инб. N				

25-24П-2012-ЭМ				
Реконструкция КТП-38 10/0,4 кВ ОАО "ЦСМ"				
Создано				
Изм	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.
ГМП		Семенова		Дата
				02.12
Разраб	Рамзоб			02.12
Проверил	Чернов			02.12
Начинатр				
Однолинейная электрическая схема РУ-10 кВ КТП-38				 rs, techservice