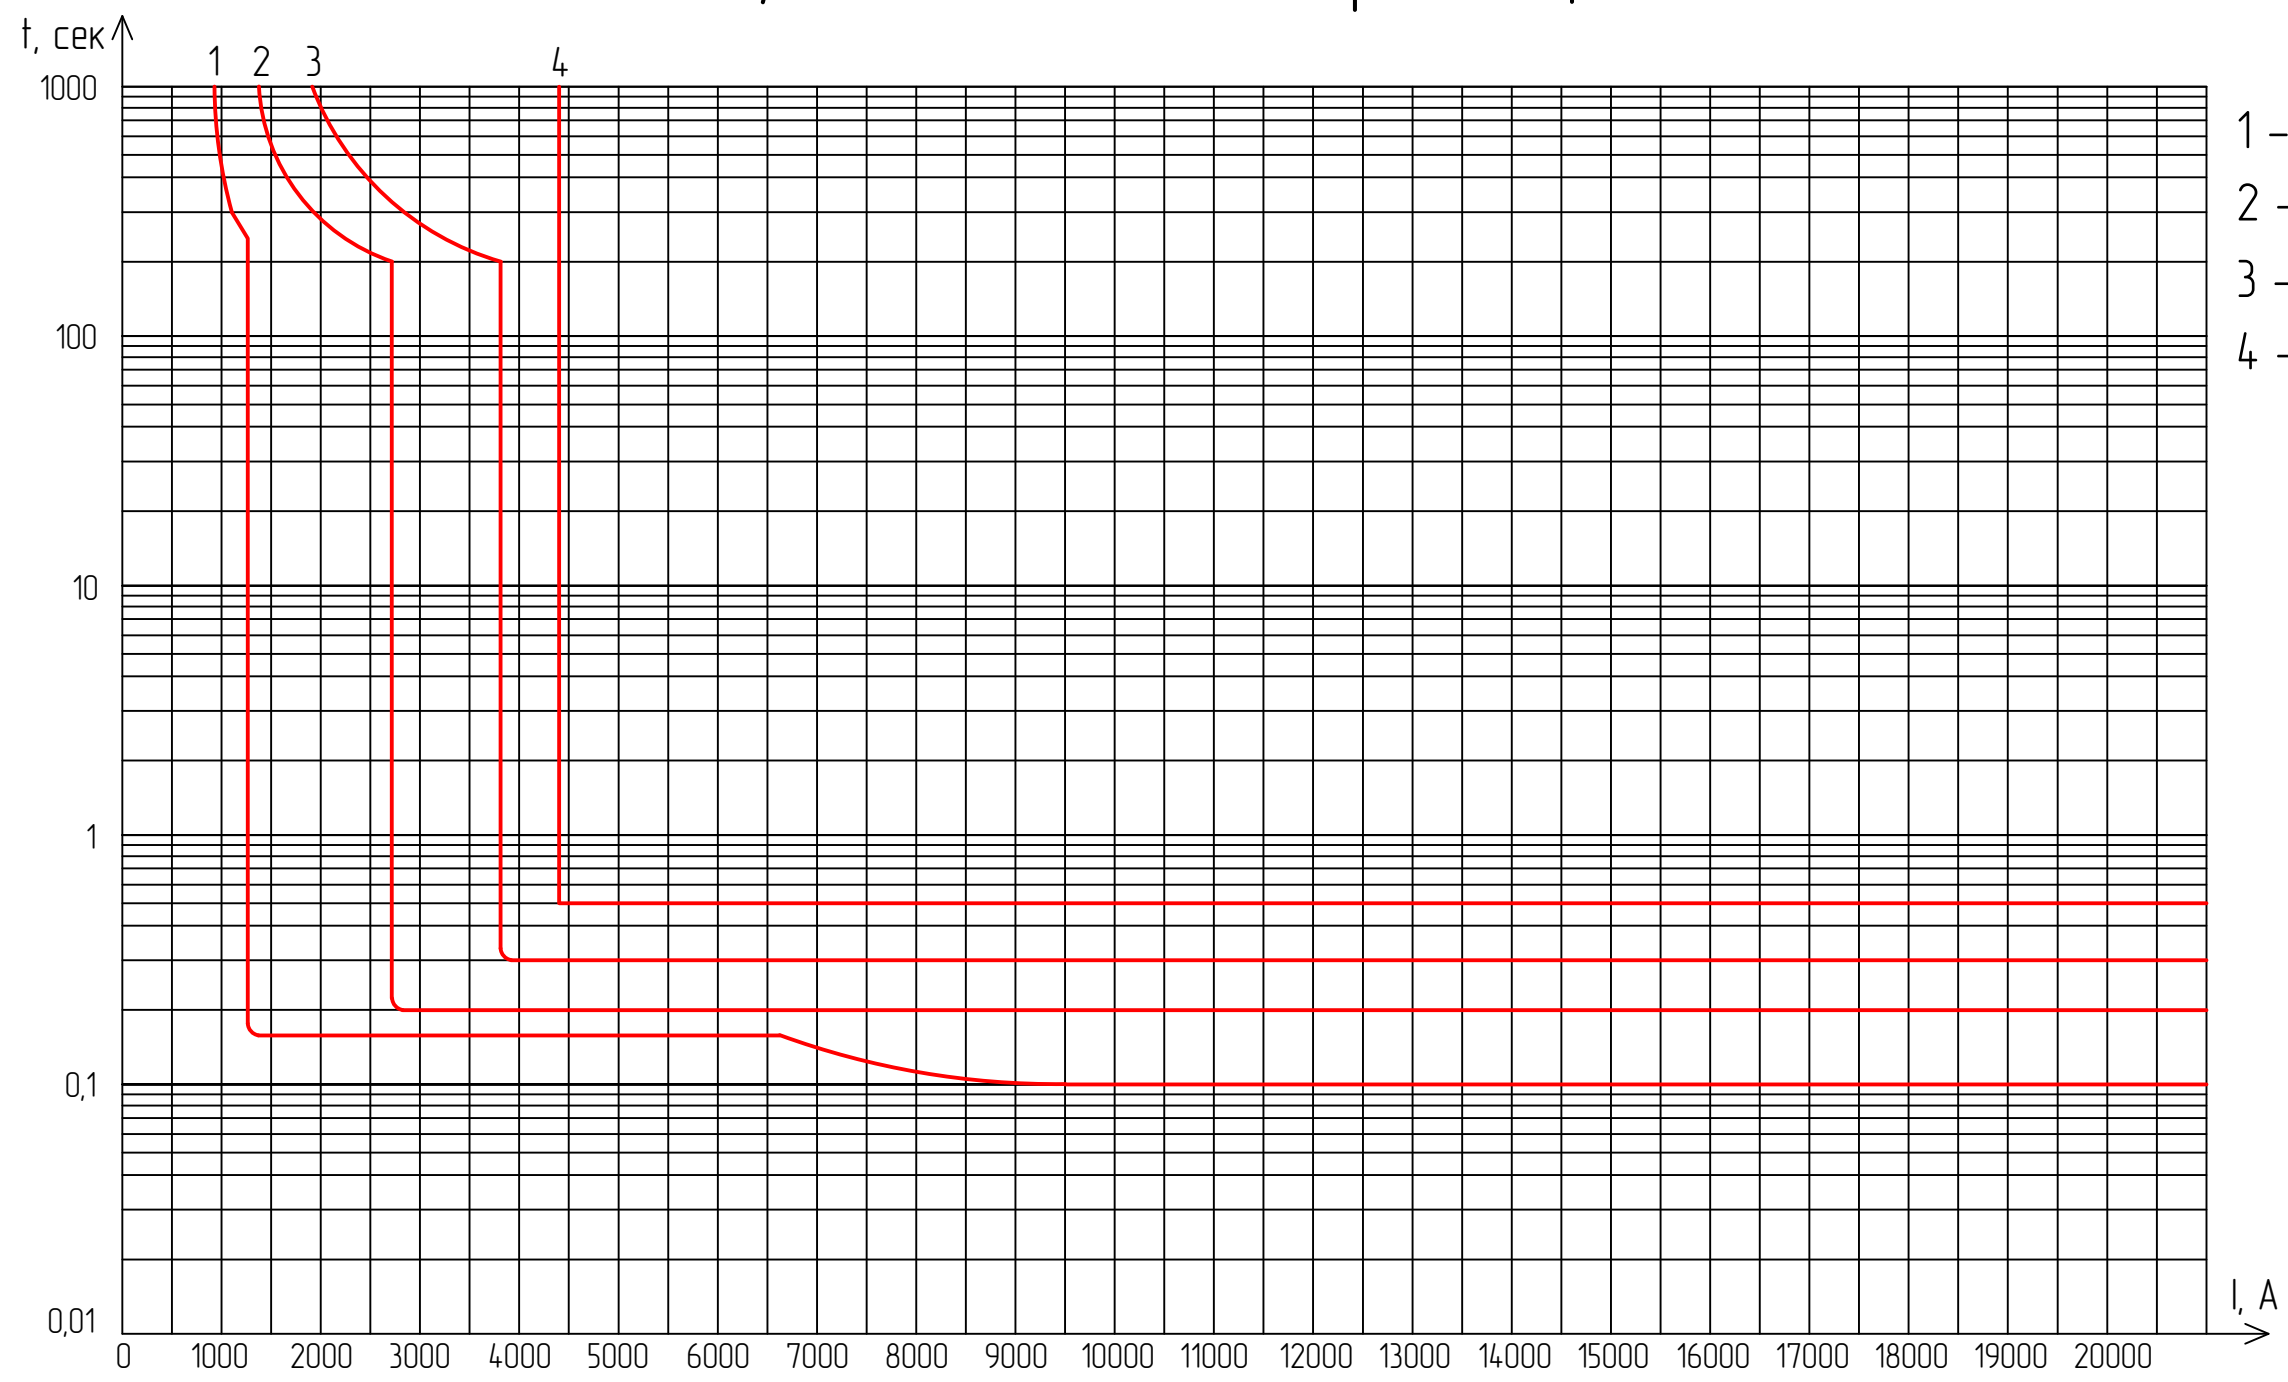






Карта селективности защит от токов короткого замыкания
на шинах 0,4 кВ КТП-6 ОАО "Череповецкий Азот"



- 1 – NSX630F
- 2 – NT16H1
- 3 – NW20H1
- 4 – ВМП-10К

Согласовано			
Взам. инб. N			
Подп. и дата			
Инб. N по пл.			

Согласов.						17-24П-2011-ЭМ					
						Реконструкция КТП-6 цеха разделения газа ОАО Череповецкий Азот					
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата	Силовое электрооборудование			Стадия	Лист	Листов
ГИП		Чернов			06.11.				РД	18	22
Разраб.		Рамзов			06.11.	Карта селективности защит			 rs1 techservice tel: (495) 730-37-41 fax: (495) 730-37-44 www.rsys.ru E-mail: info@kr.rsys.ru		
Проверил		Плохов			06.11.						
Н.контр.					06.11.						