


Наименование параметра и место отбора импульса	Температура воды	Температура воды	Температура воды	Температура воды	Давление воды	Давление воды	Давление воды	Давление воды	Температура воды	Температура воды	Температура конденсата в баке	Давление воды	Расход воды	Расход воды	Расход конденсата
	Т2 от существующих потребителей								Т1 общий	Т1 на линию макарон	Бак конденсата	Т2 из цеха	Т1 общий	Т1 для линии макарон	Т87
Обозначение чертежа установки	По чертежам завода-изготовителя				ТМ14-2-2-03				По чертежам завода-изготовителя			ТМ14-2-2-03	По чертежам завода-изготовителя		
Поз. обозначение спецификации оборудования) ^{(по}	ТЕЗ-1	ТЕЗ-2	ТЕЗ-3	ТЕЗ-4	РТ9-1	РТ9-2	РТ9-3	РТ9-4	ТЕ2	ТЕ4	ТЕ6	РТ10	FT14	FT15	FT17

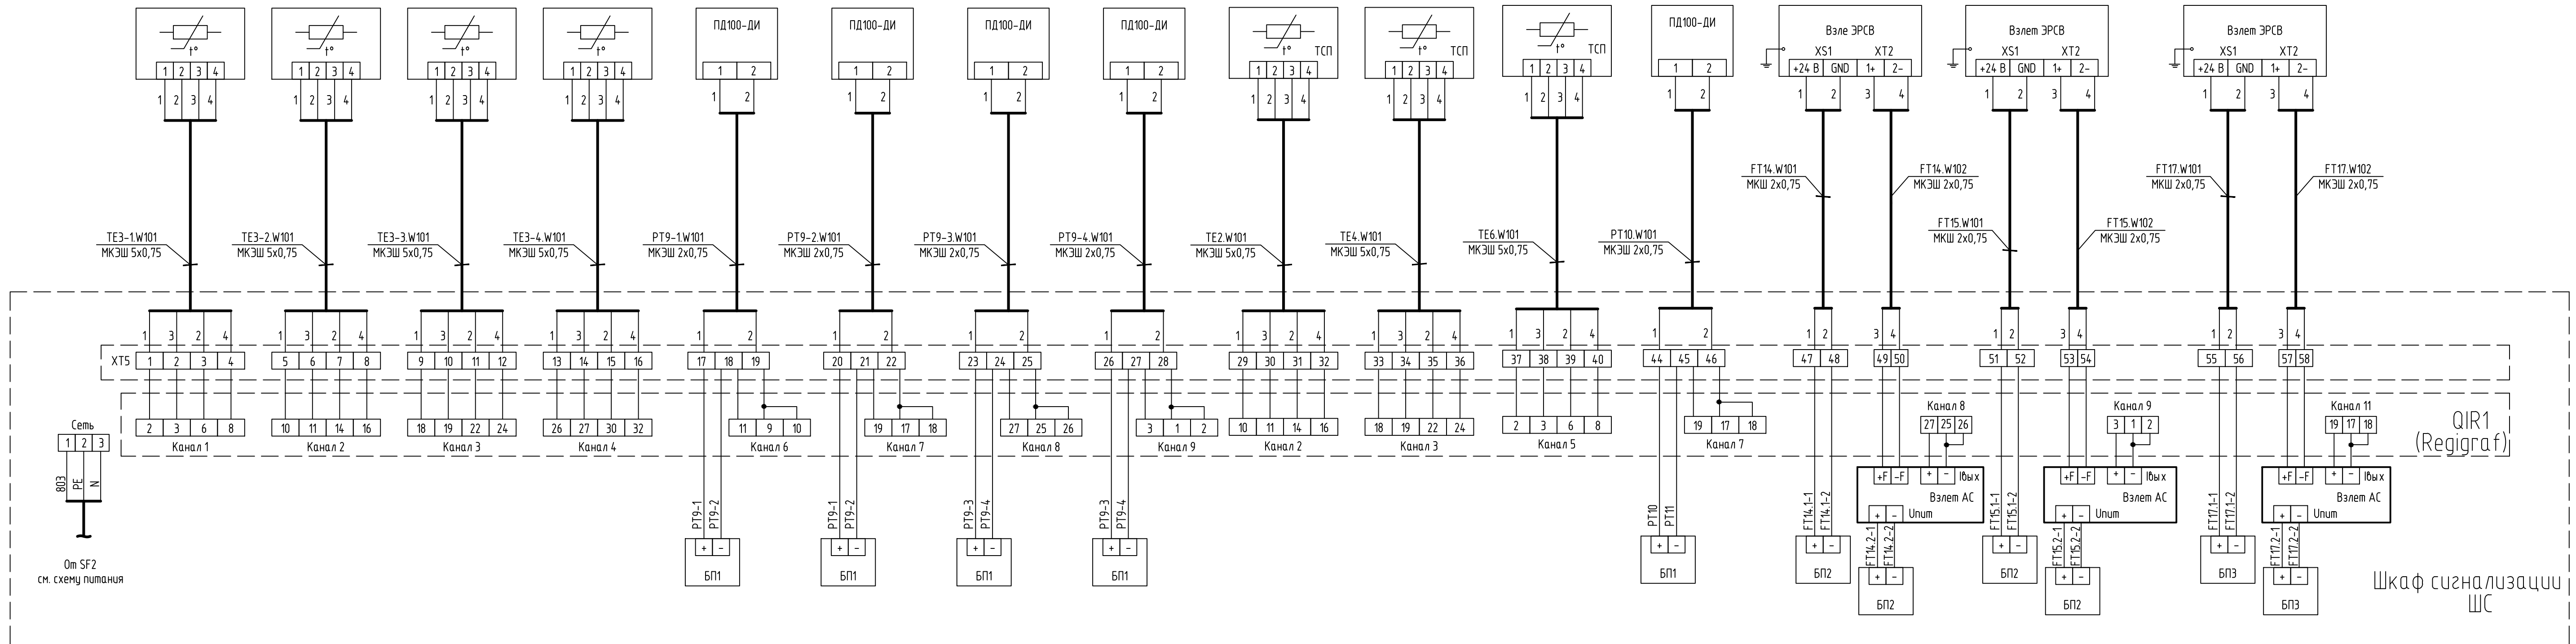

Данный лист рассматривать совместно с лл. 3.7, 9

[illegible]