


Наименование прибора и егого обозначения	Температура									
	Температура наружного воздуха	Температура первой body	Температура обмотки body	Температура body съемных элементов	Изменение в течение обмотки	Компьютерный расход	Продолжительность	История измерения 1	История измерения 2	Компьютерная программа body. Сериализация
Обозначение прибора (технические данные)	По параметрам прибора-измерителя									
Т1	Т2	Т3	Т4	Р1	Р2	Т1	Т2	Т3	Т4	Т5

Поз	Наименование	Кол	Примечание
	Продол займов с медными жилыми ПБС-не-LS 2x0,75	36	н
	Продол займов с медными жилыми ПБС-не-LS 3x0,75	54	н
	Продол займов с медными жилыми ПБС-не-LS 4x0,75	99	н
	Продол с неэкспроированными жилыми эспроированными ППВВ 2x0,75	18	н
	Продол с неэкспроированными жилыми эспроированными ППВВ 3x0,75	54	н
	Кодель с медными жилыми ГТР-5x 1x2x0,5	80	н

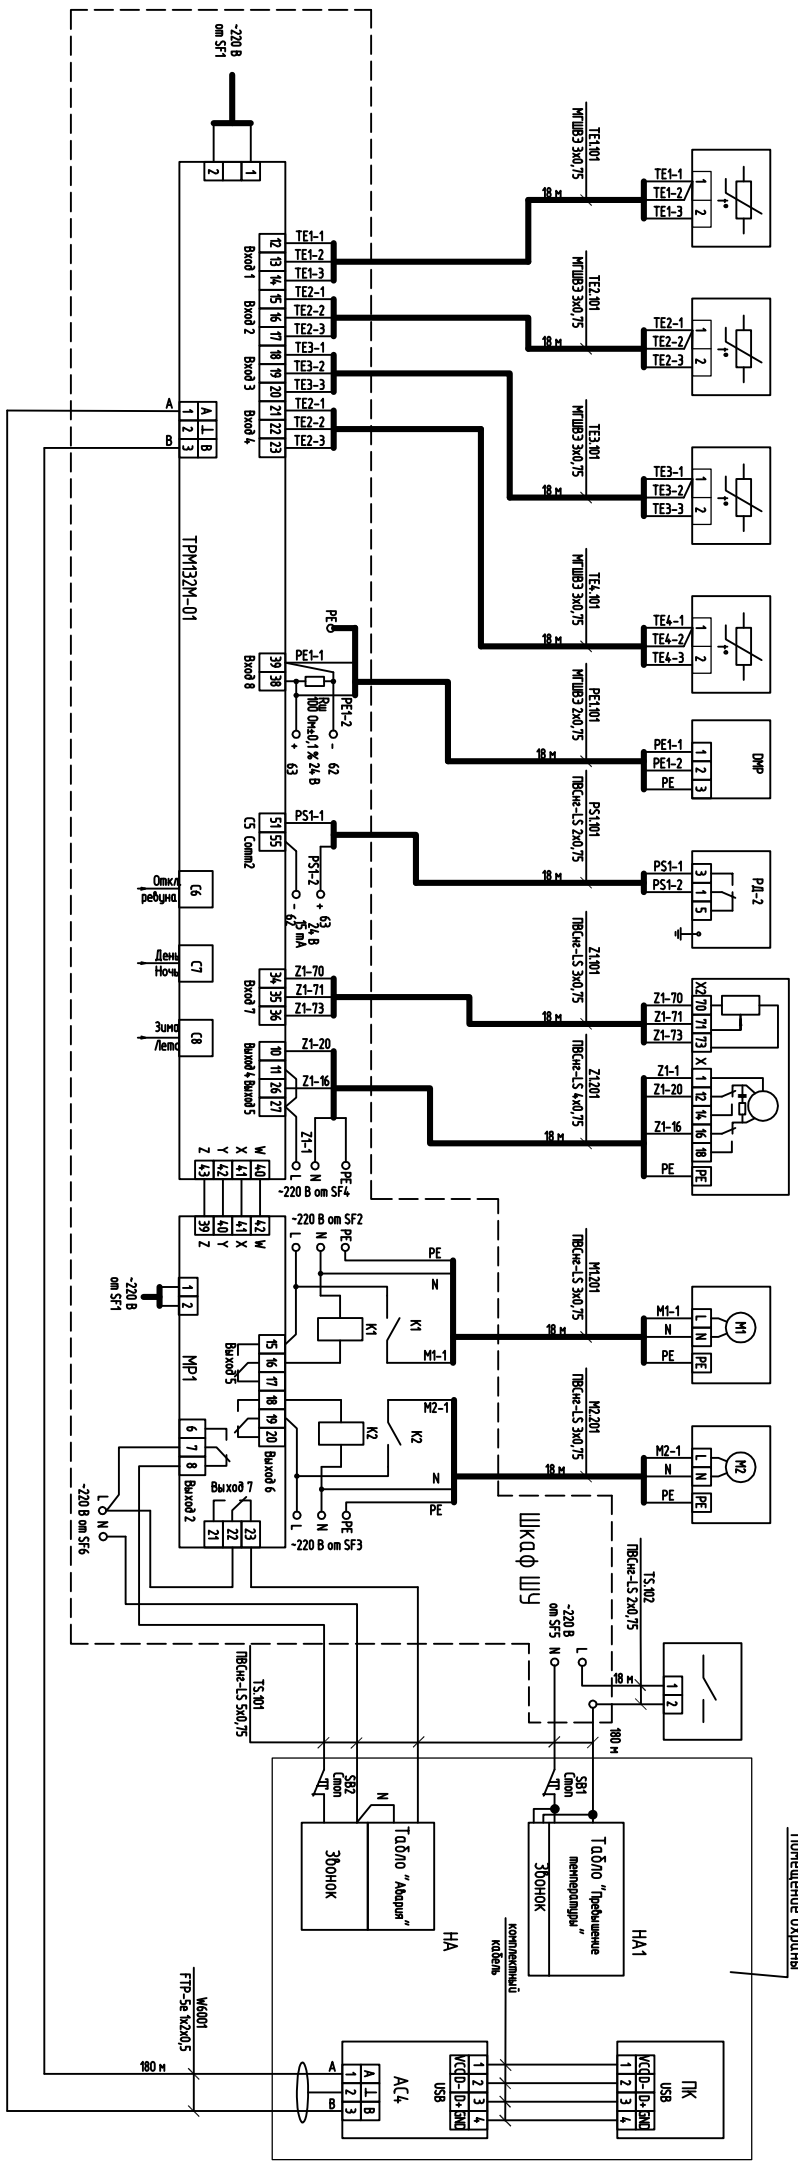

2 Подключенная и настроенная аппаратура должна соответствовать требованиям, указанным в спецификации. Конфигурация должна быть оптимизирована для максимальной производительности.

[illegible]