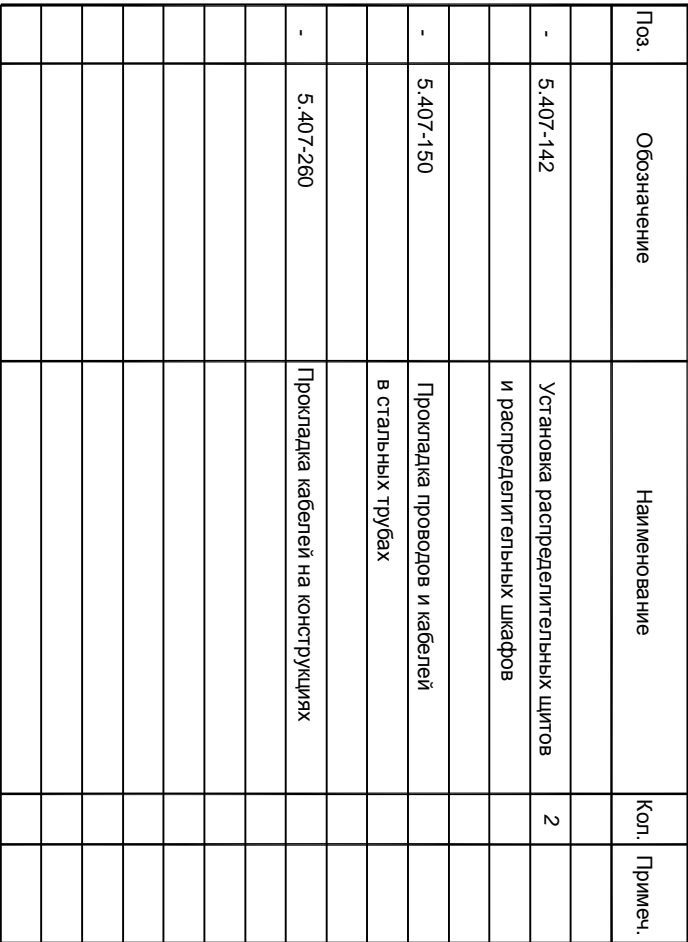


[illegible]

Ведомость узлов установки электрического
оборудования на плане расположения

1. Строительная часть показана условно
2. Проходы кабелей сквозь помещенный в отрезках стальной труб с уплотнителем составом УСП-65