


Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

РУ - 0.4 кВ
ТП-2х400 кВА (ранее проектируемая)

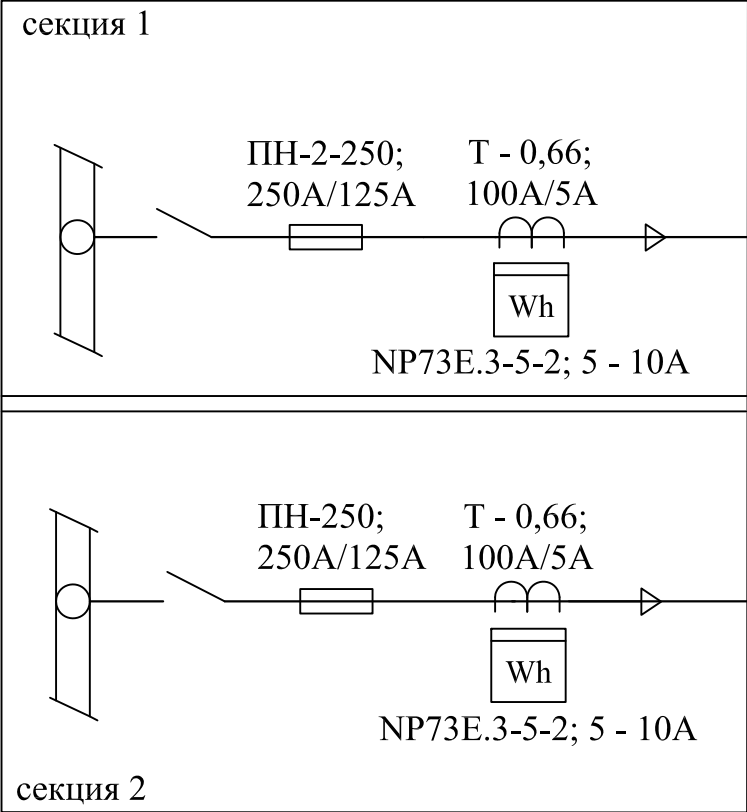

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ:
(расчёт выполнен в соответствии с ГОСТ Р 53769-2010)

$L = 0.082$ км;

$\Delta U_{н.р.} = 1.5 \%$;


$\Delta U_{ав.р.} = 2.47 \%$;

$I'_{к.з.} = 1296$ А;

$1296 \text{ А} \geq 3 \times 125 \text{ А}; 1296 \text{ А} \geq 375 \text{ А};$

$I_{дл.доп.каб.} = 175$ А;

$175 \text{ А} \geq 104 \text{ А};$

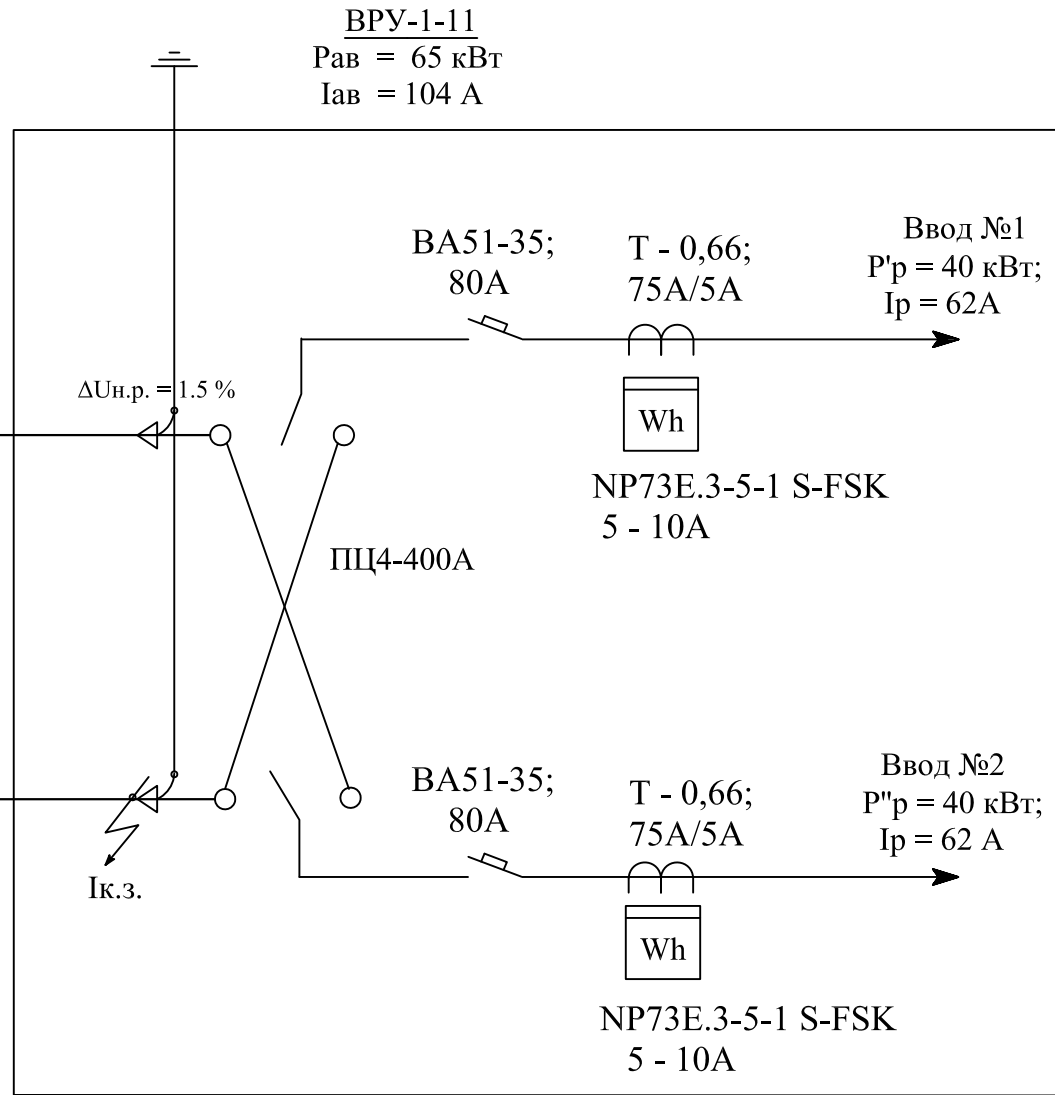

						287/2012-ЭС			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	5-ти этажный 2-хсекционный жилой дом	Стадия	Лист	Листов
							РД	1	2
						Расчётная схема электропитания			