






СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз.	Обозначение	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧ.
	ВКК 1-3	Купольные видеокамеры Pelco Spectra IV с блоками питания (-24V)	3	шт.
	ВК 1,2	Видеокамера Vaxall CDS9752	2	шт.
	М 1,2	Монитор 19"	2	шт.
	АРМ	Видеоконцентратор Pelco DX8108-1000A	1	шт.
	ПУ	Пульт управления купольными видеокамерами	1	шт.
	КМ	Клавиатура, мышь	1	шт.
	МПЕ 1-5	Модуль передачи сигнала	5	шт.
	МГР 1-5	Модуль приёма сигнала SVP-04-2 Rack	5	шт.
	МГР 1-5	Модуль грозозащиты	5	шт.
	УБП 1-3	Устройство бесперебойного питания	3	шт.
	БПК 1-3	Блок питания купольной видеокамеры	3	шт.
	БП 1,2	Блок питания видеокамеры	1	шт.
	ШМ	Односекционный шкаф ProNet 6U 600x600x430	1	шт.

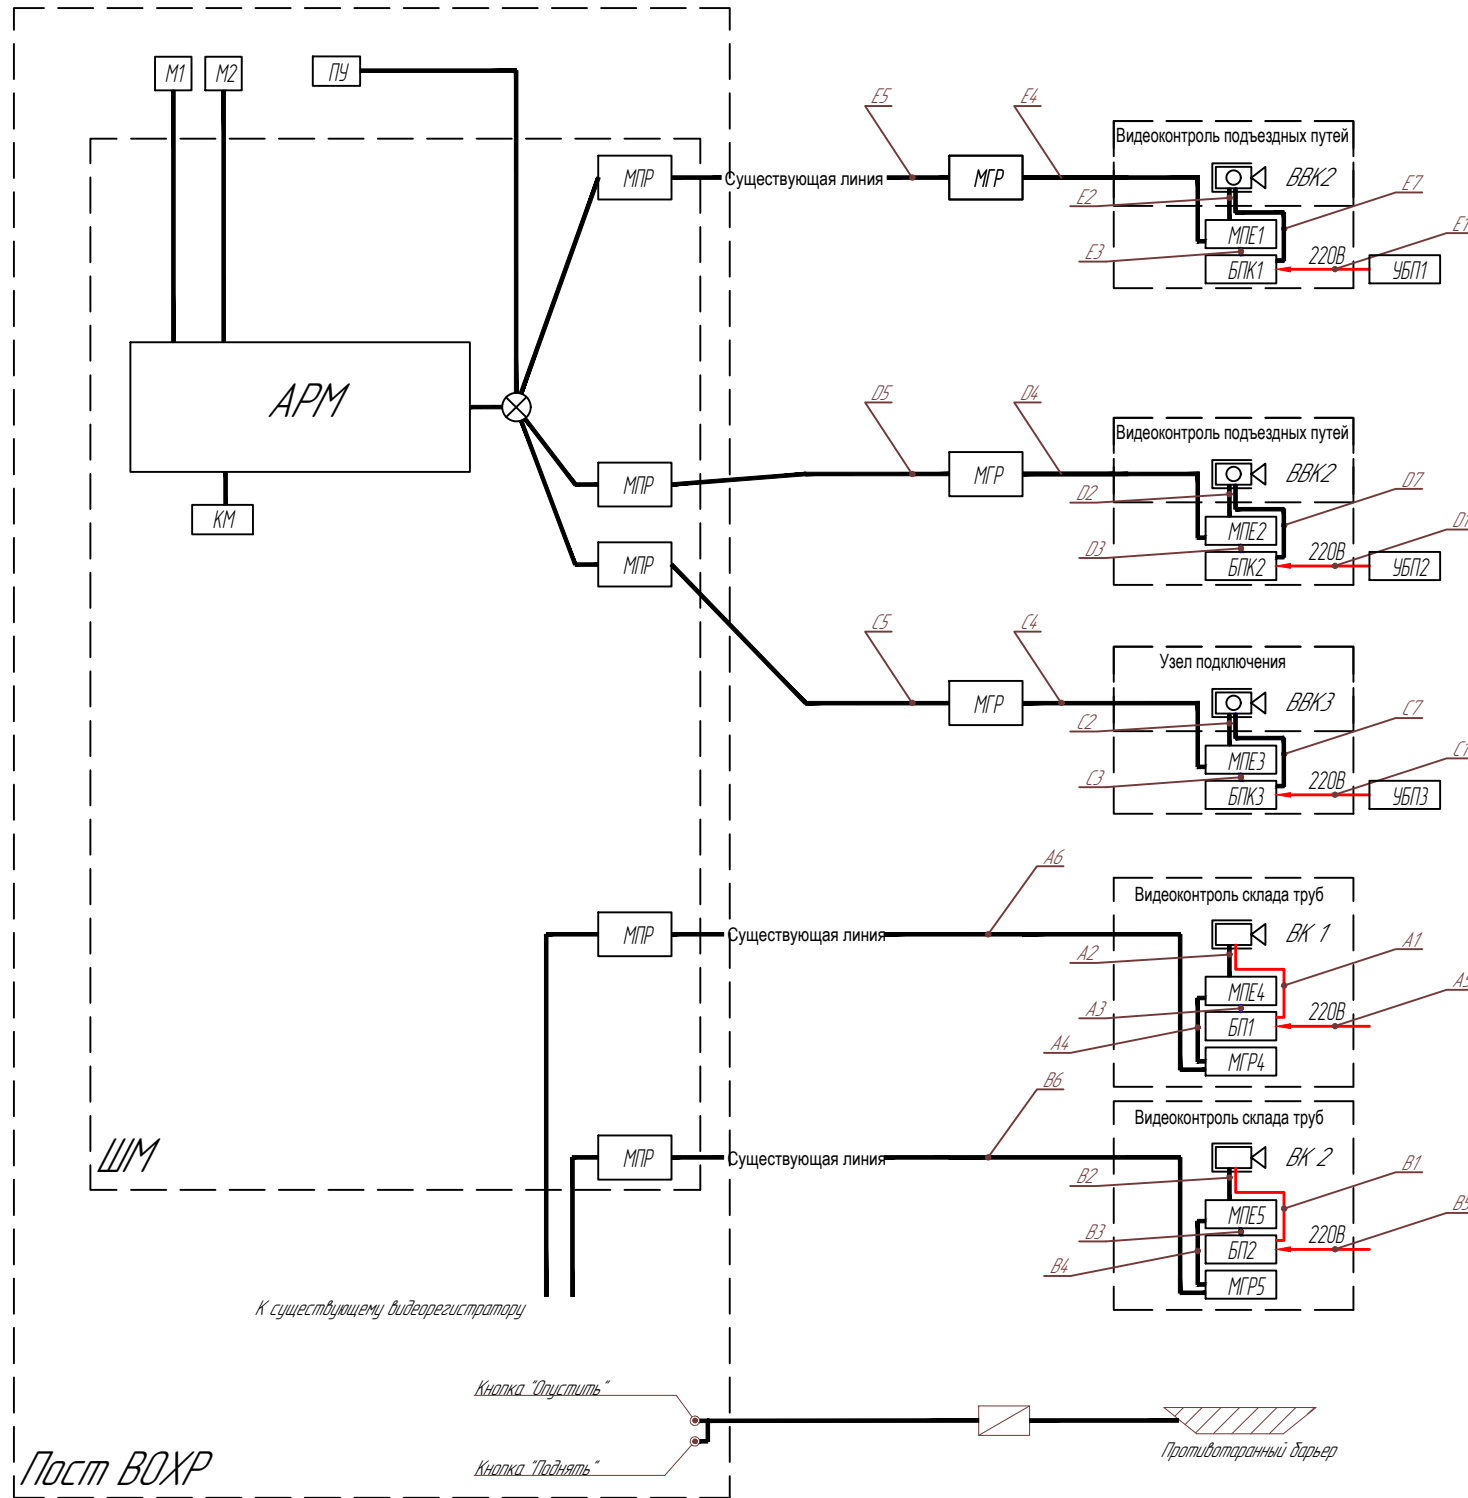

Условные обозначения

-  - Видеокамера Vaxall CDS9752
-  - Купольные видеокамеры Pelco Spectra IV
-  - Кабель ВВГ 3x15
-  - Кабель Belden 9504

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
						стадия	лист	листов
						РП	2	7
Разработал						ЛПУ УМГ		
Проверил						Видеонаблюдение		
Н. контр						Структурная схема		