


Согласовано

Взам. инв. №


Подпись и дата

Ильч. № подл.

План на отм. +0.340

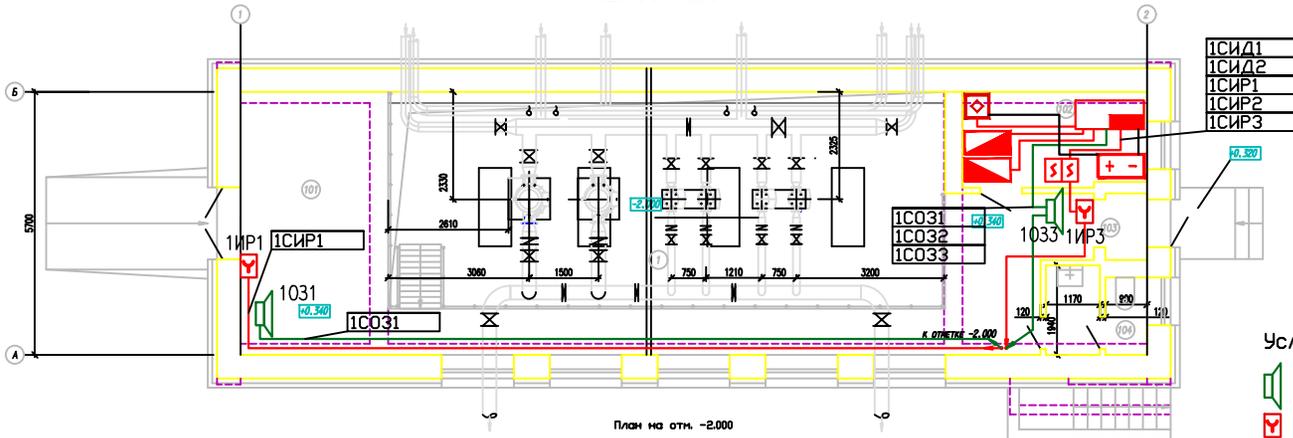

План на отм. -2.000

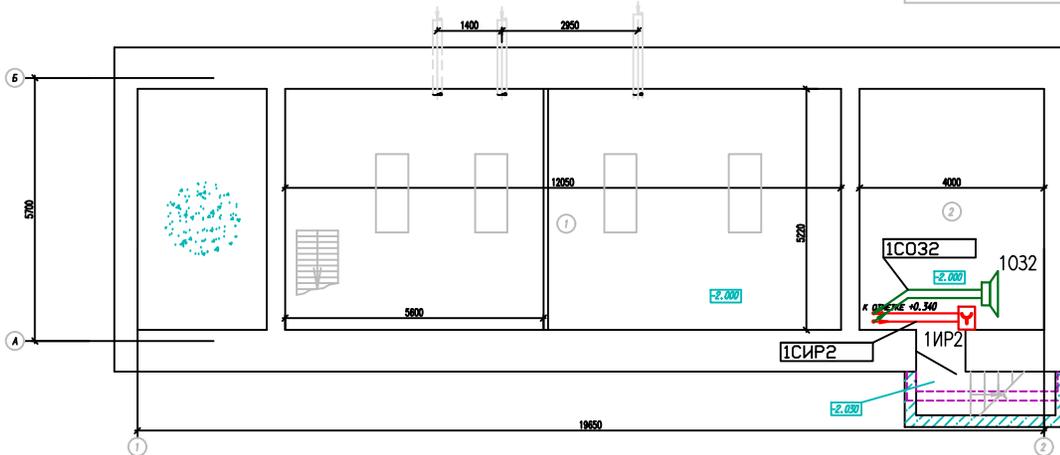

Экспликация помещения			
№ п/п	Наименование	Площадь, м ²	Категория
1	Помещение насосной станции	62.9	Д
2	Тепловой пункт	20.9	Д
101	Монтажная и обходная площадка	39.2	Д
102	Помещение дежурного	8.3	Д
103	Танк	1.3	
104	Узловая	3.9	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Оповещатель звуковой Свирель-2 исп.00
- Пожарный извещатель ручной ИПР 513-ЗПАМ
- Контроллер С2000-4
- Пульт контроля и управления С2000М
- Устройство передачи сигнала по сетям GSM УО-4С
- Блок бесперебойного питания 5А
- Радиоканальный повторитель интерфейсов С-2000-РПИ исп.01
- Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А

№	Маркер	Тип кабеля	
1	СИД	КПСЭнг-FRLS 1x2x0,5	Сигнал с дымового извещателя на прибор контрольный
2	СИР	КПСЭнг-FRLS 1x2x0,5	Сигнал с ручного извещателя на прибор контрольный
2	СОЗ	КПСЭнг-FRLS 1x2x0,5	Сигнал на оповещатель звуковой с прибора контрольного

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
						Канализационная насосная станция расположение оборудования	Студия	Лист	Листов
							Р	4	
Исполнитель						Пожарная сигнализация. Оповещение.			
Н.контр.	Браславский В.								
ТИП	Браславский С.								