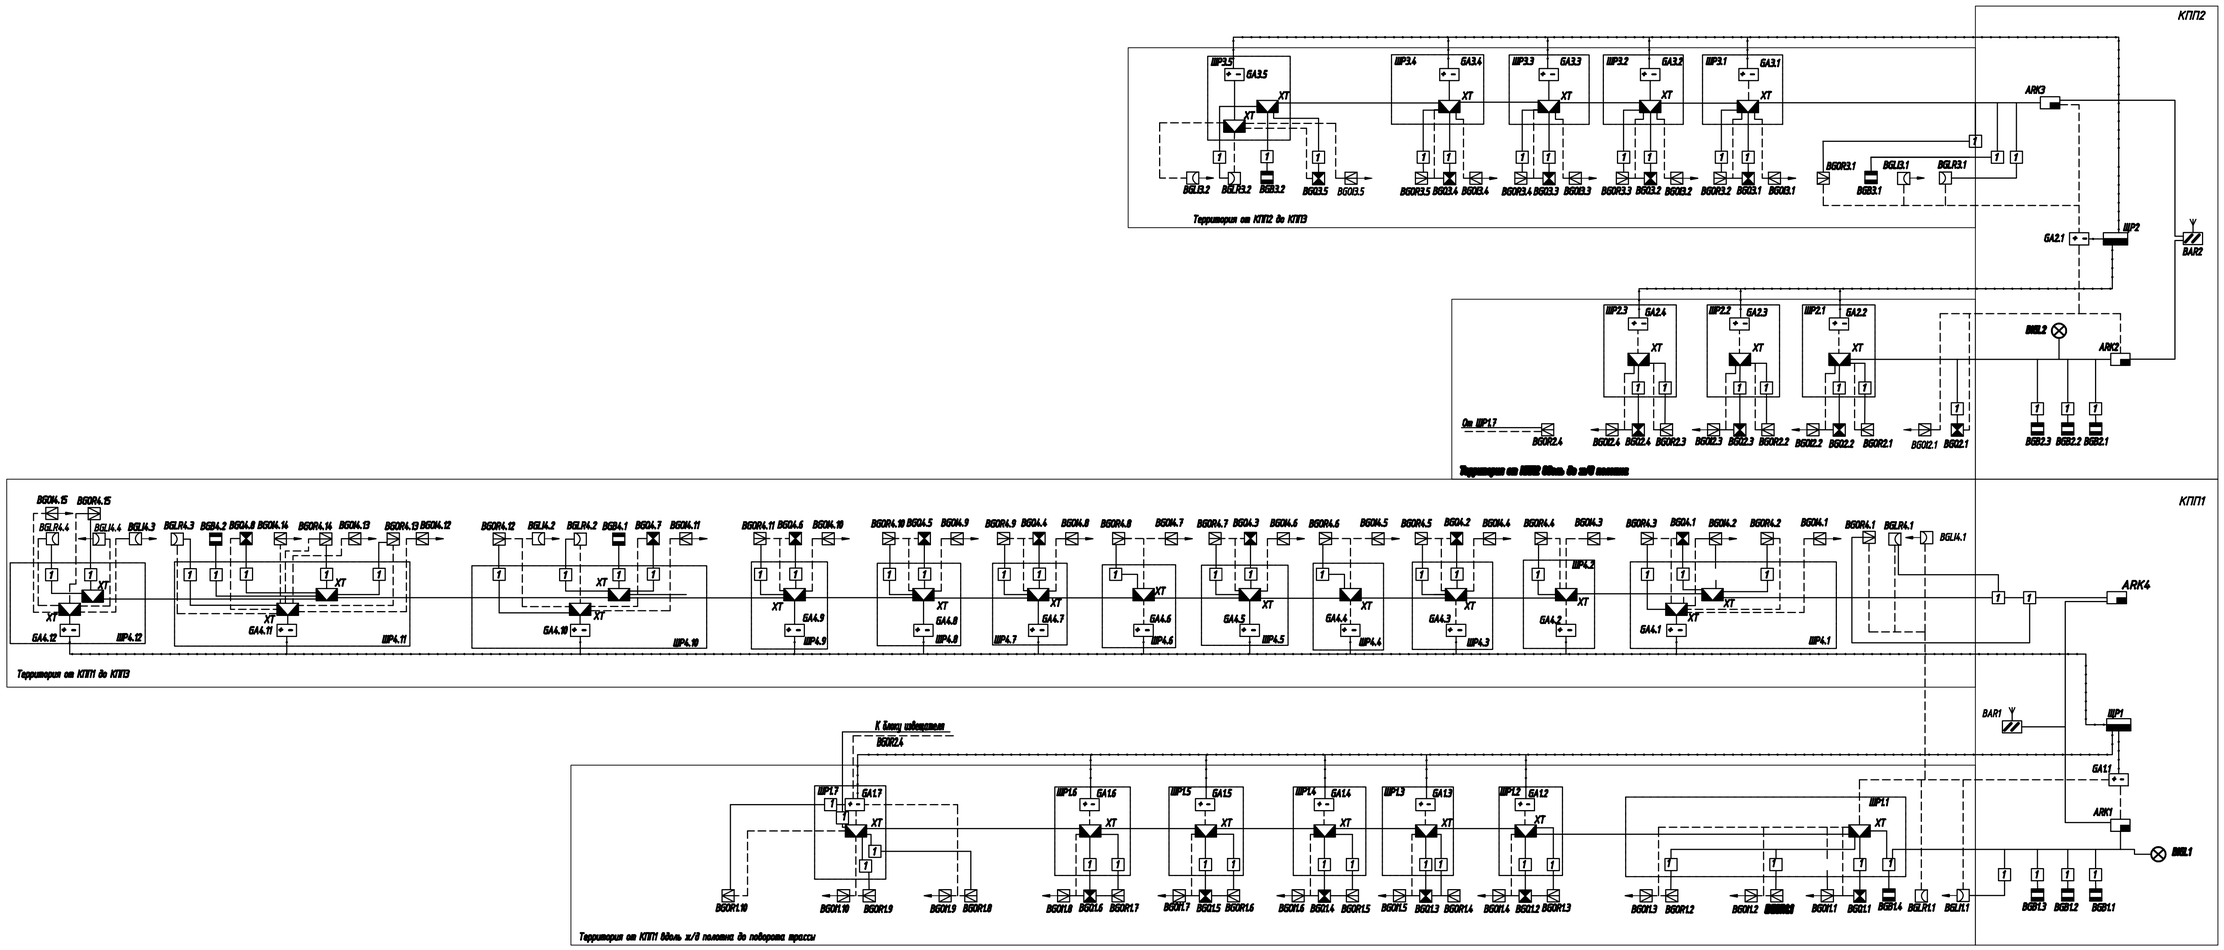

Условные обозначения

- BGO1.1 – извещатель трибоэлектрический "Гюрза"
- BGOR2.1, BGOI2.1 – извещатель радиолучевой "Призма"
- BGLI1.1, BGLR1.1 – извещатель однолучевой инфракрасный СПЭК
- BGB4.1 – извещатель магнитоконтактный
- ARK5 – приемно-конрольный прибор С2000-КДЛ, пульт С2000М
- БА3.1 – источник бесперебойного питания
- ШР1.6 ХТ – щит распределительный с клеммником
- BAR3 – радиоповторитель интерфейса С2000-РПИ
- ЩР – существующий распределительный щит
- ВИЗ.3 – блок индикации С2000-БИ
- 1 – адресный расширитель С2000-АР1
- ——— – ДПЛС или RS485
- - - - - – линия питания 24В
- ——— – линия питания 220В

Согласовано

подл.	Подп. и дата	Взам. инв.N