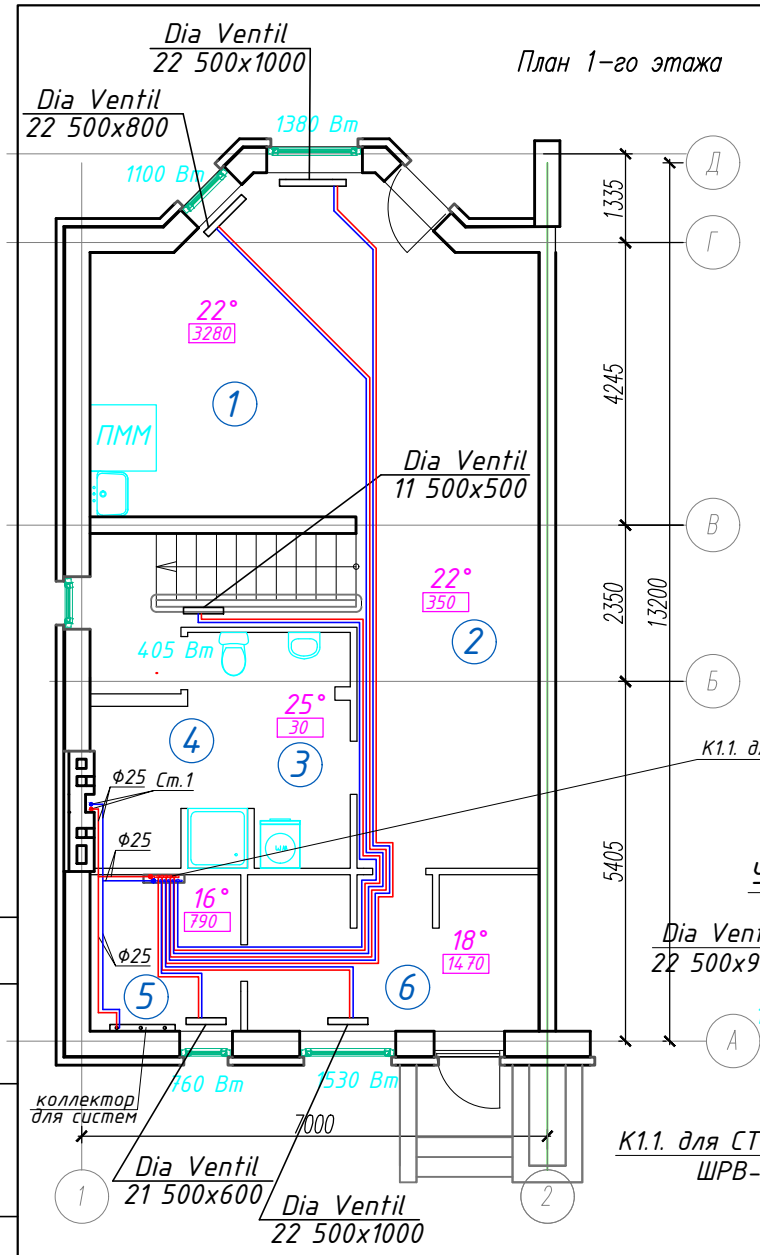

Экспликация помещений:		
№ пом.	Назначение	Площ., м²
1	Кухня-гостиная	31,0
2	Холл	12,88
3	Санузел гостевой	8,77
4	Сауна	3,0
5	Котельная	5,41
6	Прихожая	10,51

Условные обозначения:

Dia Ventil 22 500x900 – Марка радиатора (тип, высота и длина радиатора)

1920 Вт – Нагрузка радиатора

Ст.1 – Стояк системы отопления

Ст.3 – Стояк системы тёплого пола

К1.1. для СТП 1G x 1/2'' (8 выходов)
ШРВ-1, 670x125x494

Коллектор для системы тёплого пола
Шкаф коллекторный внутренний

Примечания:

1. Все трубопроводы до радиаторов и петель проложить в теплоизоляции;
2. Все трубопроводы в местах пересечений со стенами проложить в гильзах;
3. Все неподписанные подводки к приборам принять Ф16;
4. В помещении котельной термостат на радиаторе не ставится.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.