План 2-го этажа

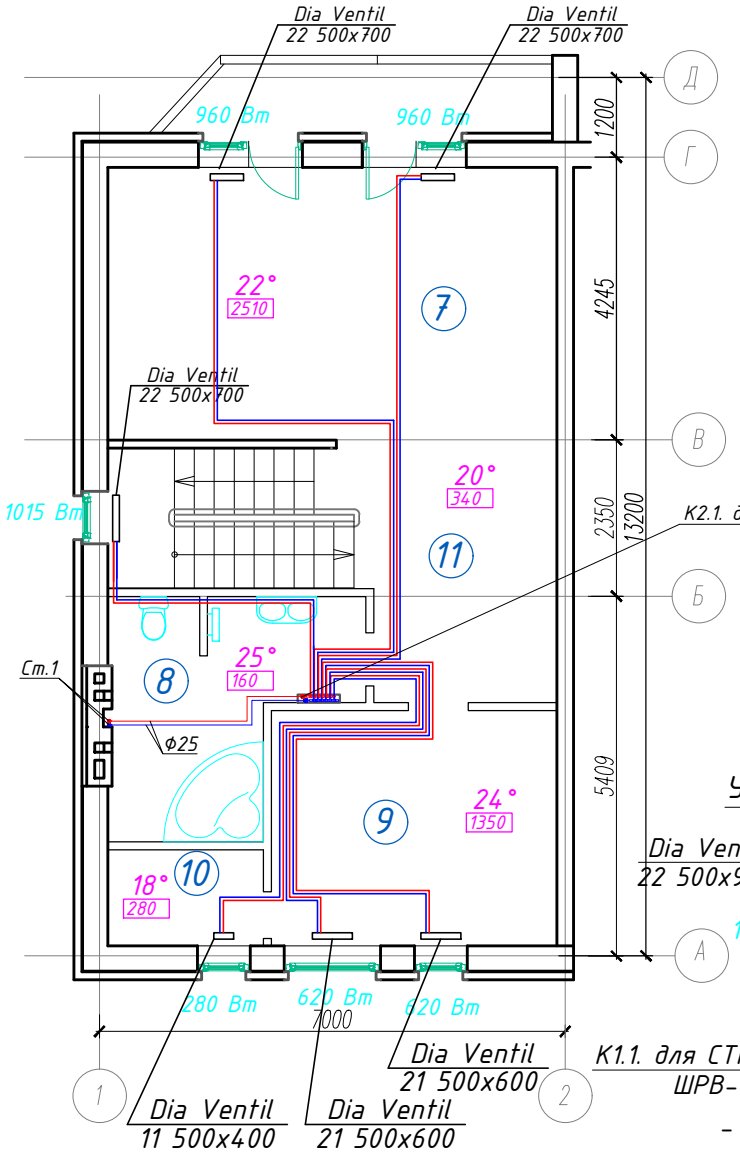

Экспликация помещений:

№ пом.	Назначение	Площ., м²
7	Малая гостиная	26,8
8	Санузел хозяйский	11,0
9	Спальня хозяйская	15,0
10	Гардеробная	3,0
11	Холл	11,8

Условные обозначения:

Dia Ventil / 22 500x900 – Марка радиатора / тип, высота и длина радиатора

1920 Вт – Нагрузка радиатора

Ст.1 – Стояк системы отопления

Ст.3 – Стояк системы тёплого пола

К1.1. для СТП 1G x 1/2'' (8 выходов) / ШРВ-1, 670x125x494 – Коллектор для системы тёплого пола / Шкаф коллекторный внутренний

Примечания:

1. Все трубопроводы до радиаторов и петель проложить в теплоизоляции;
2. Все трубопроводы в местах пересечений со стенами проложить в гильзах;
3. Все неподписанные подводки к приборам принять Ф16;
4. В помещении котельной термостат на радиаторе не ставится.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.