


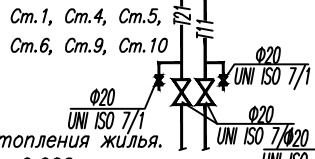
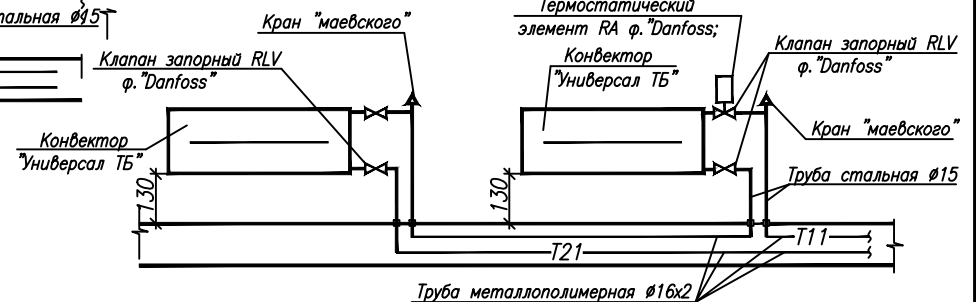
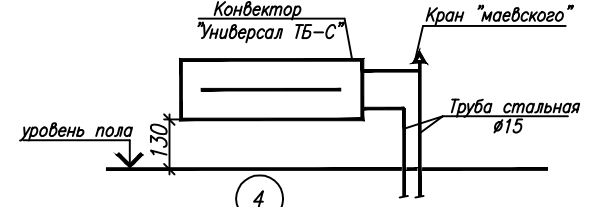
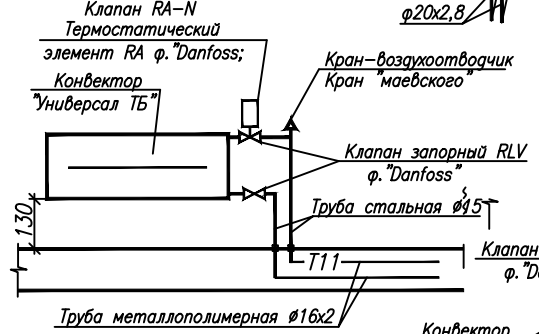


1 Узел обвязки отопительного прибора в квартирах

2 Узел обвязки отопительного прибора в совмещенных санузлах

3 Узел обвязки отопительного прибора в холле и лестничной клетке

4 Узел обвязки отопительного прибора в ванных комнатах и санузлах

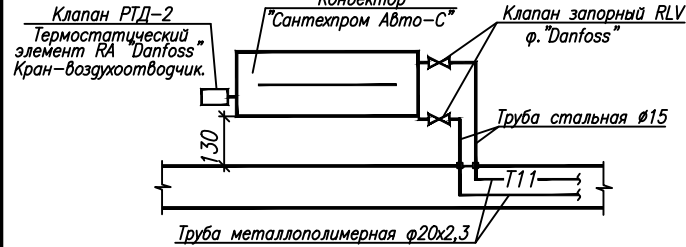

1. T11, T21 – трубопроводы отопления жилья.
2. Уклон трубопроводов принят 0,002.
3. Спускная арматура – кран шаровый UNI ISO 7/1 ф. "Danfoss".
4. Wind – Автоматический воздухоотводчик.
5. Магистральные трубопроводы систем отопления жилья и теплого пола ниже отм. 0,000, изолировать трубным изоляционным материалом "Thermaflez FRZ".
6. Конвектор "Сантехпром Авто-С" в комплекте с кронштейнами, термостатическим элементом RA2994 "Danfoss" и клапаном терморегулятора РТД-2, оснащенным малогабаритным краном-воздухоотводчиком.