




План расстановки оборудования СМИС и прокладки лотков для кабелей связи в помещении КТП-1.



План расстановки оборудования СМИС и прокладки лотков для кабелей связи в помещении КТП-2.



План расстановки оборудования СМИС и прокладки лотков для кабелей связи в помещениях КТП-3.

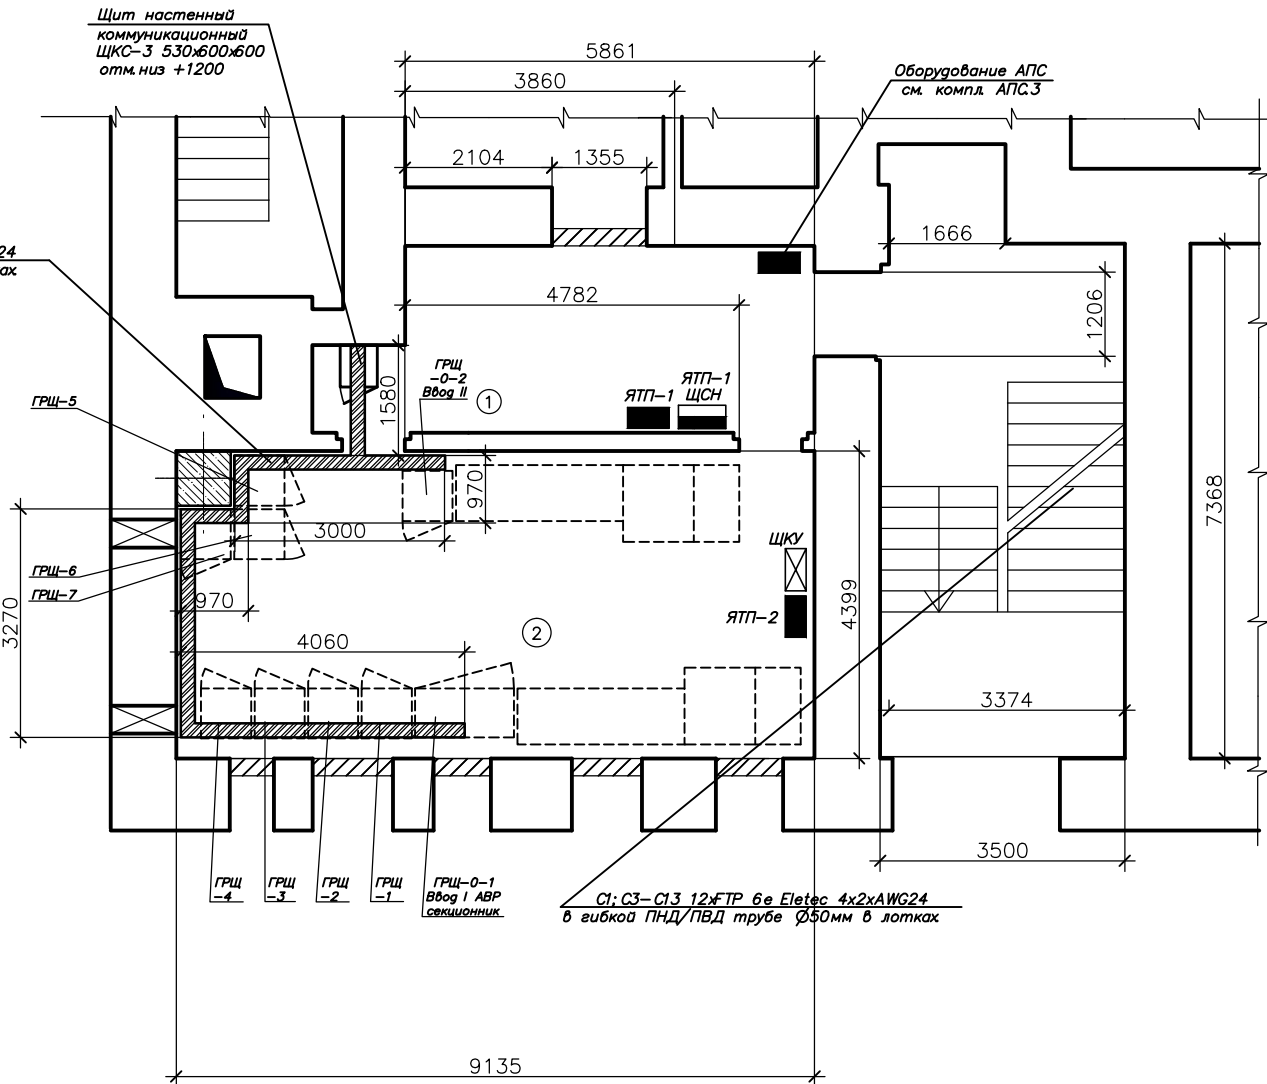

- Внутри шкафов кабели связи проложить в гибких ПВХ трубах (серия 9) диаметром 16мм, по отдельным лоткам с креплением к конструкциям шкафов стяжками.
- Выходы ПВХ труб из шкафов заделать противопожарной мастикой.
- Кабели связи в помещении положить в оцинкованных перфорированных лотках с крышками, на отм.+2,300 от уровня пола.
- При совместной прокладке в лотках кабелей связи и электрических кабелей в лотках установить перемычку по всей длине совместной прокладки кабелей.

17/11-17-АТМ					
«Ремонт (замена) электрооборудования комплектных трансформаторных подстанций КТП-16612 (ГРЩ-0,4кВ), КТП-16611 (ГРЩ-0,4кВ), КТП-18944 (ГРЩ-0,4кВ), без изменения функционала и с сохранением эксплуатационных характеристик в дальнейшем, расположенных в зданиях ИТАР-ТАСС по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, дом 2 и дом 6»					
Изм. Кол.	Лист N	дот.Подп.	Дата	Диспетчеризация электрооборудования КТП-1(2;3)	
Разработ.	Оганов		03,18	Р	10
Проверил.	Захаров		03,18	План расстановки оборудования СМИС и прокладки кабелей в лотках в помещениях КТП-1(2;3)	
ГИП	Гурин		03,18	000 «ЭСО»	
Н. контр.	Захаров		03,18		

Номер помещ	Наименование	Площадь м²	Кат. помещ
КТП-1			
1	Помещение КТП-1	34,10	B4
КТП-2			
1	Помещение КТП-2	52,0	B4
КТП-3			
1	Помещение КТП-3	17,3	B4
2	Помещение КТП-3	40,2	B4