



Схема внешних соединений оборудования СМИС в помещениях КТП-3.

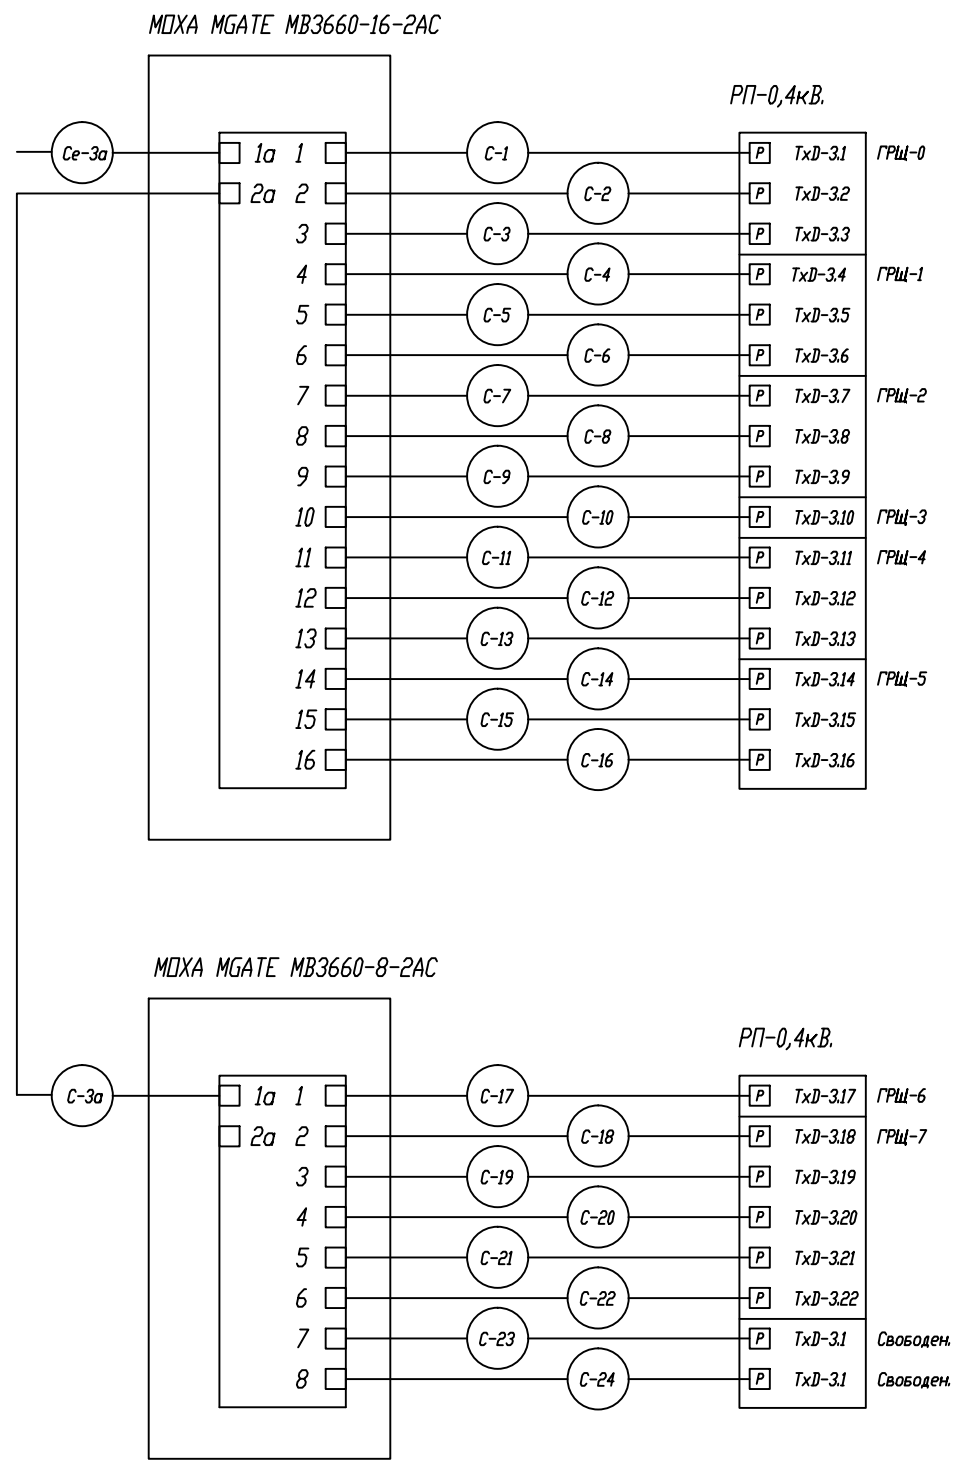

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Шкаф настенный 19", 12U, 600х350х635 мм, стеклянная дверь, серый, Cabeus	1	
2	TRFA-2F-RAL9004 Модуль вентиляторный 19", 1U	1	
3	S19-9SH-2EU Блок евророзеток для 19"	1	
4	CM-1U-ML Кабельный организатор 19"	2	
5	Hyperline PP2-19-24-8P8C-C6-110 Патч-панель 19", 24 порта RJ-45	1	
6	MOXA MGATE MB3660-16-2AC	1	
7	MOXA MGATE MB3660-8-2AC	1	
8	ИБП LANCHES L200-RM	1	

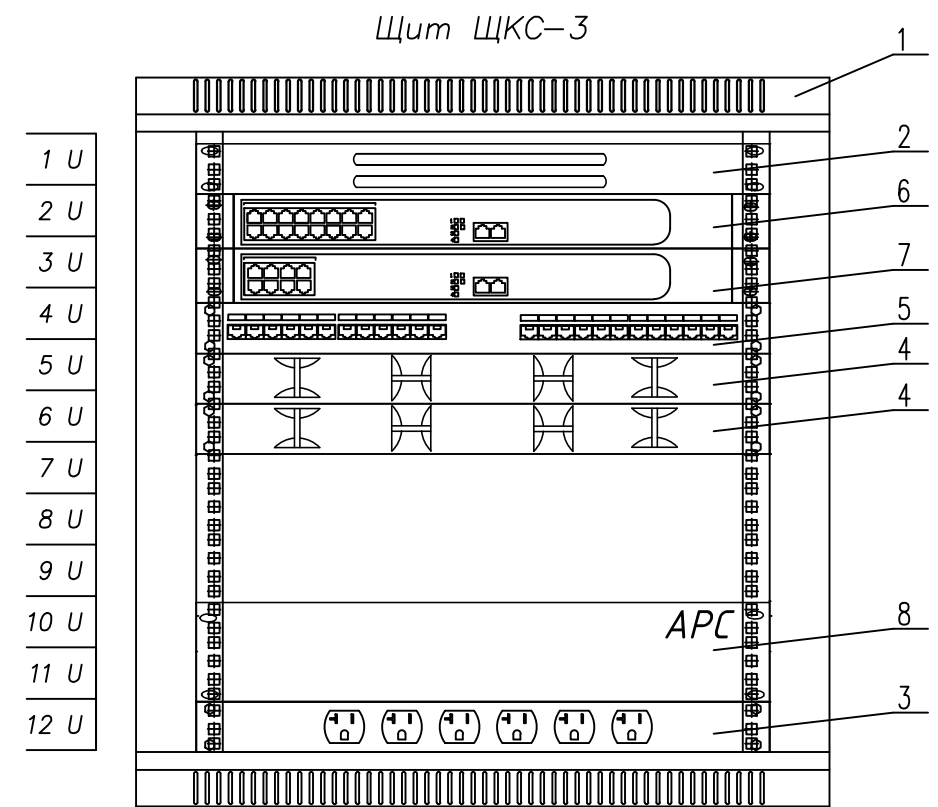

Инф. N подл.	Взам. инф. N
Подпись и дата	

						17/11-17-АТМ			
						«Ремонт (замена) электрооборудования комплектных трансформаторных подстанций КТП-16612 (ГРЩ-0.4кВ), КТП-16611 (ГРЩ-0.4кВ), КТП-18944 (ГРЩ-0.4кВ), без изменения функционала и с сохранением эксплуатационных характеристик в дальнейшем, расположенных в зданиях ИТАР-ТАСС по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, дом 2 и дом 6»			
Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Диспетчеризация электрооборудования КТП-1(2;3)	Стация	Лист	Листов
Разработ.		Оганов			03,18		Р	9	
Проверил.		Захаров			03,18				
ГИП		Гурин			03,18				
						Схема внешних соединений оборудования СМИС в помещениях КТП-3.	000 «ЭСО»		
Н. контр.		Захаров			03,18				