



Схема внешних соединений оборудования СМИС в помещении КТП-1.

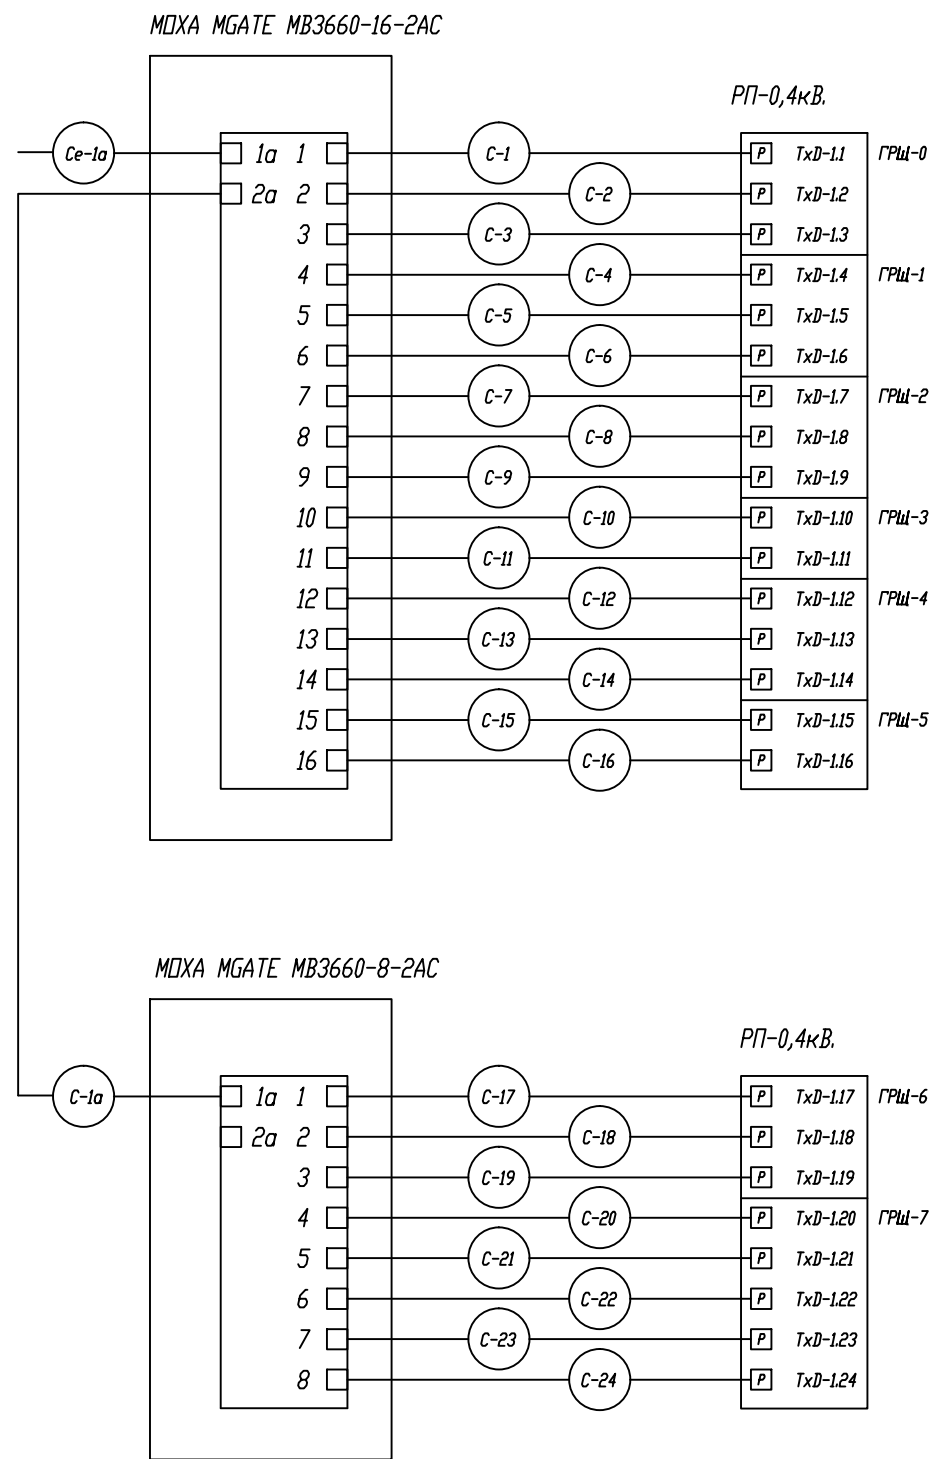

| Поз. обозначение | Наименование   | Кол. | Примечание |
|------------------|--|------|------------|
| 1                | Шкаф настенный 19", 12U, 600х350х635 мм, стеклянная дверь, серый, Cabeus | 1    |            |
| 2                | TRFA-2F-RAL9004 Модуль вентиляторный 19", 1U                             | 1    |            |
| 3                | S19-9SH-2EU Блок евророзеток для 19"                                     | 1    |            |
| 4                | CM-1U-ML Кабельный организатор 19"                                       | 2    |            |
| 5                | Hyperline PP2-19-24-8P8C-C6-110 Патч-панель 19", 24 порта RJ-45          | 1    |            |
| 6                | MOXA MGATE MB3660-16-2AC   | 1    |            |
| 7                | MOXA MGATE MB3660-8-2AC  | 1    |            |
| 8                | ИБП LANCHES L200-RM  | 1    |            |



|           |      |         |        |       |       |   |           |      |        |
|-----------|------|---------|--------|-------|-------|---|-----------|------|--------|
|           |      |         |        |       |       | 17/11-17-АТМ  |           |      |        |
|           |      |         |        |       |       | «Замена электрооборудования ГРЩ-0, 4кВ КТП-1; ГРЩ-0, 4кВ КТП-2 и ГРЩ-0, 4кВ КТП-3 в здании по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, 2» |           |      |        |
| Изм.      | Кол. | Лист    | N док. | Подп. | Дата  | Диспетчеризация электрооборудования КТП-1(2;3)  | Стация    | Лист | Листов |
| Разработ. |      | Оганов  |        |       | 03,18 |   | Р         | 7    |        |
| Проверил. |      | Захаров |        |       | 03,18 |   |           |      |        |
| ГИП       |      | Гурин   |        |       | 03,18 | Схема внешних соединений оборудования СМИС в помещении КТП-1.   | 000 «ЭСО» |      |        |
|           |      |         |        |       |       |   |           |      |        |
|           |      |         |        |       |       |   |           |      |        |
| Н. контр. |      | Захаров |        |       | 03,18 |   |           |      |        |

|                |              |
|----------------|--------------|
| Инф. N подл.   | Взам. инф. N |
| Подпись и дата |              |