

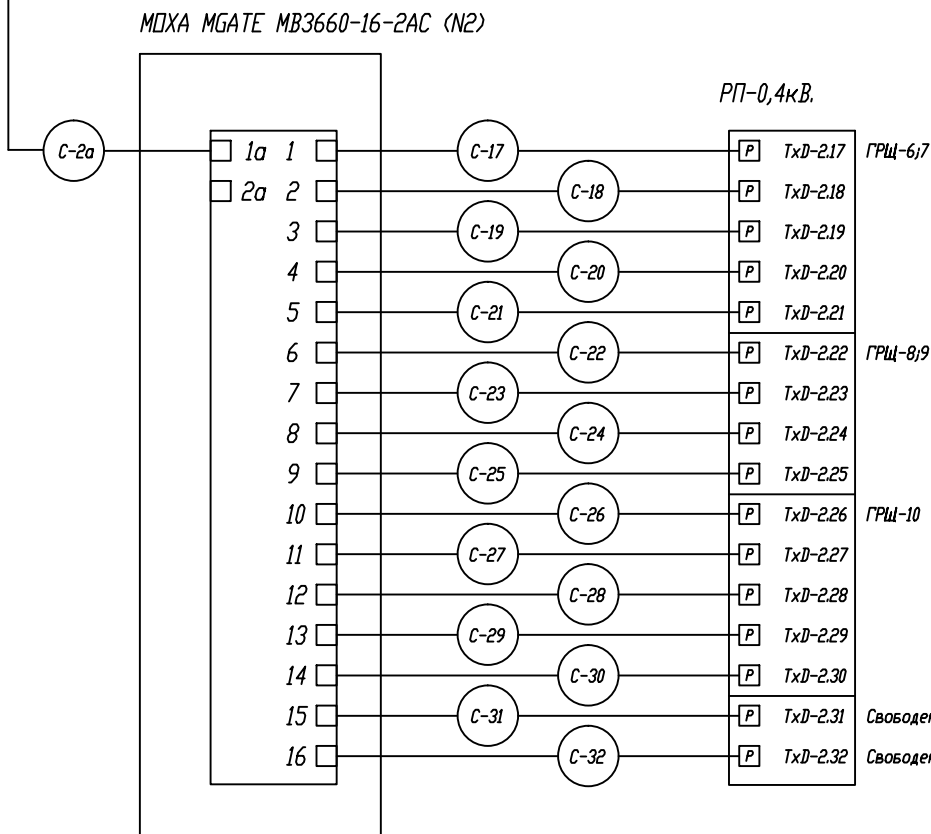


Схема внешних соединений оборудования СМИС в помещении КТП-2.

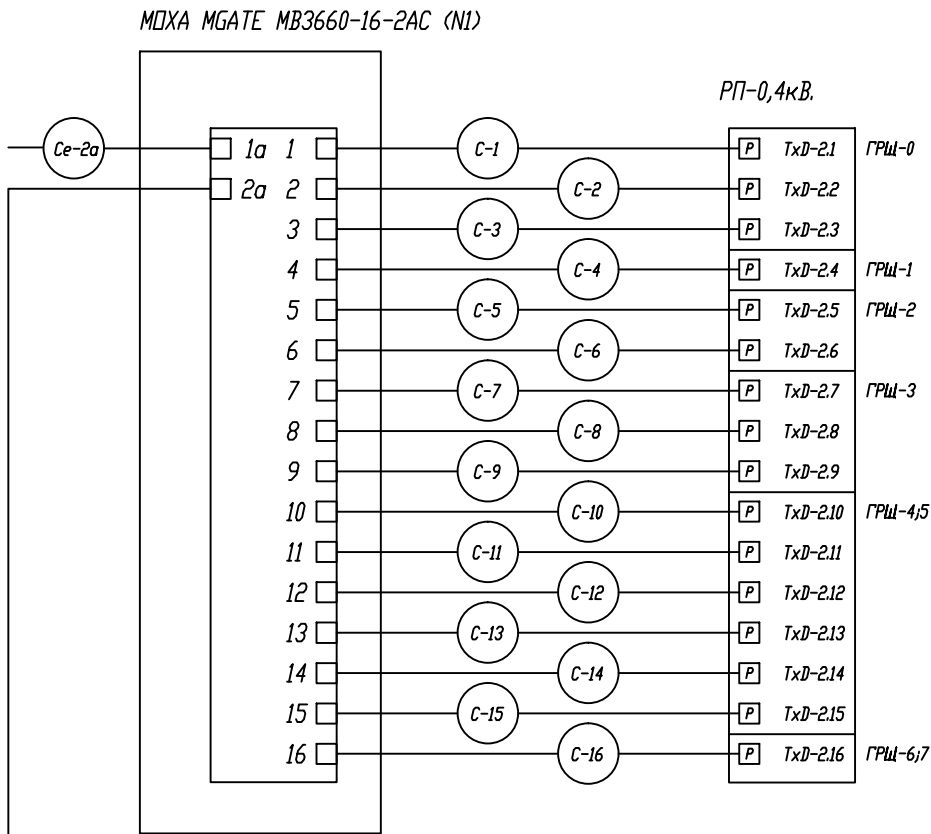

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Шкаф настенный 19", 12U, 600х350х635 мм, стеклянная дверь, серый, Sabeus	1	
2	TRFA-2F-RAL9004 Модуль вентиляторный 19", 1U	1	
3	S19-9SH-2EU Блок евророзеток для 19"	1	
4	CM-1U-ML Кабельный организатор 19"	2	
5	Hyperline PP2-19-24-8P8C-C6-110 Патч-панель 19", 24 порта RJ-45	2	
6	MOXA MGATE MB3660-16-2AC	2	
7	ИБП LANCHES L200-RM	1	

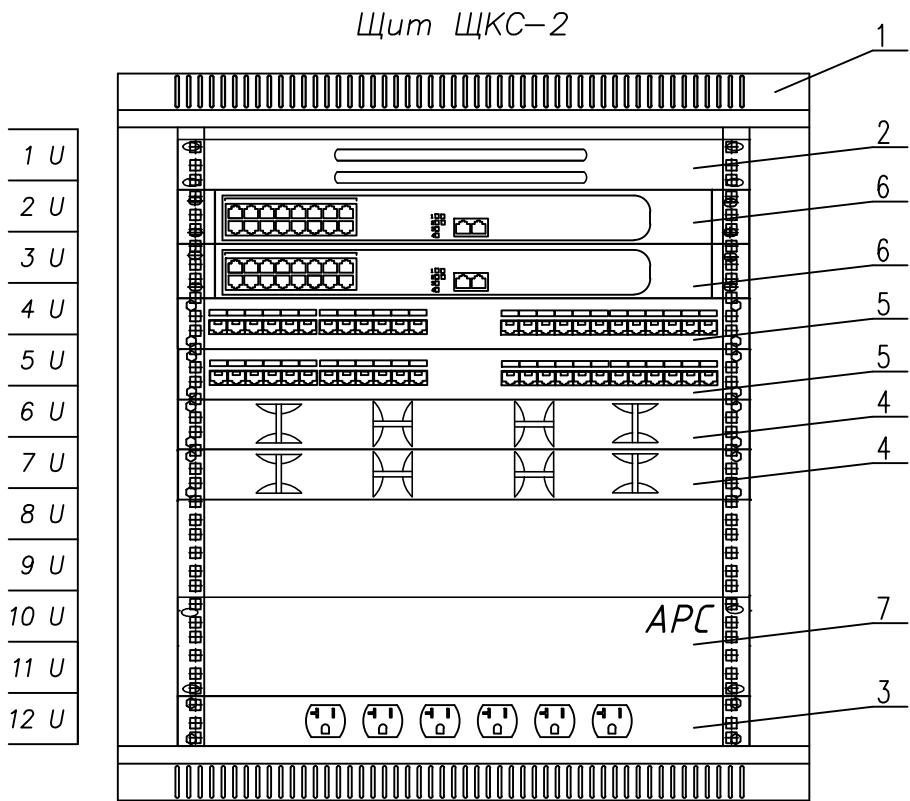

						17/11-17-АТМ			
						«Замена электрооборудования ГРЩ-0, 4кВ КТП-1; ГРЩ-0, 4кВ КТП-2 и ГРЩ-0, 4кВ КТП-3 в здании по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, 2»			
Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Диспетчеризация электрооборудования КТП-1(2;3)	Стадия	Лист	Листов
Разработ.	Оганов				03,18		Р	8	
Проверил.	Захаров				03,18				
ГИП	Гурин				03,18				
						Схема внешних соединений оборудования СМИС в помещении КТП-2.			
Н. контр.	Захаров				03,18	000 «ЭСО»			

Инф. N подл. Подпись и дата. Взам. инб. N