

Технические условия
для присоединения к электрическим сетям

№ ЭС 48-07-18

23.07.2018 г.

Закрытое акционерное общество "Энергетика и Связь Строительства"


(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

Индивидуальный предприниматель Базов Александр Сергеевич

(полное наименование организации - для юридического лица; фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя КТП 6/0,4 кВ-25 кВА.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя Земельный участок, Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, по Обводной дороге, кадастровый номер 63:09:0302053:575.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 14 кВт.
4. Категория надежности: III.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 6 (кВ).
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2018.
7. Точка(и) присоединения: Ближайшая опора ВЛ-6 кВ ф. 1 ПС 35/6 кВ "Северная".
8. Основной источник питания: ПС 35/6 кВ "Северная".
9. Резервный источник питания: -.
10. Сетевая организация осуществляет:
 - обеспечение норм качества электроэнергии ГОСТ 32144-2013 подключаемых электроустановок;
 - организацию подключения электроустановок Заявителя в точке присоединения;
 - выполнение допуска к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии с составлением акта допуска прибора учета к эксплуатации, в порядке предусмотренном Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г.;
 - выполнение осмотра присоединяемых электроустановок с участием Заявителя.
11. Заявитель осуществляет:
 - разработку и согласование проекта электроснабжения в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности;
 - строительство ЛЭП-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ПС 35/6 кВ "Северная" до энергопринимающего устройства КТП 6/0,4 кВ -25 кВА (длину линии, марку и тип кабеля определить проектом);
 - монтаж КТП 6/0,4 кВ -25 кВА (тип и параметры оборудования определить проектом);
 - в КТП 6/0,4 кВ предусмотреть установку устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности;
 - строительство сетей 0,4 кВ от КТП 6/0,4 кВ до вводных устройств в здание;
 - выполнение коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г.
12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Технический директор ЗАО «Э и СС»

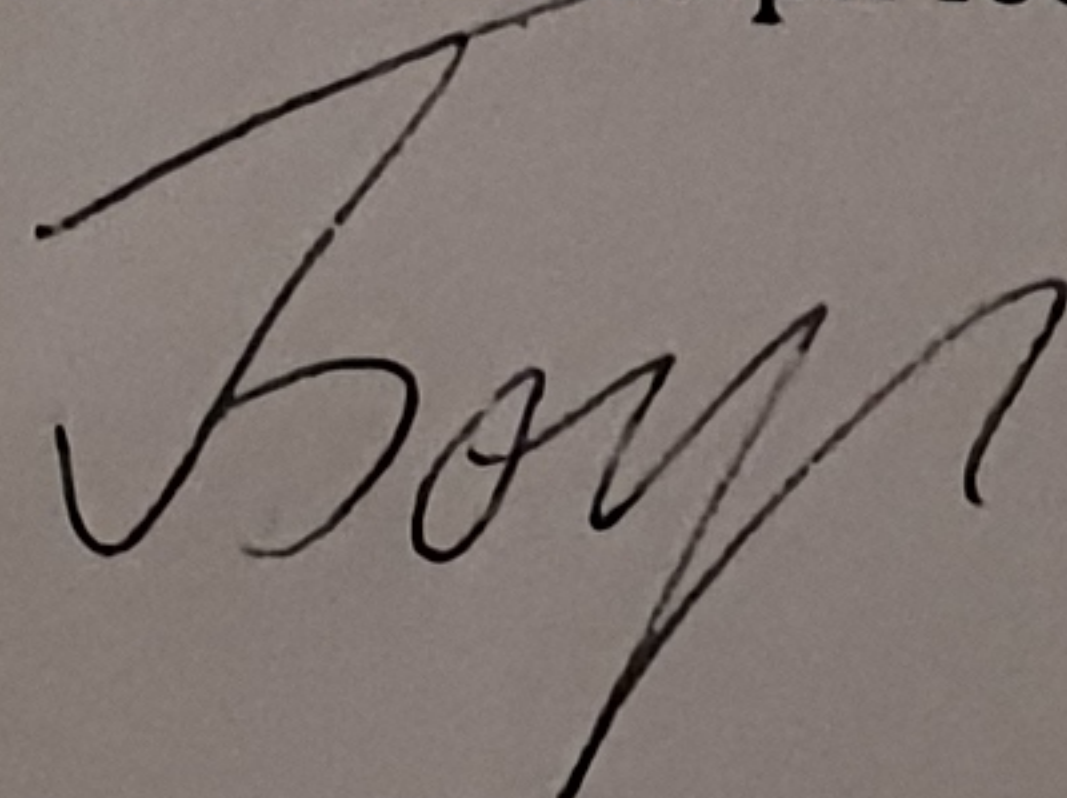

Богряков А.В.