

Специфікація обладнання

Поз	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед, кг	Примечание
K1	ГІЧД-26TL	Об'єктна холодоагрегатна установка	1		
K2	Глидофос СМ1-6 А-Р-А-Е-А00Е	Глидофос СМ1-6 А-Р-А-Е-А00Е	2		
K3	Meibes КWR200	Meibes КWR200	1		
K4	Reflex OEM-PRO 8	Расширительный бак V=8 л.	1		
K5	Danfoss HRV3 Дп32 АМВ162	Клапан поворотный 3-ходовой Дп32 с электроприводом	2		
AB1	УОРК УЛСА 20 ГТТР	Агрегат водоохлаждающий Qхол=20кВт с гидромодулем Q=3.36м3/ч, Н=12.9 м вод.ст	1		
P1	US800	Ультразвуковой преобр. расхода УЛР25, Электронный блок US800-11	1		


Обозначения:

- X1 — Поданный трубопровод контура ускорителя
- X2 — Обратный трубопровод контура ускорителя
- X3 — Подающий трубопровод контура водоохладителя
- X4 — Обратный трубопровод контура водоохладителя

ПРОДУКТИВНІСТЬ


ПРОЕКТ.КРИМ@GMAIL.COM

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

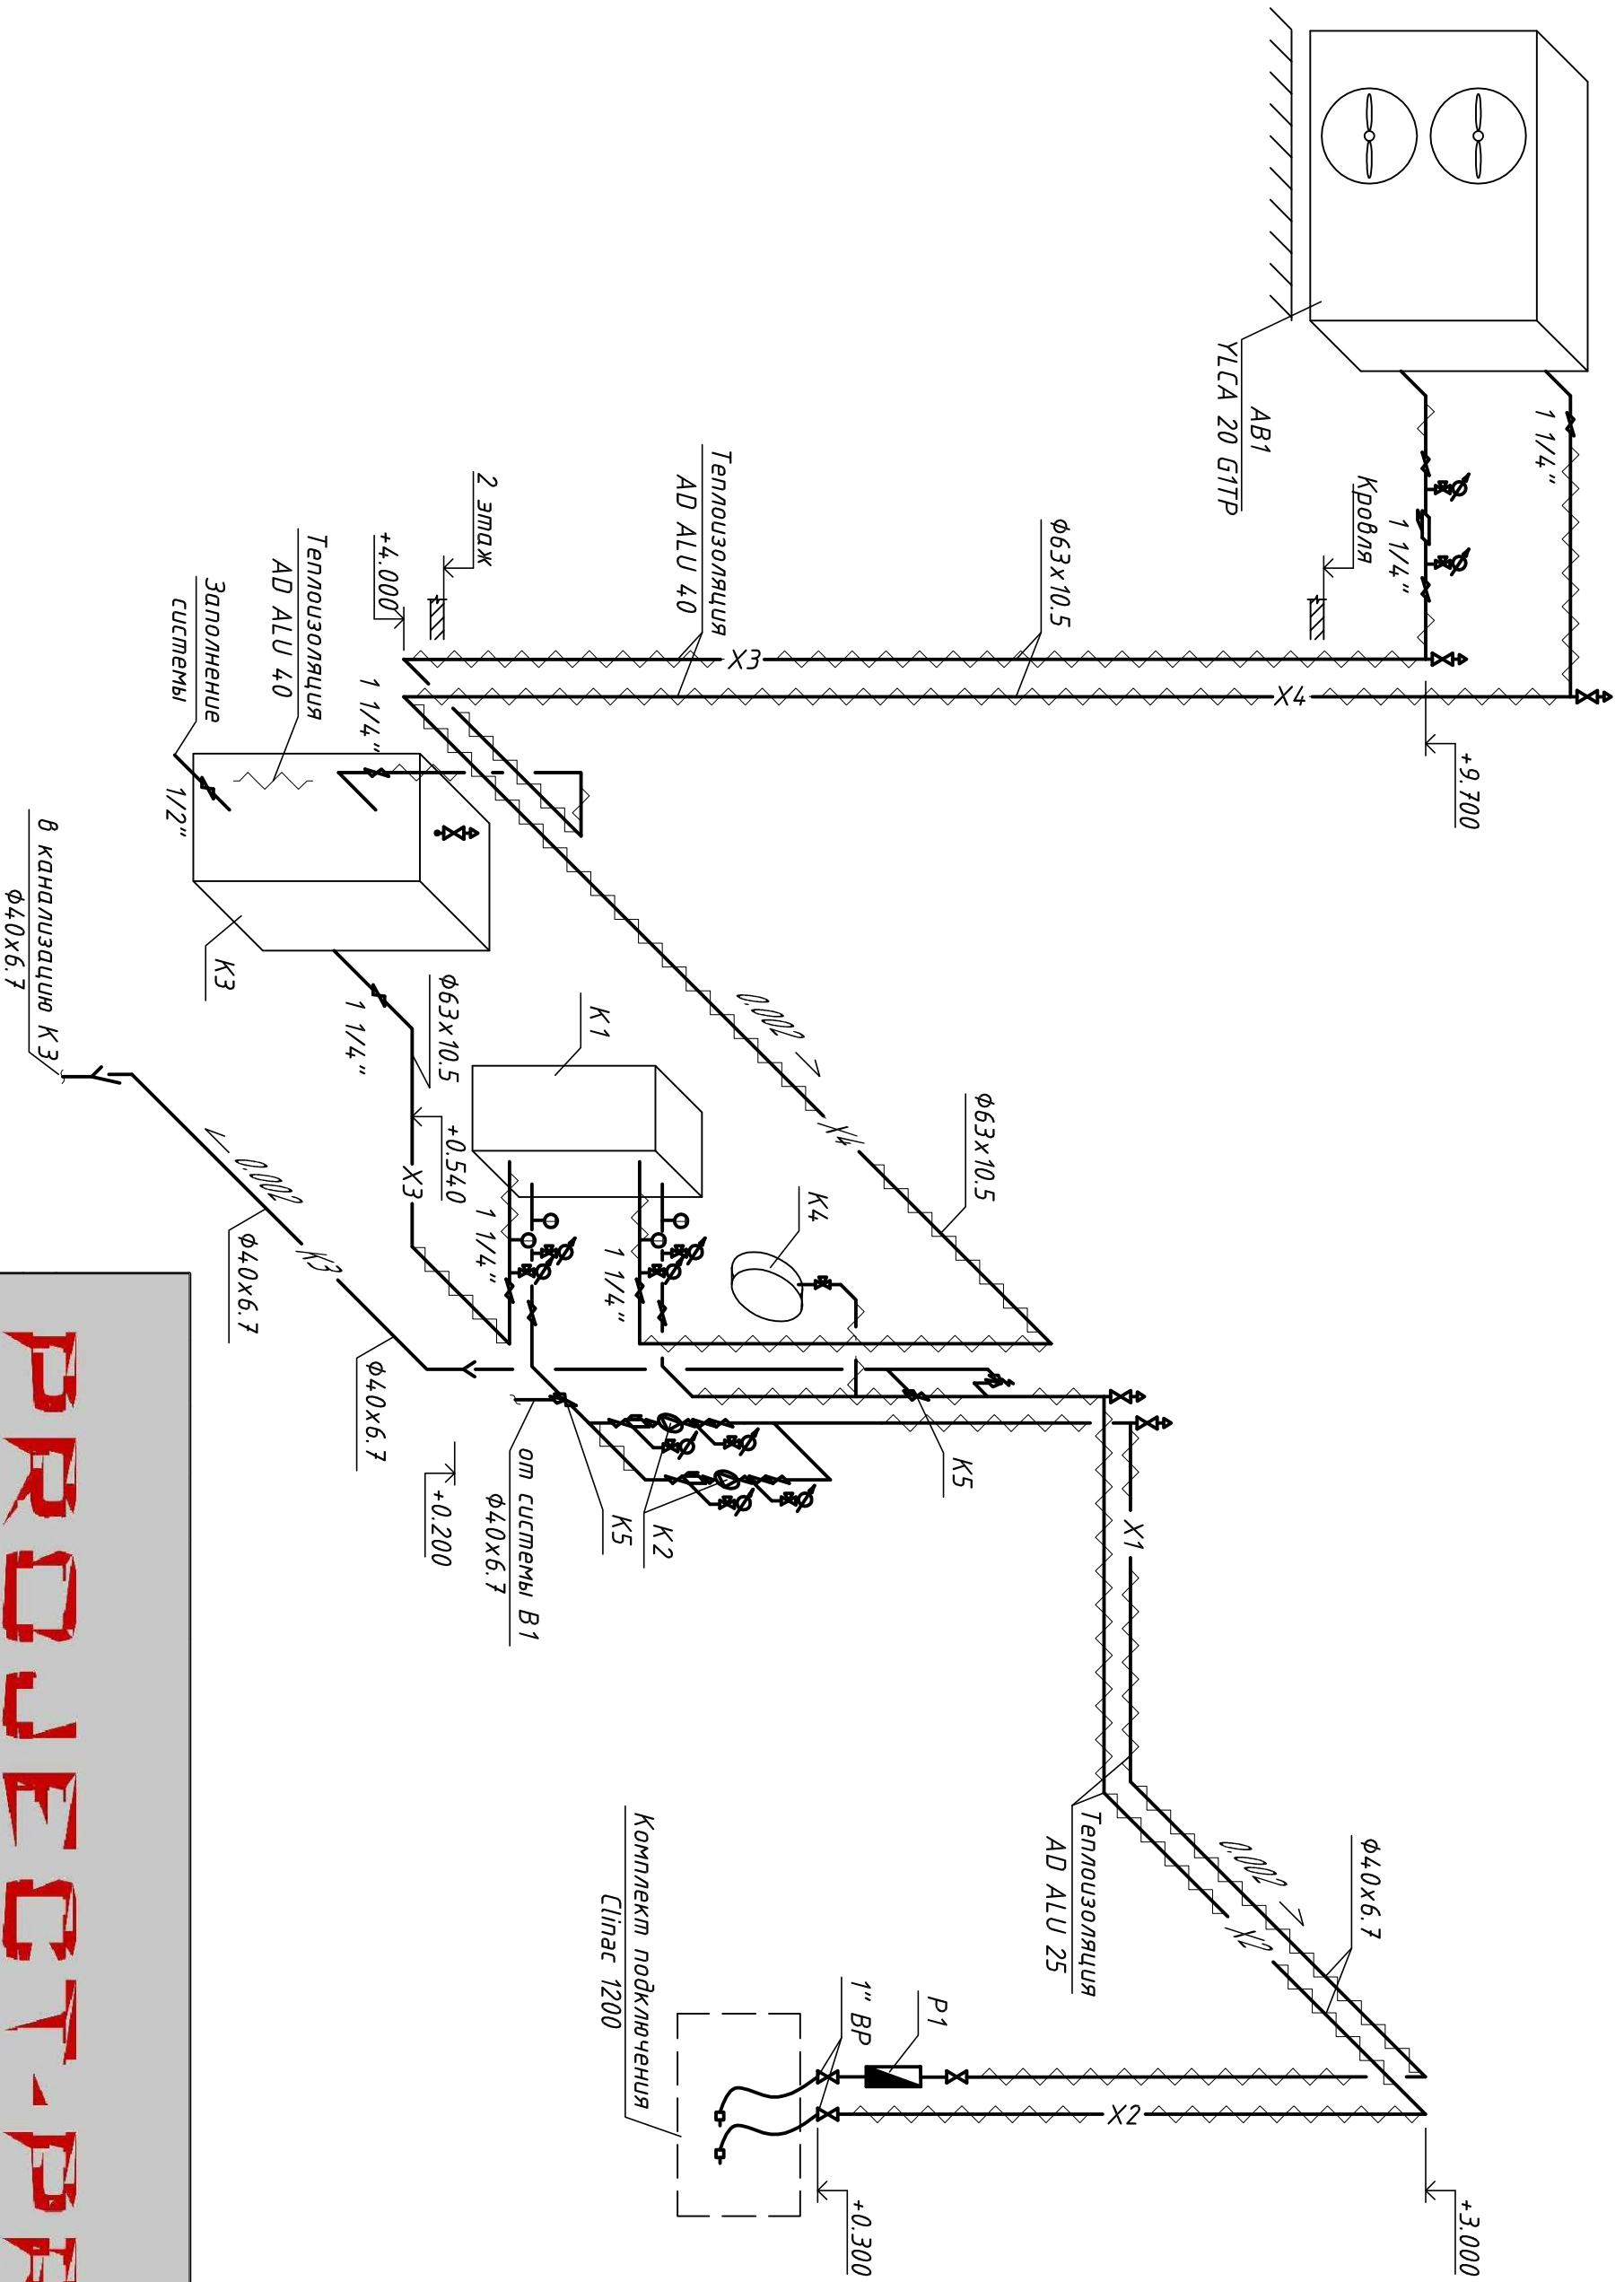

**ПРОЕКТ-ПРО**

ПРОЕКТ.КРИМ@GMAIL.COM

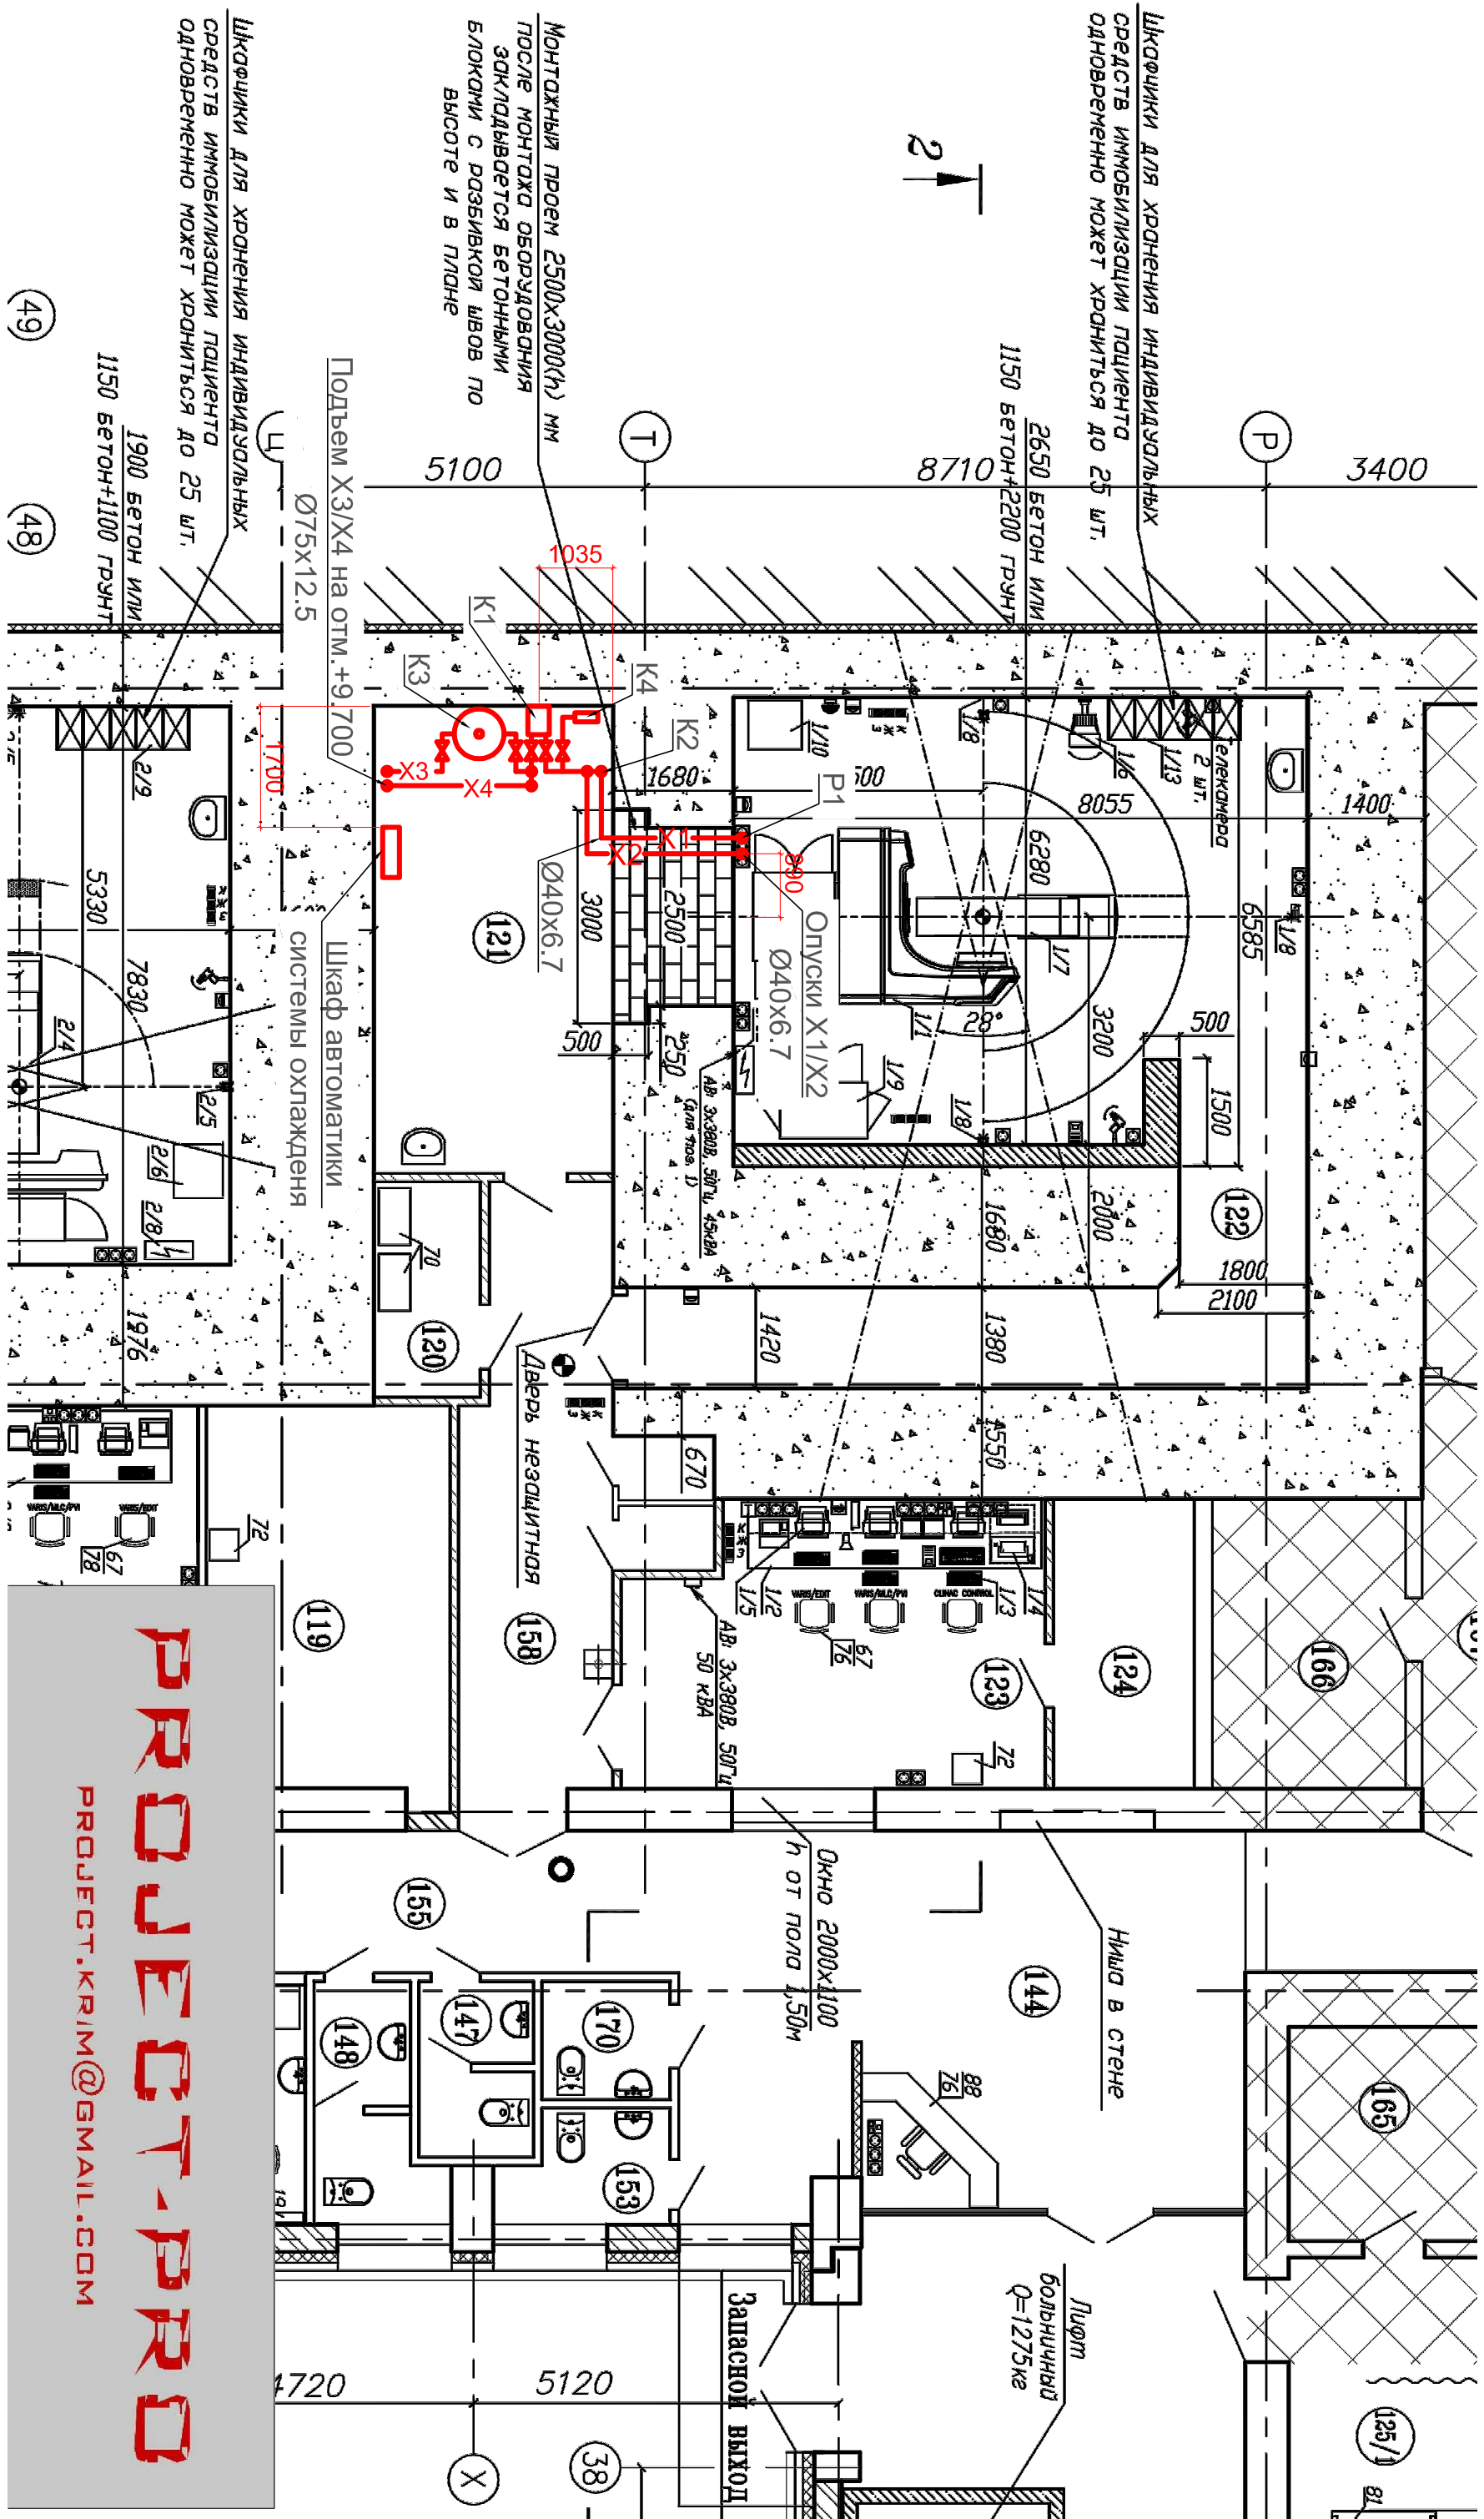

ПРОЕКТ-ПРО

ПРОЕКТ.КРИМ@GMAIL.COM

# Расположение закладных конструкций для ускорителя UNIQUE

