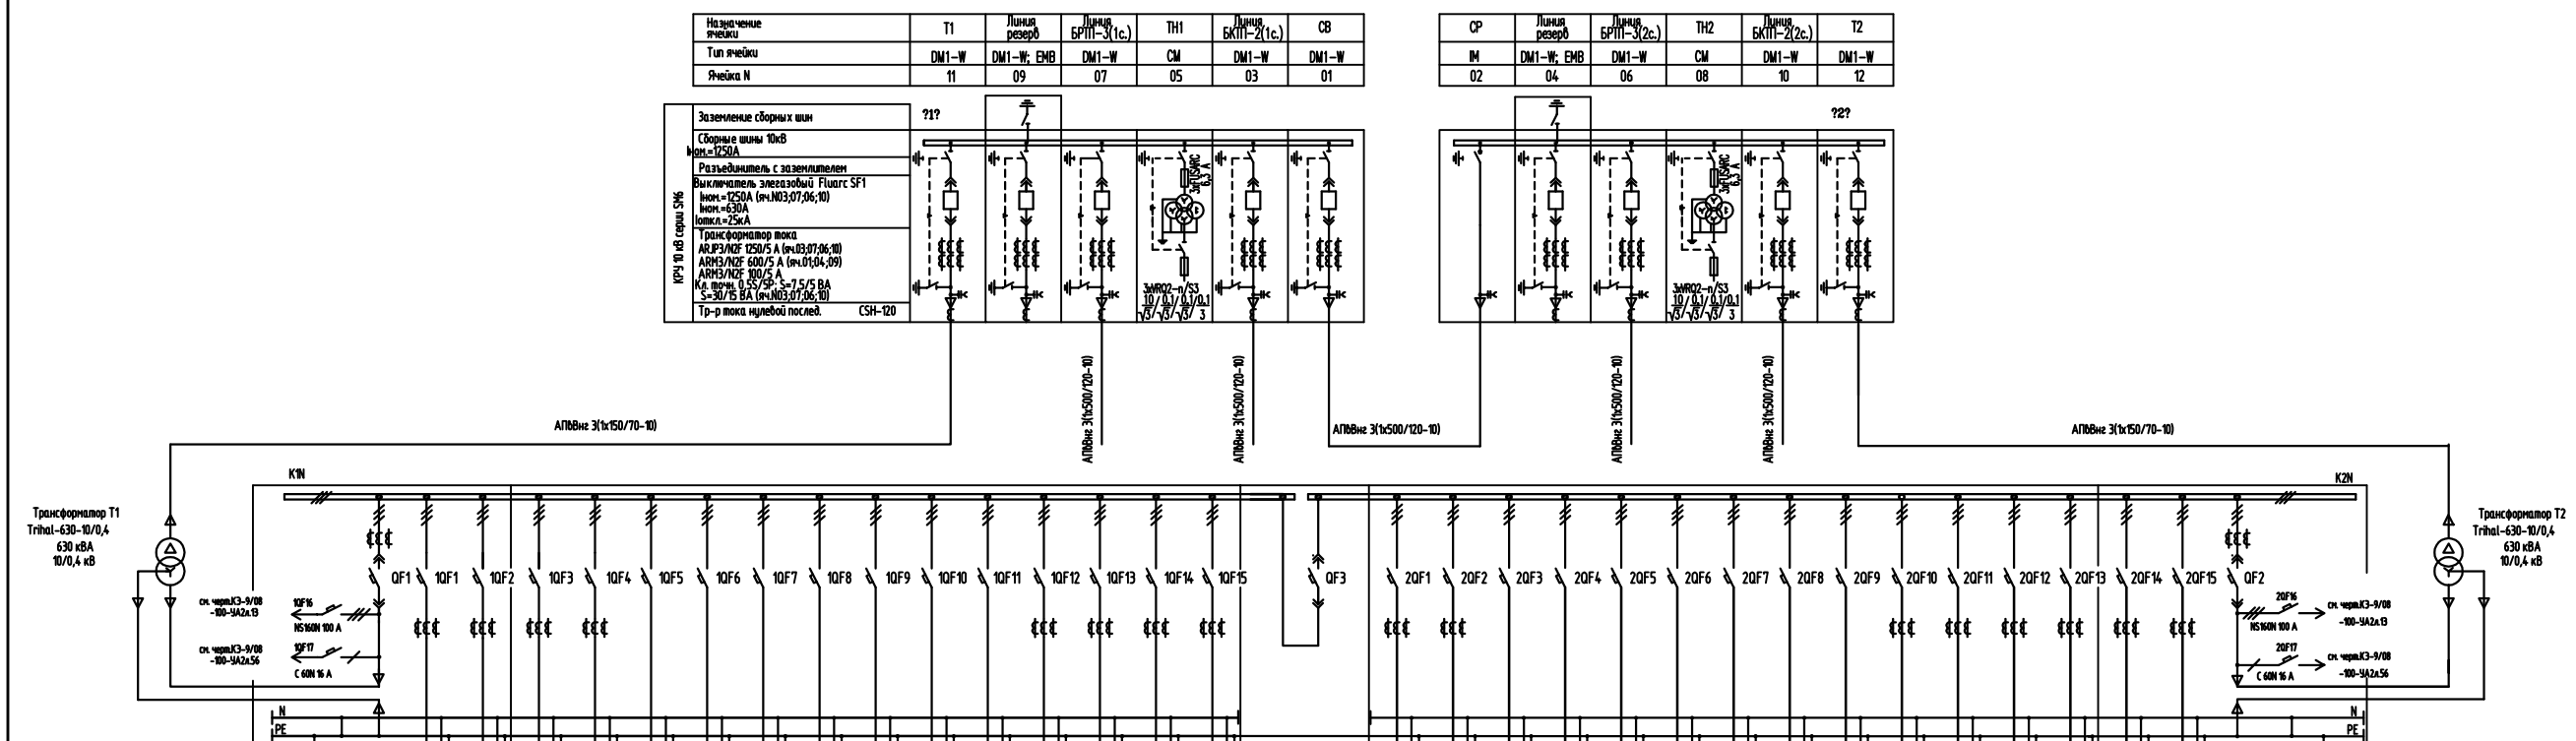

Порядковый номер панели	1	2															3	4															5		
Тип РУ	РУ НН																																		
Тип панели	Prisma Plus P	Prisma Plus P															Prisma Plus P	Prisma Plus P																Prisma Plus P		
Назначение панели	Вводная	Линейная		Линейная													Секционная с АВР	Линейная																Линейная		Вводная
Порядковый номер присоединения	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	32	30	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2		
Выключатель автоматический Тип	Masterpact NT06	Compact NSX630 TM630	Compact NSX400 TM400	Compact NSX400 TM400	Compact NSX400 TM400	Compact NSX100 TM100	Compact NSX100 TM100	Compact NSX100 TM100	Compact NSX100 TM100	Compact NSX100 TM100	Compact NSX100 TM100	Compact NSX100 TM100	Compact NSX250 TM250	Compact NSX250 TM250	Compact NSX250 TM250	Compact NSX250 TM250	Masterpact NT06	Compact NSX400 TM400	Compact NSX400 TM400	Compact NSX100 TM100	Compact NSX100 TM100	Compact NSX100 TM100	Compact NSX100 TM100	Compact NSX100 TM100	Compact NSX100 TM100	Compact NSX250 TM250	Compact NSX250 TM250	Compact NSX250 TM250	Compact NSX250 TM250	Compact NSX630 TM630	Compact NSX400 TM400	Masterpact NT06		
Выключатель автоматический Iном., А	1250	630	400	400	400	100	100	100	100	100	100	100	250	250	250	250	1000	400	400	100	100	100	100	100	100	100	250	250	250	250	630	400	1250		
Выключатель автоматический Iкр., А	1250	630	400	400	400	16	16	16	40	40	100	100	250	250	250	250	1000	400	400	16	16	16	40	40	100	100	250	250	250	250	630	400	1250		
Тип трансформатора тока	TCB	+	+	+	+	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	—	+	+	—	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	TCB		
Коэффициент трансформации	1200/5	600/5	400/5	400/5	400/5	—	—	—	—	—	—	—	250/5	250/5	250/5	250/5	—	400/5	400/5	—	—	—	—	—	—	—	250/5	250/5	250/5	250/5	600/5	400/5	1200/5		
Наименование присоединения	Ввод 1 от трансформатора T1 630 кВА																Секционный выключатель																Ввод 2 от трансформатора T2 630 кВА		

1 Схема электрических соединений выполнена на основании технической информации фирмы Schneider Electric.

2 Нумерация ячеек SM6 на схеме электрической главной соответствует нумерации на плане расположения оборудования см. черт. N КЭ-9/08-100-ЭП2 л.4

3 Данный чертеж согласован с ОАО "ОЗЭ ППТ" "Липецк" на стадии Проект.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата			
ГИП						БКТП1 Электротехнические решения	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.							Р		
Нач.отд.						Схема электрическая главная			
Пров.									
Разраб.									

Согласовано
Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N | Рук. гр. ВК | Папина | 12.08.08