


План розеточной сети КТП-38

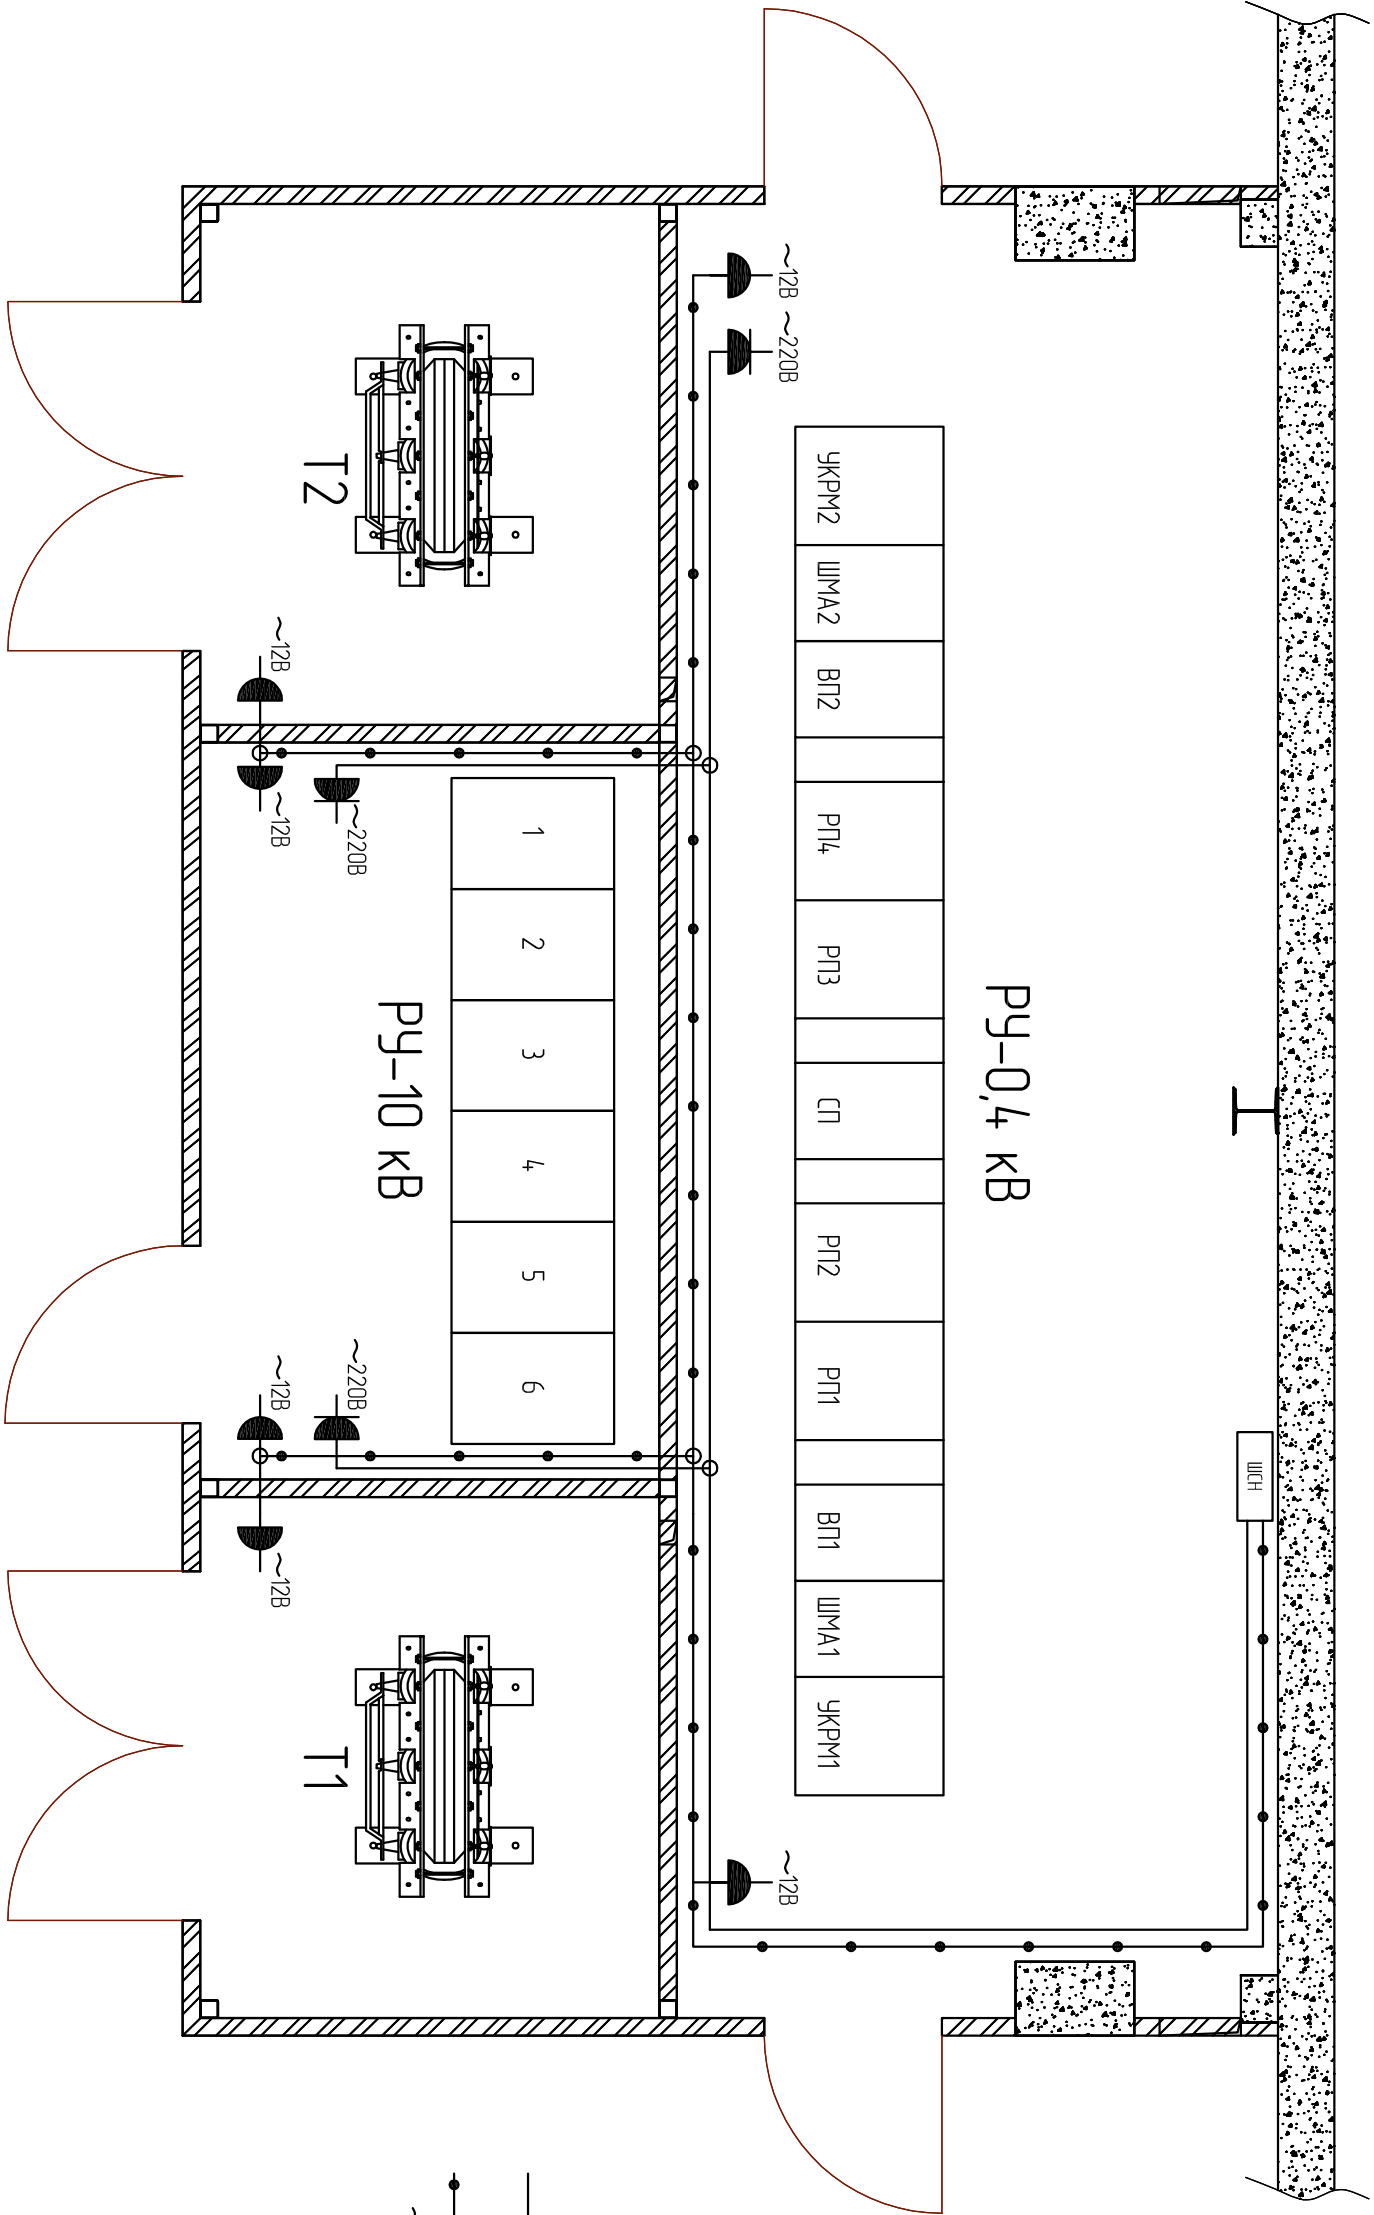

- Условные обозначения
- розеточная сеть 220В
  - розеточная сеть 12В
  - розетка с заземляющим контактом 220В
  - розетка 12В
  - коробка ответвительная

Примечания:

1. Напряжение общей розеточной сети 220В, напряжение ремонтной розеточной сети 12В.
2. Высота установки розеток – 0,8 м, ответвительных коробок – 2,5 м.
3. Прокладку кабелей осуществлять в кабель-канале из самозатухающего ПВХ-пластмасса.
4. Кабели 12В проложить в отдельном кабель-канале.

Согласовано						
Инв. N по пл.	Подп. и дата	Взам. инв. N				

Создано							
Изм.	Колуч.	Лист	Ил док	Подп.	Дата	Реконструкция КТП-38 10/0,4 кВ ОАО "ЦСМ"	
ГЛП		Сменова			02 12		
Разработ	Разработ				02 12		
Проверил	Чернов				02 12		
Начинтр						План розеточной сети КТП-38	
						Смодия	Лист
						РД	19
							1
						rs   techservice	