



АксонOMETрическая схема В1, Т3, Т4.

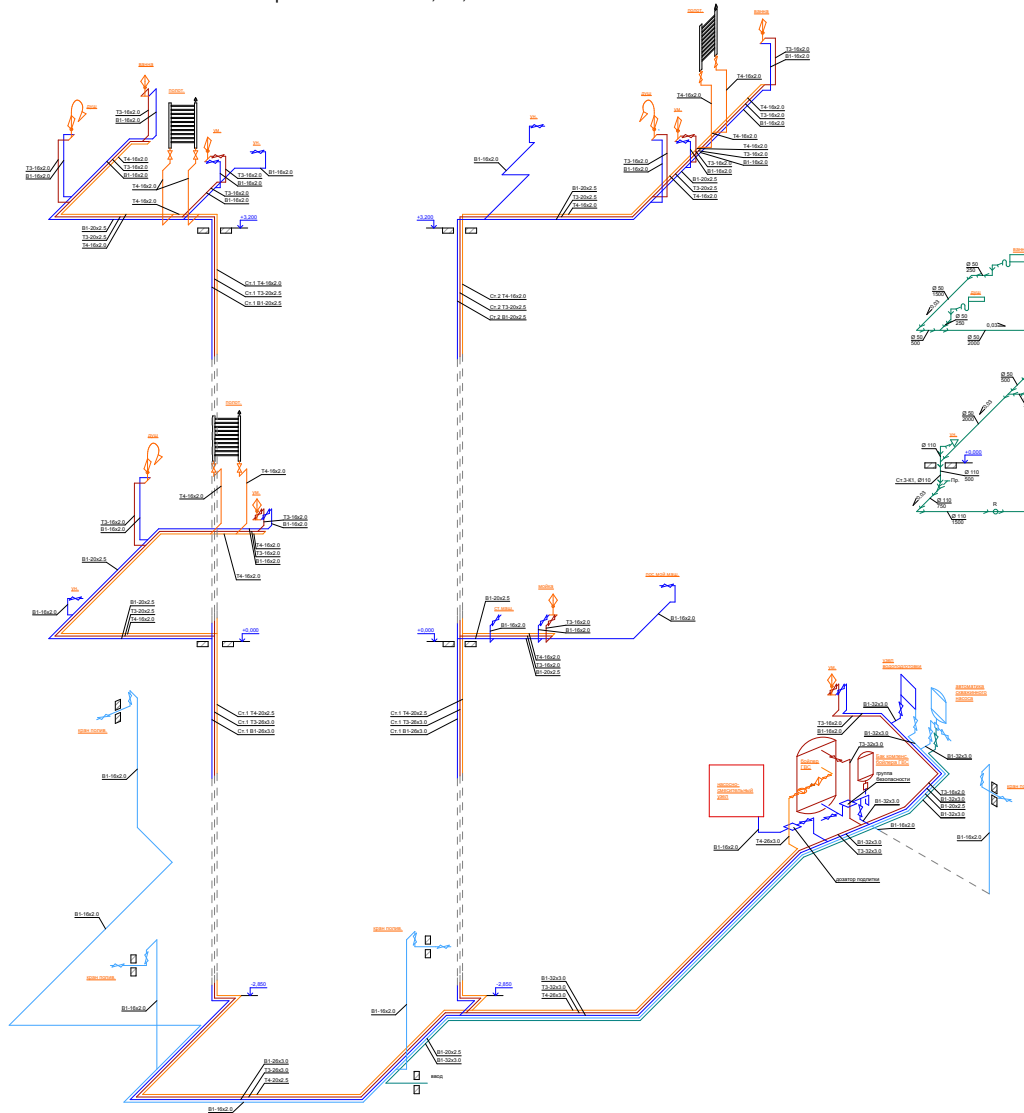

АксонOMETрическая схема К1

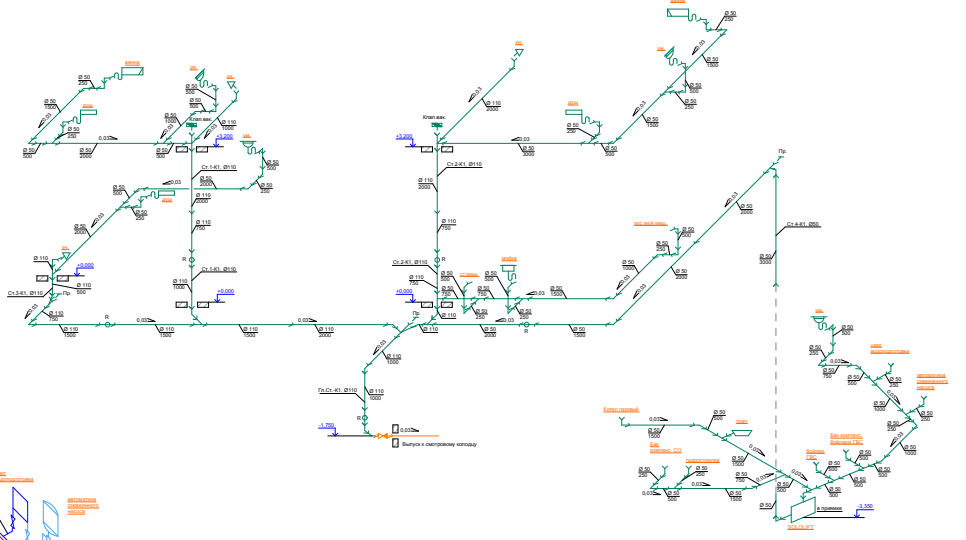

1. За отметку +0.000 принят уровень чистого пола первого этажа
2. Сети водоснабжения выполнить из металлопластиковых труб Oventrop "Copipe"
3. Сети хозяйственно-бытовой канализации выполнить из ПЭ раструбных труб
4. Строительно-монтажные работы вести с учетом строительных конструкций и инженерных коммуникаций

- В1 - трубопровод от скважинного насоса
- В1 - трубопровод после автоматики скважинного насоса
- В1 - трубопровод после системы водоподготовки
- Т3 - трубопровод ГВС
- Т4 - трубопровод рециркуляции ГВС

ООО "ИКС-ИНВЕСТ" Листовой №  
 Имя, Фамилия Листовой №  
 Паспортный №

						ВК		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Супл.						Жилая дом		
САН						Страниц	Лист	Листов
						Сеть сетей водоснабжения и канализации		