


K1

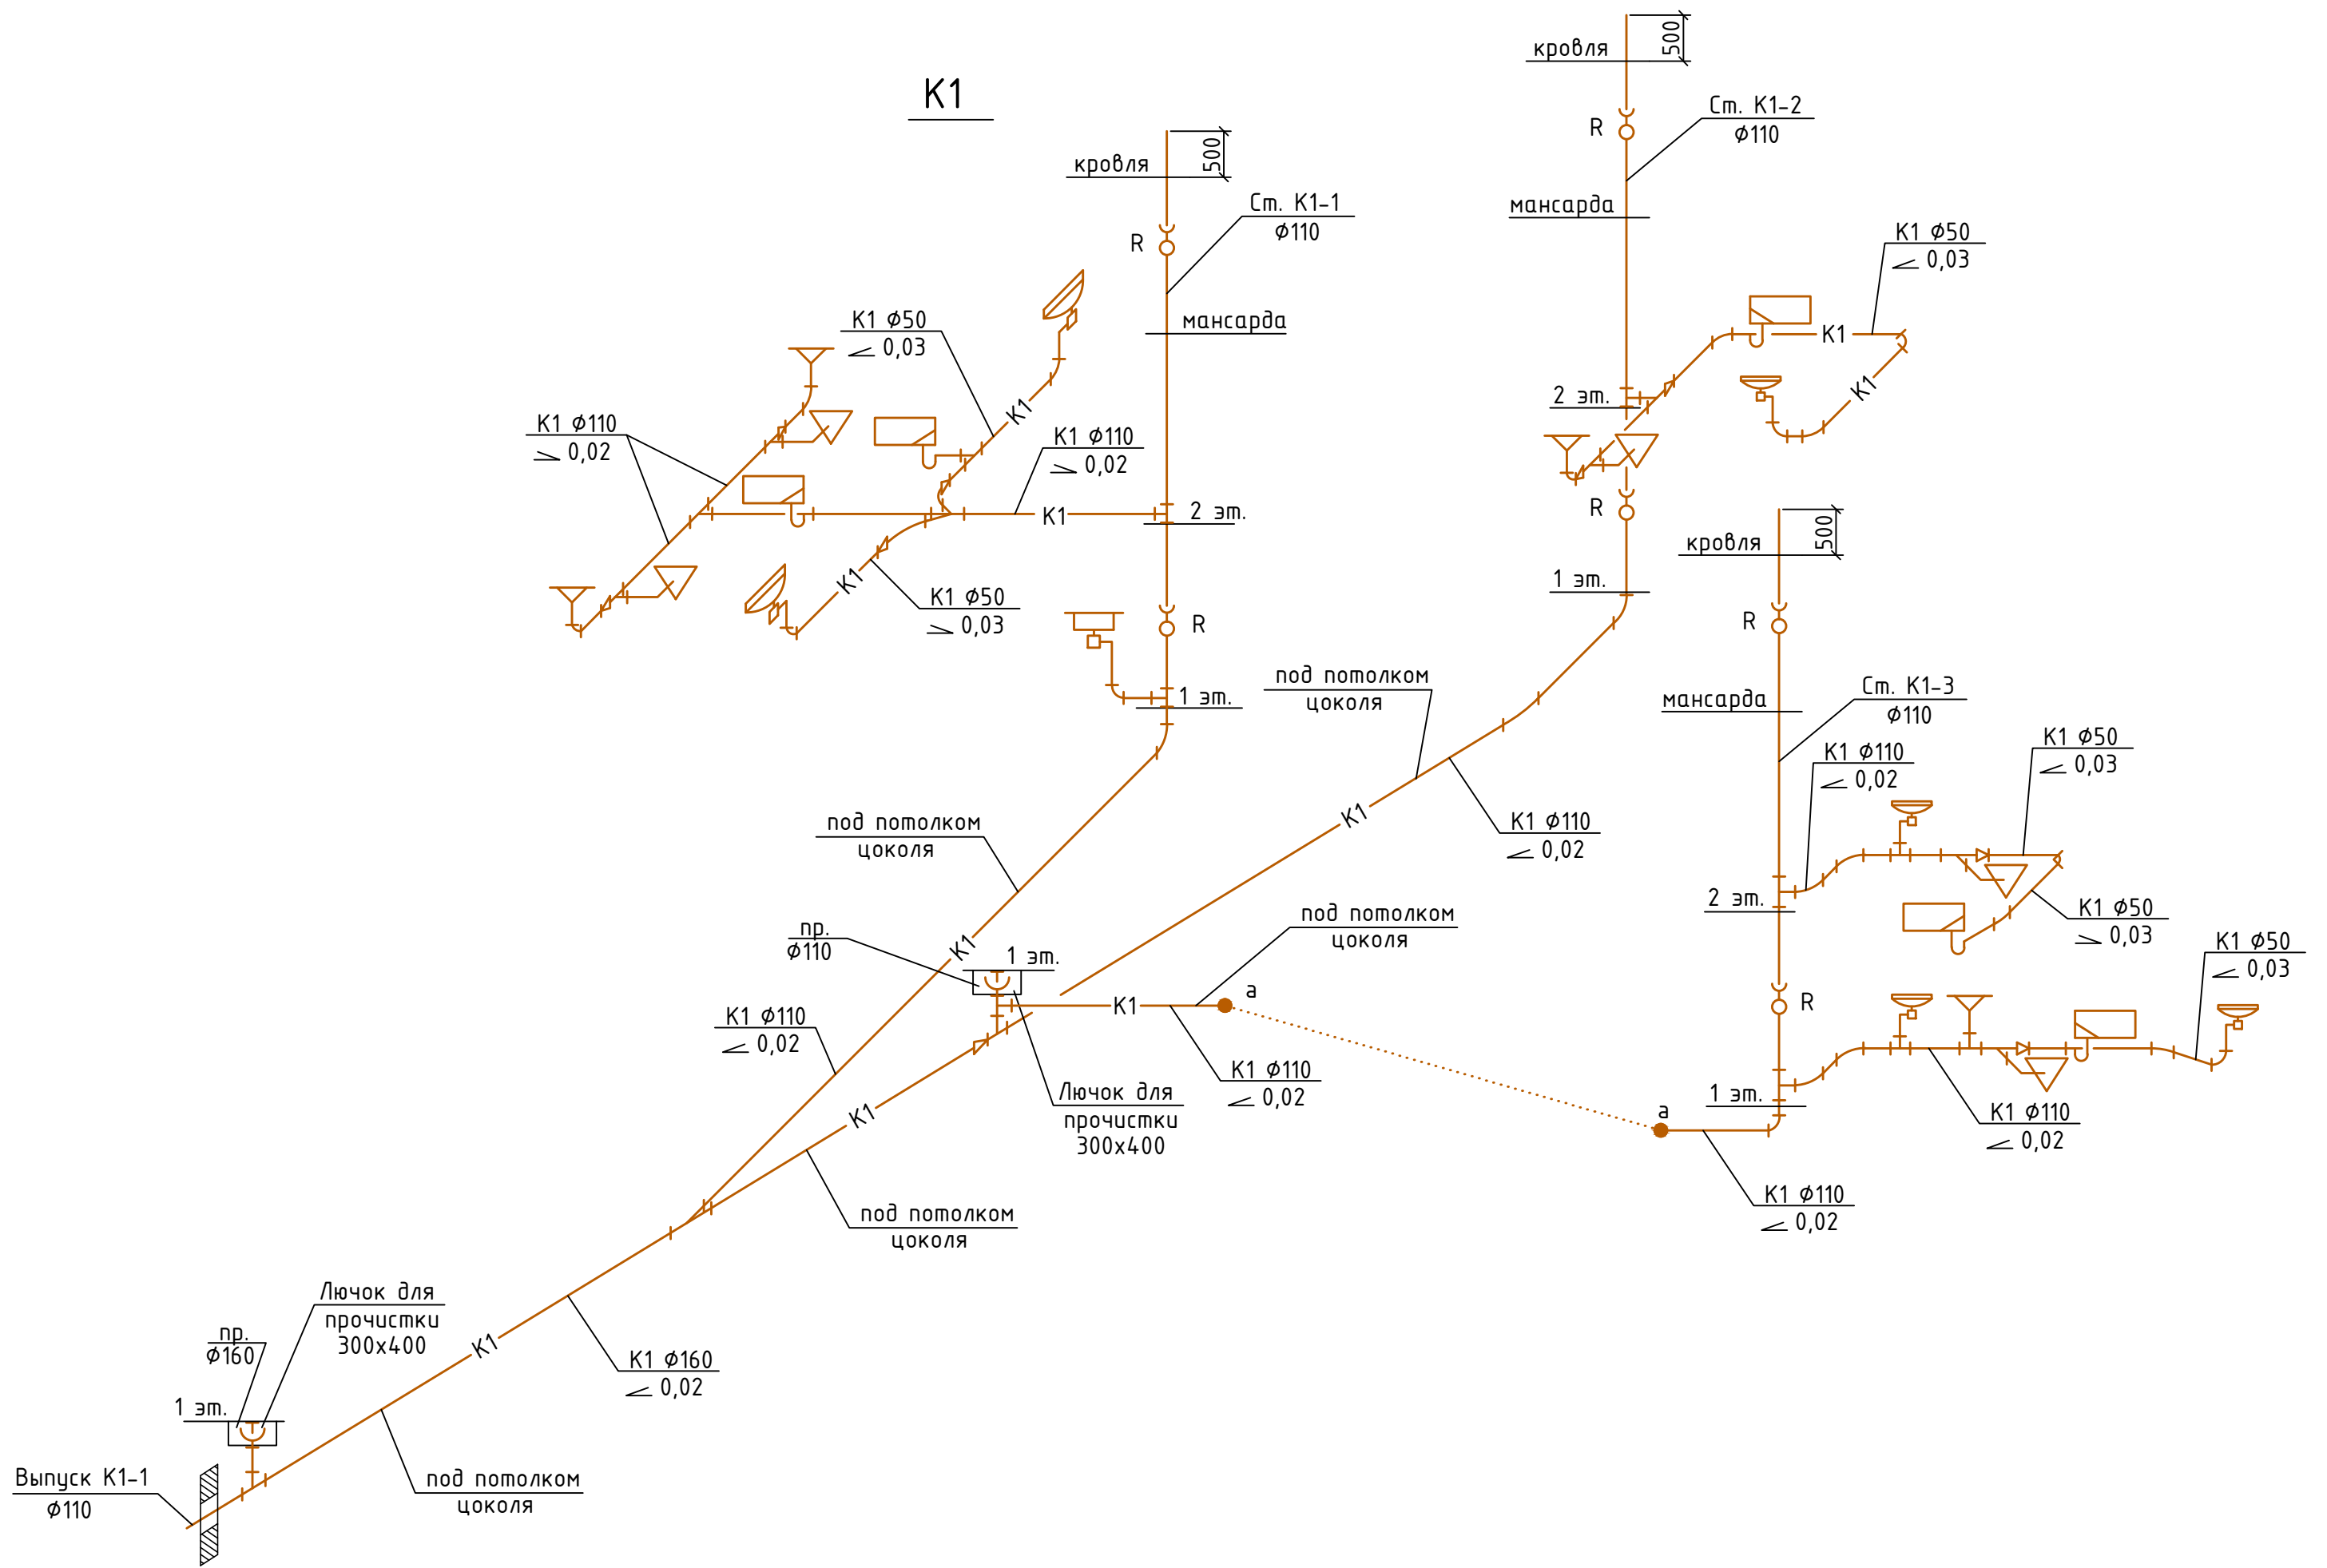

Примечание:

1. Для доступа к ревизиям предусмотреть лючки 300x400 мм.
2. Отметки выпусков уточнить по месту

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №