


Наименование параметра и место отбора импульса	Температура пара	Температура конденсата	Расход пара	Расход конденсата	Давление пара	Понижение давления воды	Понижение или повышение давления воды	Повышение и понижение давления газа	Уровень воды в баке конденсата	Температура газа	Расход газа (см. черт. марки ГСВ)	Давление газа	Расход газа (см. черт. марки ГСВ)	Давление газа	Температура газа
	T72	T82	T73 в цех для линии макарон	T82	T73 в цех для линии макарон	T91	T2	Трубопровод газа	Бак конденсата	Трубопровод газа		Трубопровод газа существующий			
Обозначение чертежа установки	По чертежам завода-изготовителя				TM14-2-4-03	TM14-2-4-03	TM14-2-2-03		По чертежам завода-изготовителя			TM14-2-2-03	По чертежам завода-изготовителя	TM14-2-1-03	По чертежам завода-изготовителя
Поз. обозначение (по спецификации оборудования)	TE1	TE5	FT16	FT18	PT8	PS12	PS13	PS21	LS20	TE7	FT19	PT11	FT22	PT23	TE24

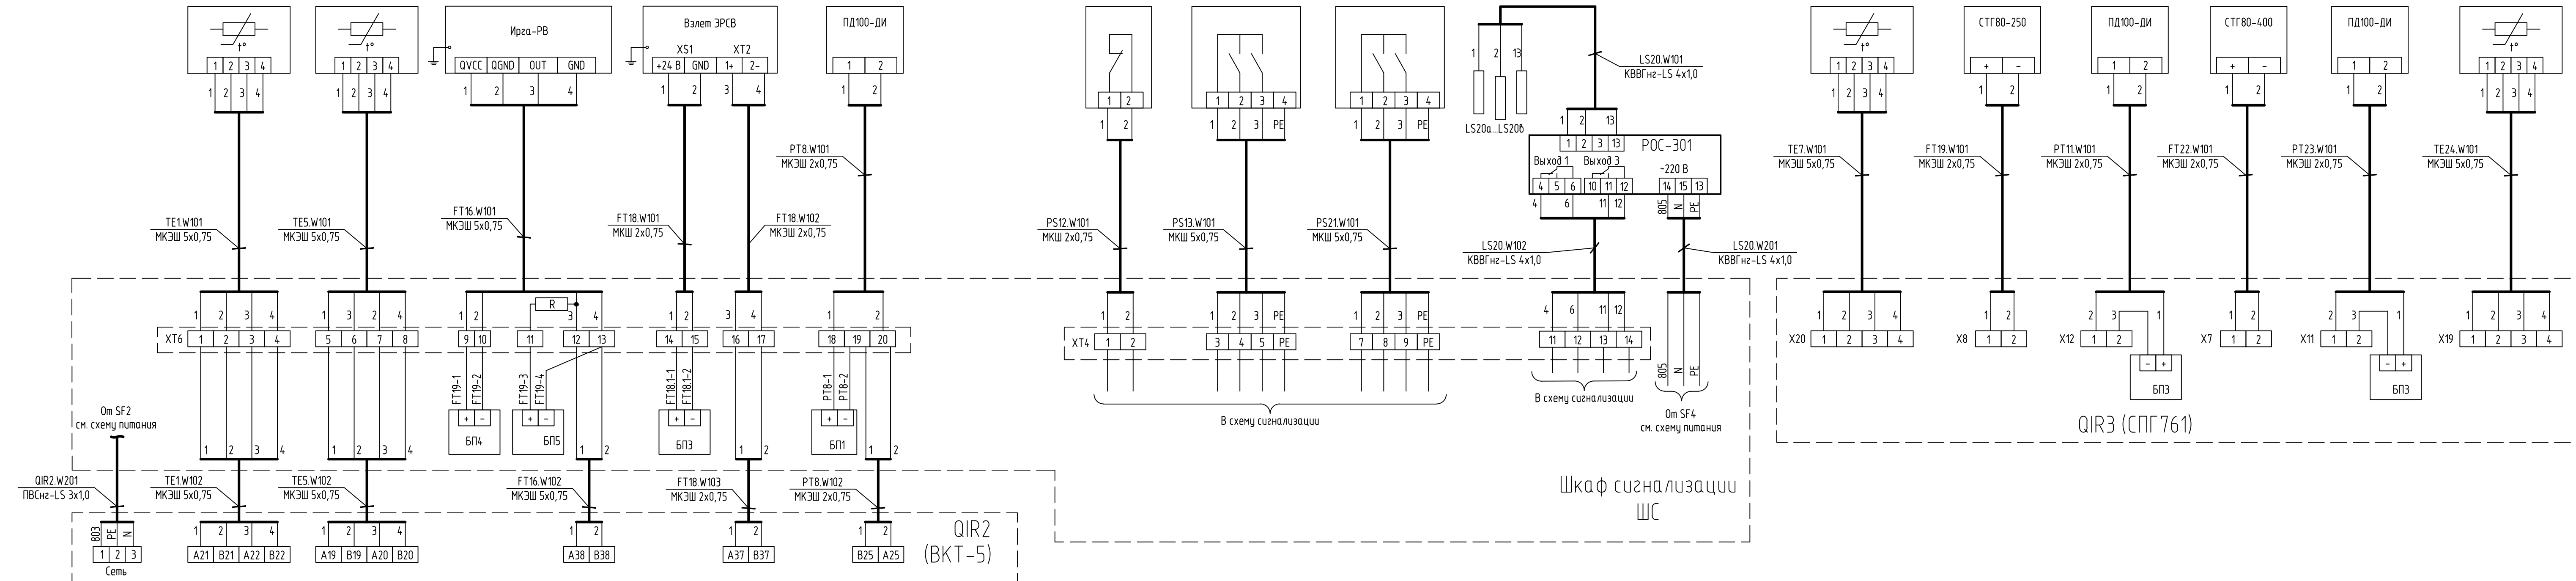

Данный лист рассматривать совместно с л. 8

[illegible]