Выкопировка из плана

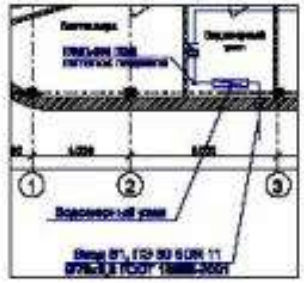

Схема водомерного узла

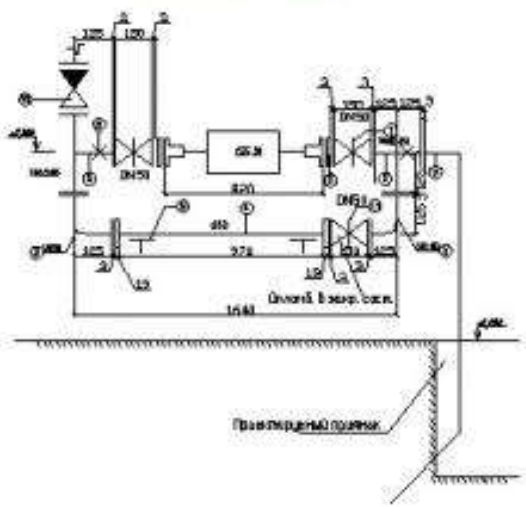

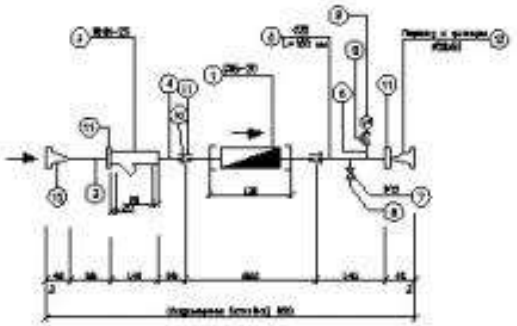

Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	Примечание

Примечания:

1. Работающие на объекте должны быть обеспечены спецодеждой.
2. Водомерный узел смонтировать в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».
3. Перед началом работ по монтажу водомерного узла необходимо:
   - получить у заказчика разрешение на производство работ;
   - вызвать представителей эксплуатирующей организации для определения точек подключения;
   - выполнить ограждение и освещение места работ;
   - получить разрешение на производство работ в местах пересечения с подземными коммуникациями.