


Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кат. помещения
1	Комната для клиентов	40.22	
2	Тамбур	2.48	
3	Туалет для клиентов	3.75	
4	Мойка легковых автомобилей	118.46	
5	Техническое помещение водоподготовки	26.48	
6	Помещение теплового узла	7.01	
7	Электрощитовая	4.92	
8	Автоматизированная мойка грузовых автомобилей	153.22	
9	Гардеробная персонала	5.87	
10	Санузел	1.35	
11	Душевая	1.43	
12	Гардеробная персонала	5.87	
13	Душевая	1.43	
14	Санузел	1.35	
15	Комната персонала	16.36	
16	Мастерская	17.55	
17	Шинмонтаж грузовых автомобилей	40.76	
18	Шинмонтаж легковых автомобилей	59.20	
Всего по зданию:		461.26	

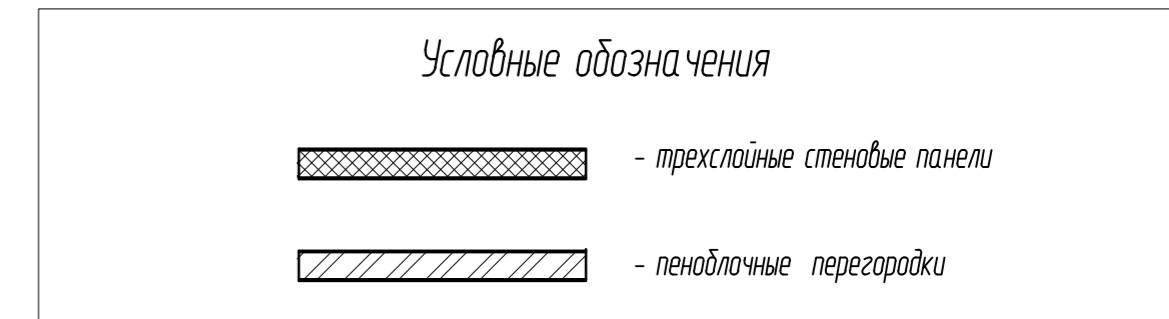


1. Рассмотреть с листами 1
2. За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола первого этажа, соответствующая абсолютной отметке
3. Перегородки выполнить из пеноблоков толщиной 100мм.
4. Армирование перегородок производить сетками СВр1 50х50 с шагом 400мм по высоте. Сетки стыковать внахлестку с перекрестком 250мм.
5. Каркас здания, встроены помещений и фахверк см. разделы КМ1, КМ2.
6. Колонны здания см. разделы КМ1
7. Конструкция наружного ограждения - панели типа "сэндвич" Челябинского завода "ПРОФИСТИЛ".
8. Окна выполнить по отдельному проекту.
9. Ворота Вр-1 секционные индивидуального изготовления.
10. Эпсликацию полов см. лист 10
11. Фундаменты под оборудование см. раздел КК1
12. Двери тамбуров, технических помещений оборудовать уплотнителями в притворах и оборудовать доводчиками.

Спецификация элементов заполнения оконных и дверных проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на этаж		Всего ед. шт.	Примечание
			на отм. 0,000	Всего		
Окна						
ОК-1	ГОСТ 30674-99	ПВХ 800x1000 (л)	1	1	1	
ОК-2	ГОСТ 30674-99	ПВХ 2400x1000(л)	1	1	1	
ОК-3	ГОСТ 30674-99	ПВХ 1200x1000(л)	2	2	2	
ОК-5	ГОСТ 30674-99	ПВХ 2100x2000(л)	1	1	1	
Двери						
1	ГОСТ 30674-99	ПВХ 1000x2000(л)	4	4	4	
2	ГОСТ 30674-99	ПВХ 900x2100(л)	7	7	7	
3	ГОСТ 30674-99	ПВХ 1500x2100(л)	1	1	1	
4	ГОСТ 30674-99	ПВХ 800x2100(л)	2	2	2	
5	ГОСТ 30674-99	ПВХ 700x2100(л)	2	2	2	
6	ГОСТ 30674-99	ПВХ 1800x2000(л)	2	2	2	
Ворота						
Вр-1	индивидуального изготовления	3000x3000(л)	4	4	4	
Вр-2	индивидуального изготовления	эпсликация	2	2	2	

Ведомость перемычек

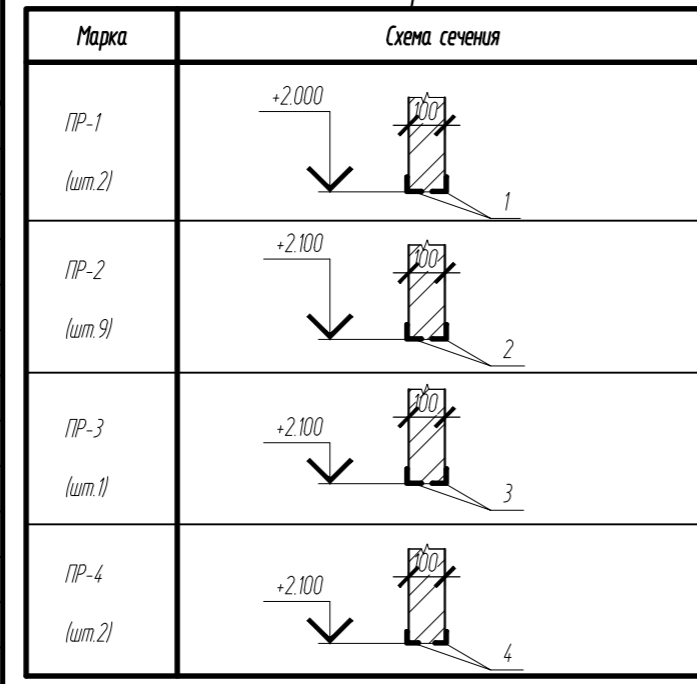

Спецификация перемычек

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Пр-1			
1	ГОСТ 8509-93	L50*5, L=1300	2	6.24	12.48
2	ГОСТ 8509-93	L50*5, L=1200	2	4.5	9
3	ГОСТ 8509-93	L50*5, L=1800	2	6.8	13.6
4	ГОСТ 8509-93	L40*5, L=1000	2	2.98	5.96

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата