


Футляр \varnothing 377х6, L=16,2; ГОСТ 10704.
 Изоляция весьма усиленная.

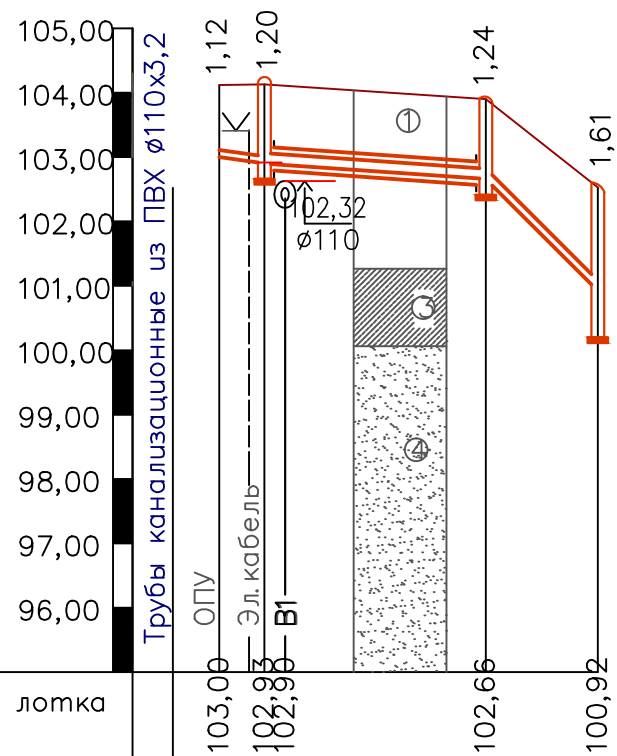

Отметка низа или лотка трубы	103,00	102,98	102,66	100,92
Проектная отметка земли				
Натурная отметка земли	104,12	104,13	103,90	102,53
Обозначение трубы и тип изоляции	Трубы канализационные из ПВХ Ø160х4,0			
Основание				
Длина	Уклон	0,02	0,2	
Расстояние	3,5	17,2	8,7	
Номера колодцев, точки, угла поворота	1		2	

Параметры колодца

№ по плану	Диаметр колодца Dк, мм	Полная глубина Нк, мм	Высота рабочей части Нрч, мм	Высота горловины Нг, мм	Высота лотка Нл, мм	Объем бетона на лоток Vл, м³	Расход материалов			Люк чугунный	
							Рабочая часть	элементы	с/б		
							КС 10-6	ПН 10	ППО-2		
1	1000	1210	600	410	200	0,36					
2	1000	1280	600	480	200	0,36					
Итого						0,72					

Змкл-м	Арк	Лого	Ліній	Дата								
										Стадія	Арк	Аркушів
										РП		
										Профиль В1. Параметры колодцев.		

Инв. № подлинник и дата сам. инв. №