
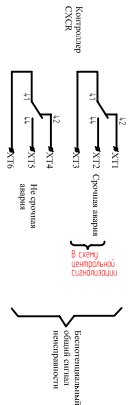


Инд N подл	Подп и дата	Взам инд N

Примечание:
 1. Для шифра ПИД применялись малогабаритные реле (выкит) 2000х60х600 мм
 2. Рабочий диапазон переменного тока ПИД - 0 - 140 А
 3. Производитель шифра ООО "СП КОЛДРА" г. Киев, Украина

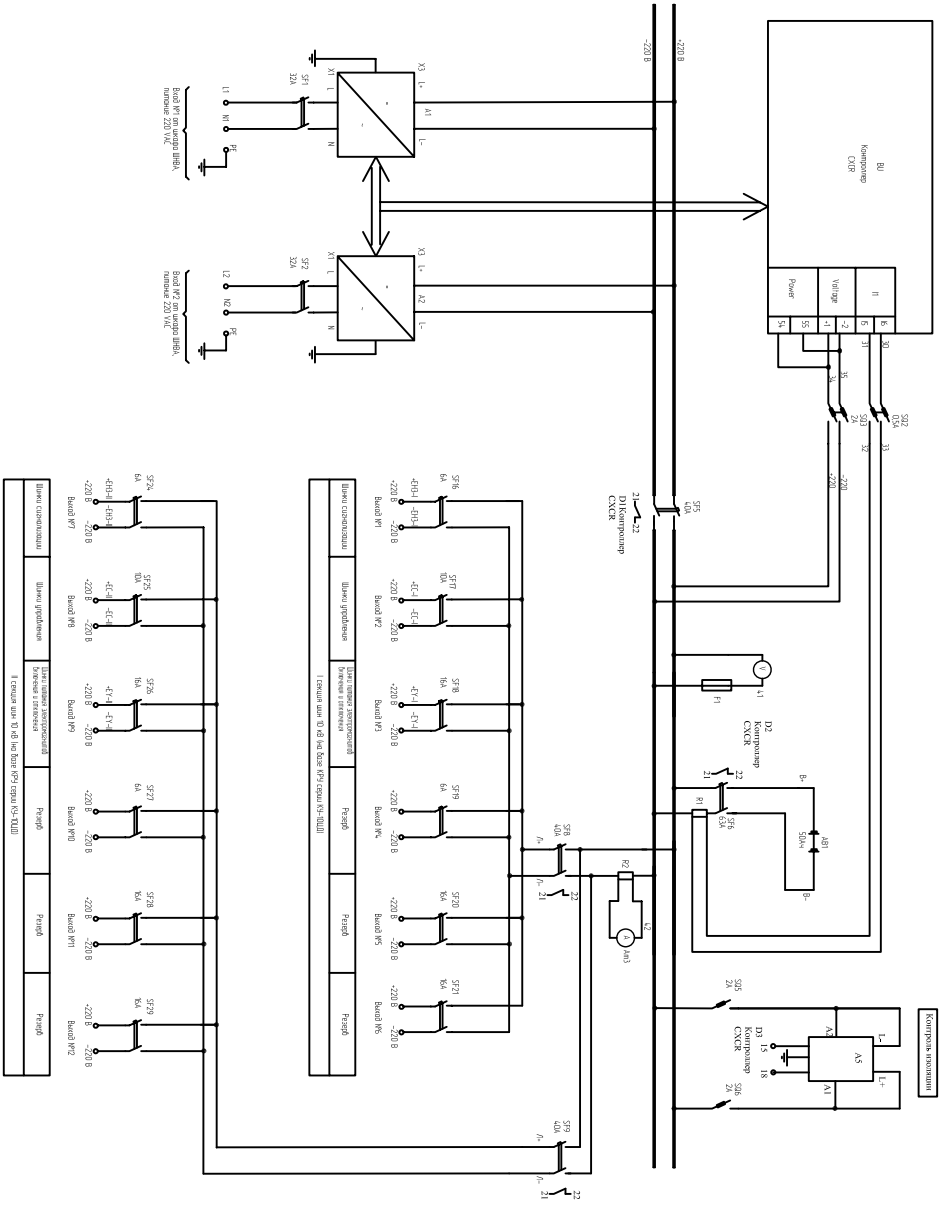

Обозн	Наименование	кол	Примечание
ВУ	Блок управления АРГУС	1	
А1,А2	Зарядные блоки СОРЕХ - 220 - 4,4 кВт	2	
АВ1	Аккумуляторы 12 - 50 Ач	17	
SDS506	Кодовка ВЛС 10 1Р с предохранителем 2А	2	
S02	Кодовка ВЛС 10 2Р с предохранителем 0,5А	2	
S03	Кодовка ВЛС 10 2Р с предохранителем 2А	2	
А5	Контроль изоляции СИ-ИМ-ДС (АВВ)	1	
PV	Вольтметр (-250 В)	1	
PA3	Амперметр (50/50 А)	1	
R1	Щит 20 А	1	
R2	Щит 50 А	1	
SF1,SF2	Выкл-ль обдтомат-и ЕТМАТ 10 2р С32	2	
SF6	Выкл-ль обдтомат-и ЕТМАТ 10 2р С63	1	
SF5,SF8,SF9	Выкл-ль обдтомат-и ЕТМАТ 10 2р С40	3	
SF18,SF20	Выкл-ль обдтомат-и ЕТМАТ 10 2р С16	2	
SF26,SF28	Выкл-ль обдтомат-и ЕТМАТ 10 2р С16	2	
SF29	Выкл-ль обдтомат-и ЕТМАТ 10 2р С16	1	
SF17,SF25	Выкл-ль обдтомат-и ЕТМАТ 10 2р С10	2	
SF16,SF18	Выкл-ль обдтомат-и ЕТМАТ 10 2р С6	2	
SF24,SF27	Выкл-ль обдтомат-и ЕТМАТ 10 2р С6	2	
XT	Клеммы винтовые ВДУ-6	20	

002023008 - ЭС		000	
Реконструкция Выпиренного электрооборудования комплекса объектом снабжения КТ ОЖ "Металлист" г. Харьков, ул. Лександровская 55, ТП 10/0,4 кВ N 1335А.			
Дан	Кол	Лист	Листов
Электротехническое решение		Сглава	Листов
Р-УН-10 кВ ТП 10/0,4 кВ N 1335А		Р	155
Система электропитания ПИД 220-40-50		ЭНЕРГОСЕРВИС	
Схема электрическая принципиальная		000	
Разработ	Горюхов	000	