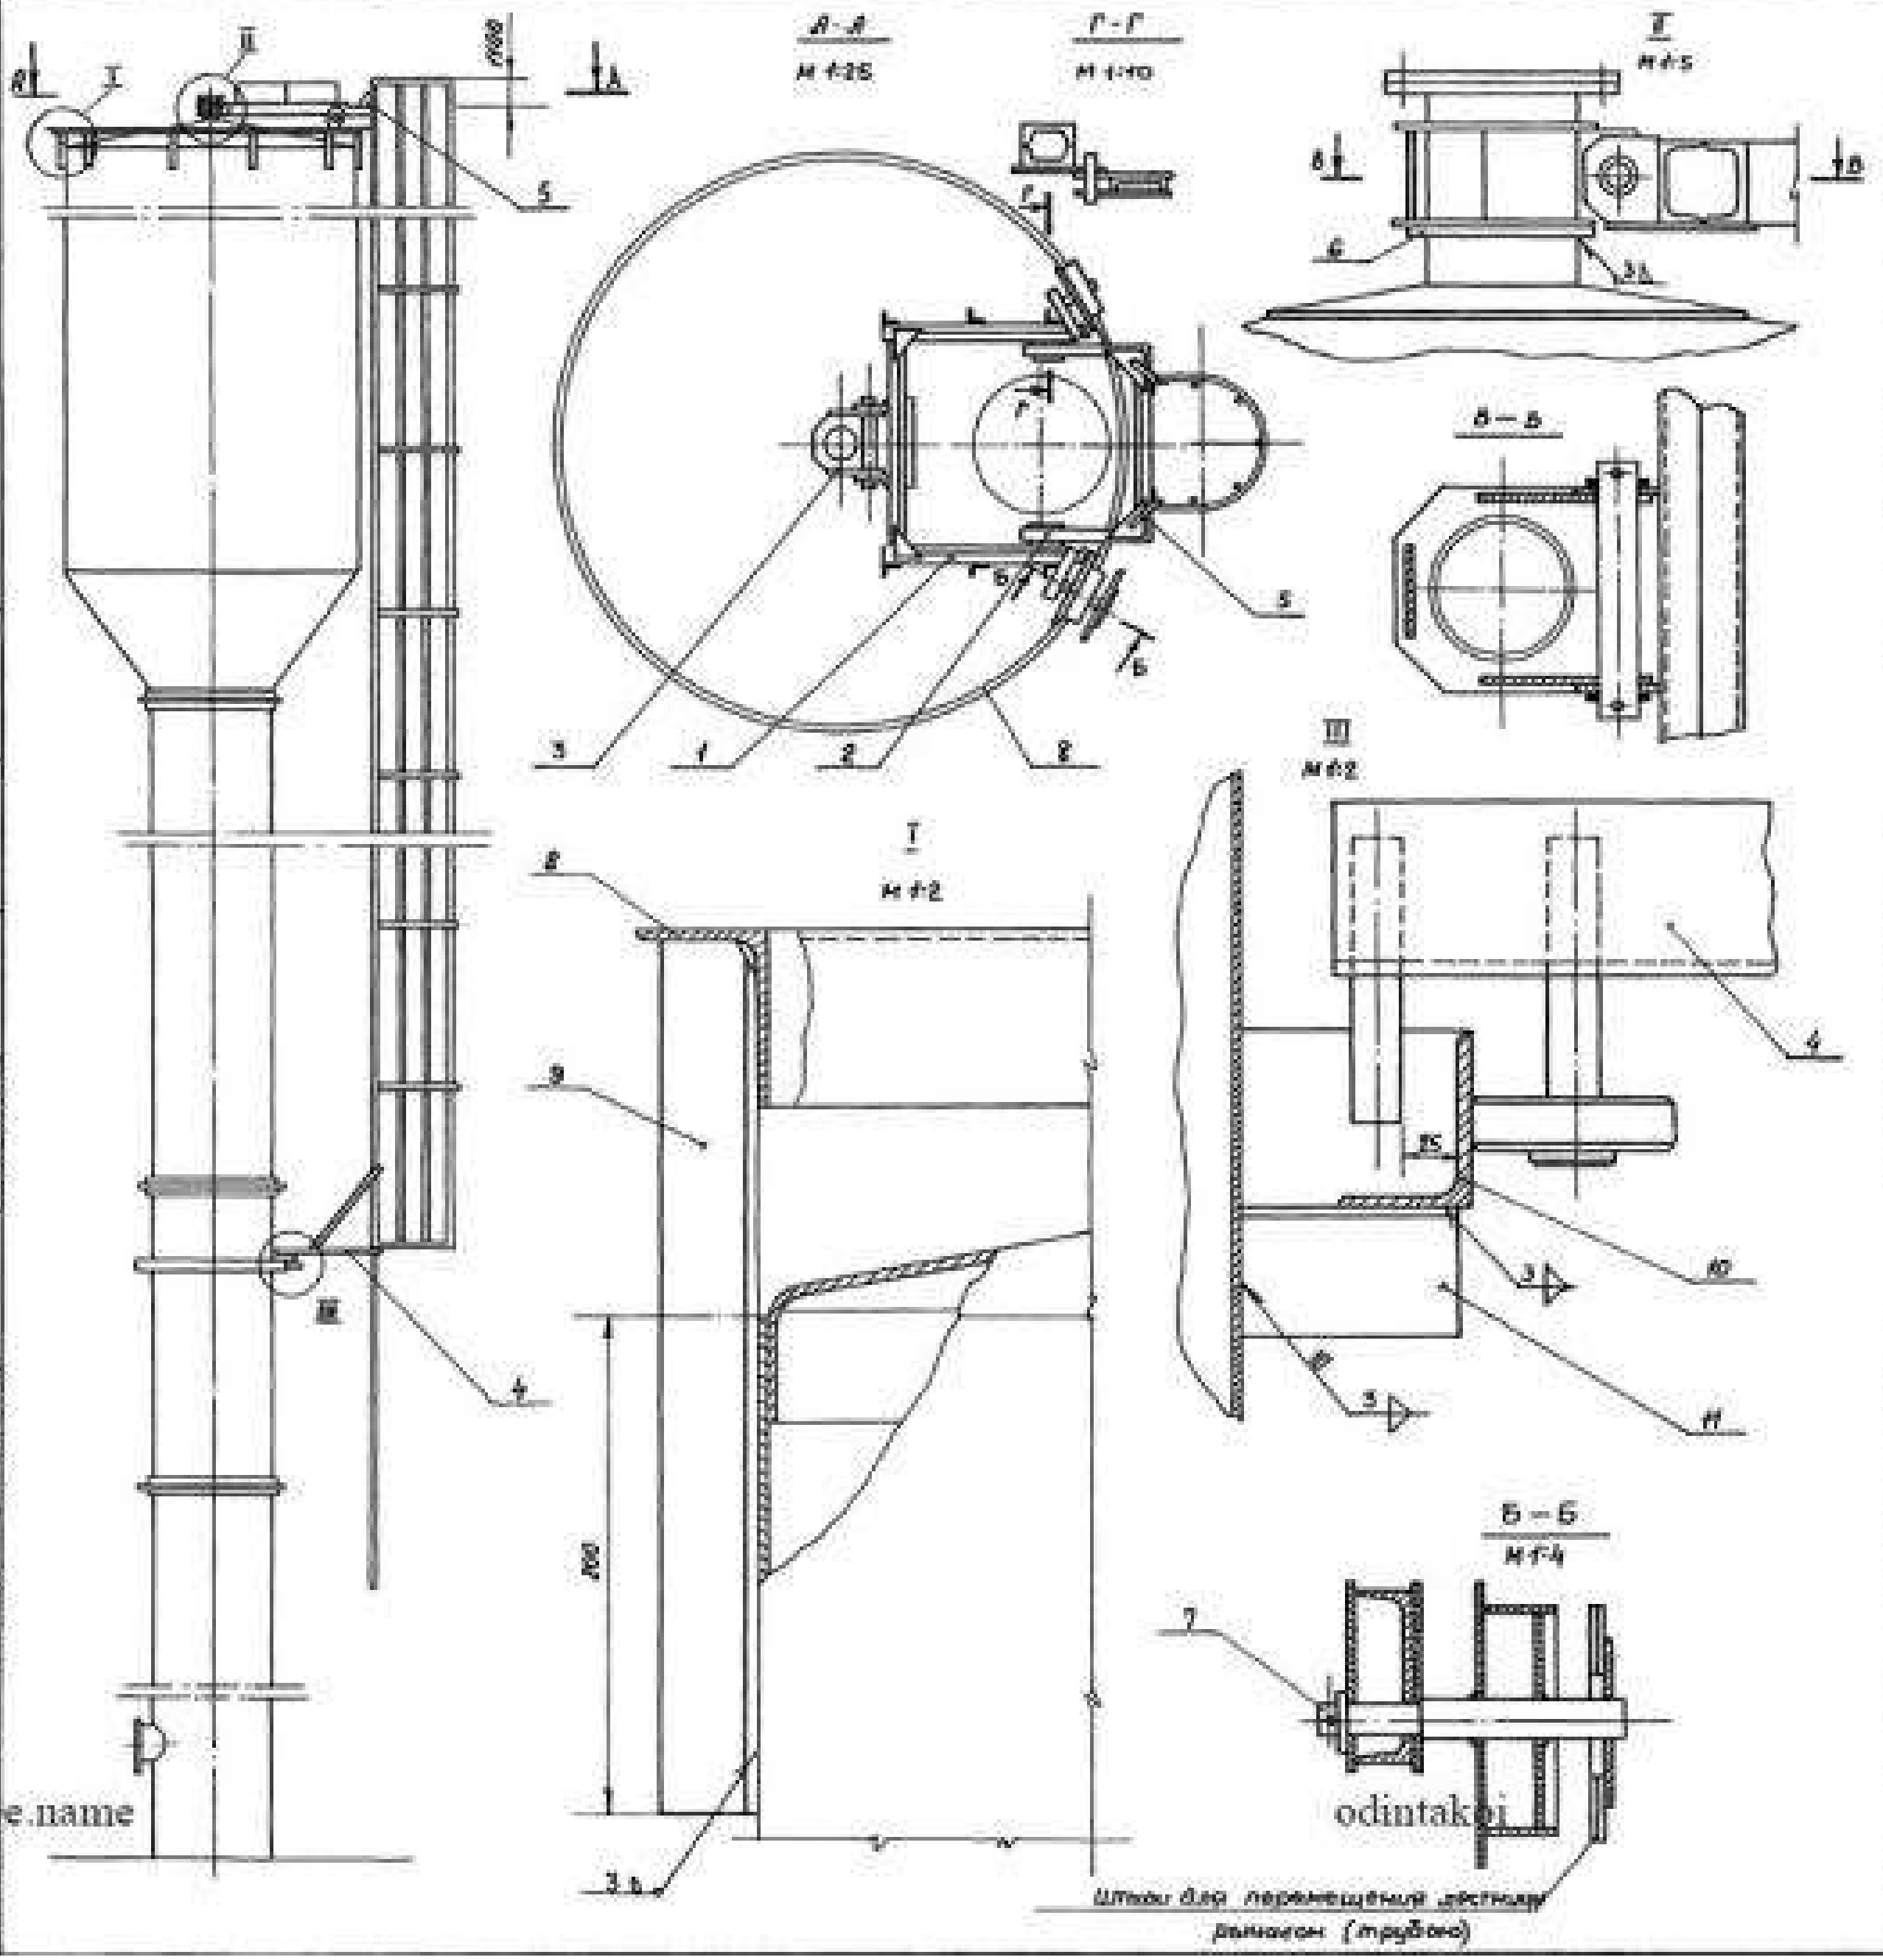

Технические условия

1. Вращающаяся лестница собирается на базе лестниц предусмотренных настоящим проектом с исключением опор лестницы и площадки отдыха.
2. Вращающаяся лестница собирается с использованием дополнительных узлов согласно таблицы №2.
3. Вращающаяся лестница рассчитана на нагрузку 260 кг. (2 человека с инструментом)
4. Опорная поверхность „Е" должна располагаться в одной плоскости перпендикулярной оси башни. Допустимое отклонение ± 5 мм.
5. Отклонение патрубка поз. 12 от оси башни ± 10 мм.
6. Непараллельность от патрубка поз. 12 оси башни 5 мм на длине патрубка.
7. Вращающуюся лестницу временно закрепить от поворота на время монтажа.
8. Вращающаяся лестница предложена Раиновским А.Я. (Ведущий) Гродским Е.Я. и Шитиковым В.И.
9. Варить электродами типа Э-42 по контуру прилегания деталей Δ 3.

Таблица №1 (расход металла)

№ п/п	Позиция	Профиль	Длина м.	Общая масса кг.
1	1,2	[8	9.3	73
2	8,10	L75×50×5	15	70
3	9,11	L40×40×4	5,4	10
4	1	[12	0.84	9
5	4,3	Тр. 95×4	0.5	2
6		Круг 20	0.52	1.5
7	1	Лист δ 8 10		78
			Итого:	245

Таблица №2 (узлы и детали)

№ п/п	Наименование (узлы, детали)	№ поз.	Колич.	Масса ед.
1	Опорная рама	1	1	115
2	Рама лестницы	2	2	25
3	Обойма	3	1	7
4	Рама нижняя	4	1	15
5	Ребро	5	2	2
6	Кольцо	6	1	1
7	Ось с колесом	7	2	10
8	Дорожка	8	1	50
9	Стойка	9	12	0.65
10	Кольцо опорное	10	1	19
11	Планка	11	12	0.2
12	Патрубок в сборе.	12	1	2

ГИПРОНИИСЕЛЬХОЗ г. Москва 1972 г. Унифицированные водонапорные стальные башни заводского изготовления емкостью 15, 25, 50 м3 и высотой опоры 12, 15 и 18 м	Вращающаяся лестница	Типовой проект 901-5-[illegible] Альбом I Лист АС-11

free.name
odintakoi