


Фасад

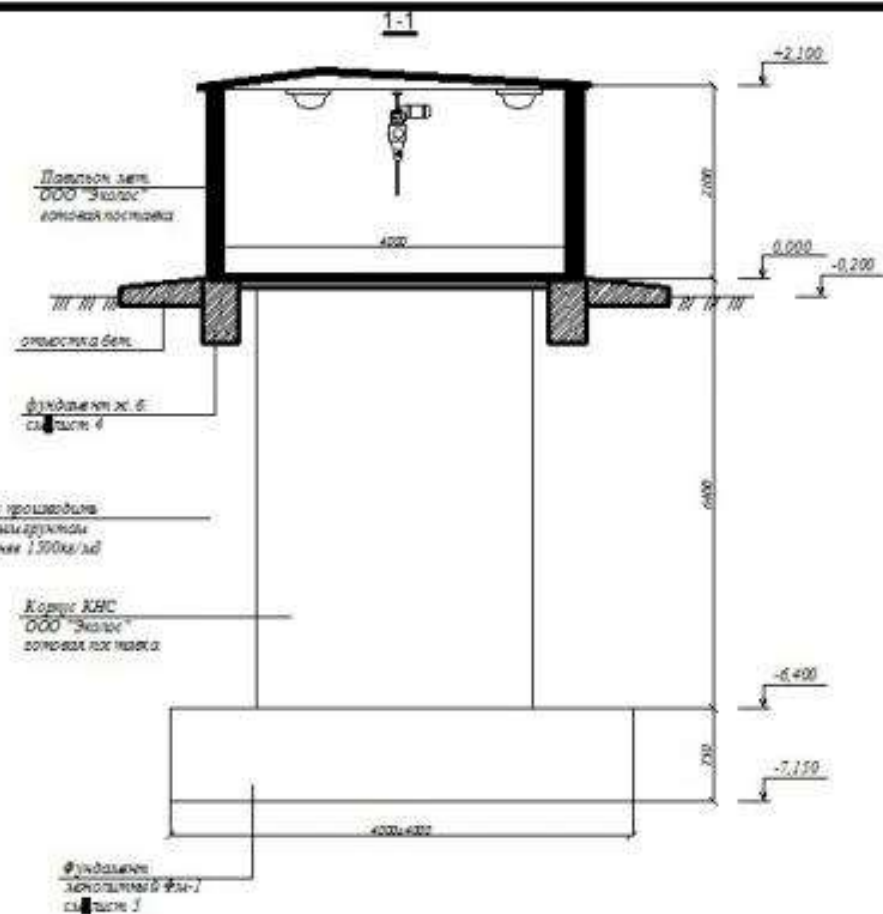


Обработка лаг между прогонами  
цементом или заливкой раствора  
плотностью не менее 1500кг/м<sup>3</sup>

Корпус КНС  
ООО "ЭкоЛес"  
готовая конструкция

Фундамент  
железобетонный ФФ-1  
с/п. лист 1

Устройство водоотведения  $\nabla$ УГВ на отметке 0.2м от уровня земли

План

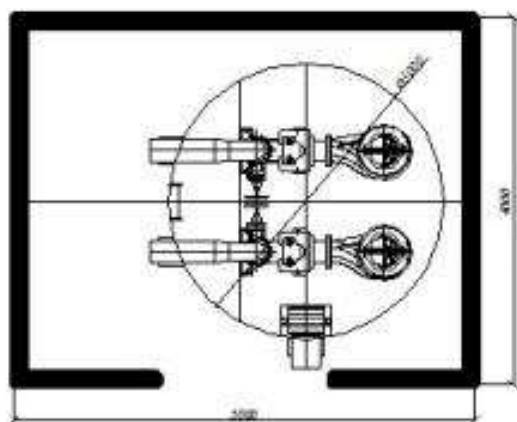

Имя файла: Бюджет сметы: Листы сметы: №

№	Класс	Лист	№ дел.	Площадь	Длина	Материалы	Сметный	Лист	Листов
						Муниципальная сеть водоснабжения с регулирующими клапанами с КНС. Канализационная насосная станция	ИД	3	
Утвердил						Общ.б.руб.			
ГМП									
Разработ									