





1-1 (к листу 3)

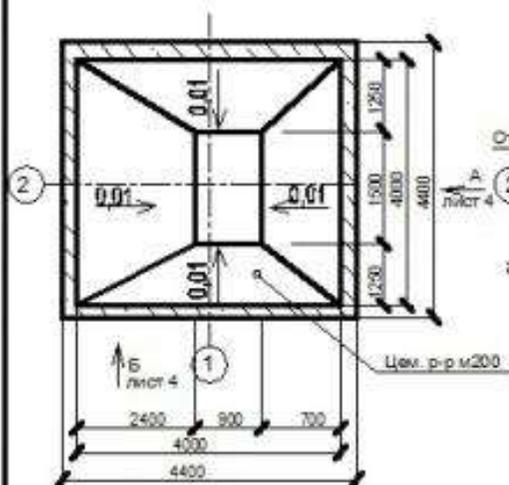

2-2 (к листу 3)

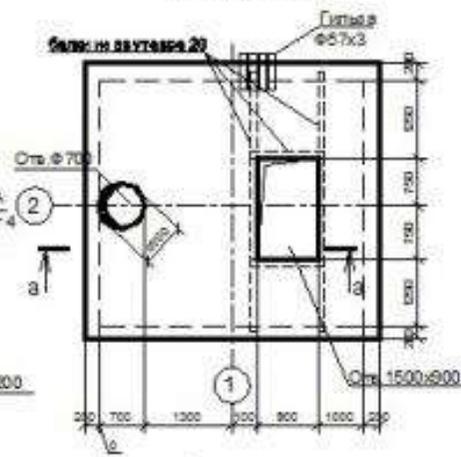

3-3 (к листу 3)

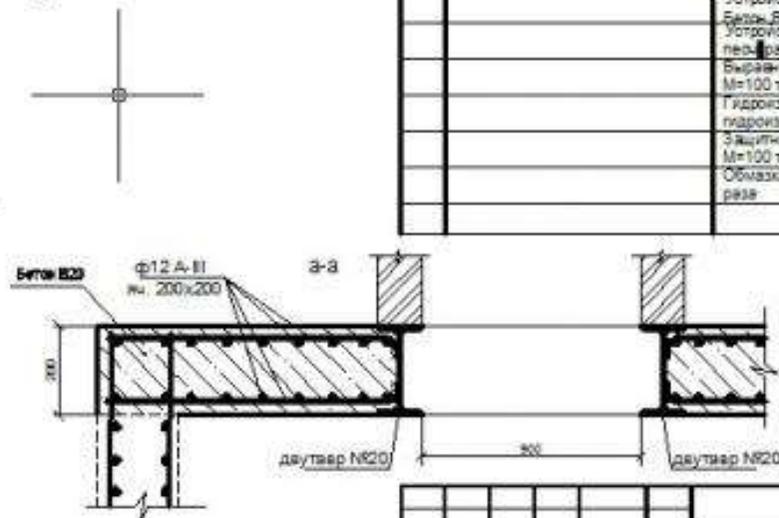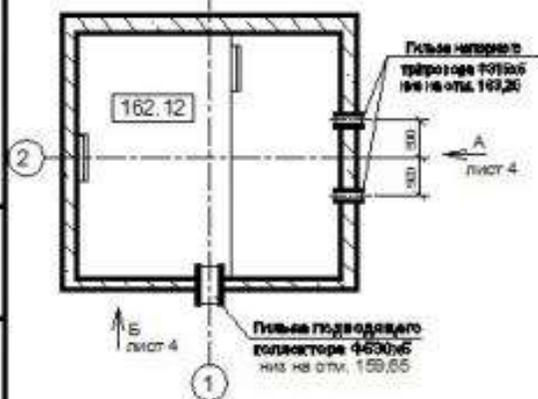

Спецификация

Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. ет	Прим.
Общая конструкция				
с.З.900.1-14.1	Кольцо стеновое КС7,9	1	390	
с.З.900.1-14.1	Кольцо стеновое КО6	1	60	
Лок. купленной ЛЧ-ТМ в комплекте с обшивкой				
Монолитное ж.б. покрытие				
ГОСТ 6791-82*	Ф12 А-II, Лобн-032мл.			
	Бетон кл.В20 W6	3,90	м3	
ГОСТ 8238-89	Двутавр №20 Лобн-10,Дмл.		227	кг
	Устройство песчаного основания	2,3	м3	
	Устройство бетонной подготовки	2,3	м3	
	Бетон ВТ А (М100)			
	Устройство подушки из цем.-пес. раствора М200	0,1	м3	
	Выравнивающий слой из цем.рас-ра М=100 толщ. 5см	1,0	м3	
	Гидроизоляция из 2-х слоев гидростоп на битуме толщ. 1см	18		
	Защитный слой из цементного рас-ра М=100 толщ. 2см	0,2	м3	
	Обмазка торчики битумом стенок за 2 раза	161	м2	

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Дата	Долж.
Разраб.					
Проверил					
Тип					
МЭС (сеть бытовой х.з. в здании)					
Архитектура-Строительные решения					
			Лист	3	Листов

М.В.Н. погр. Покрыть и затереть. Шпатель.