Железобетонный резервуар

Вид А к листу 3

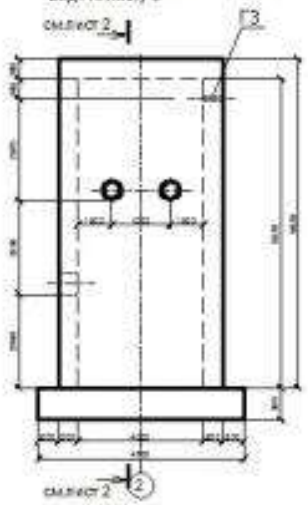

Узел 1



Вид Б к листу 3

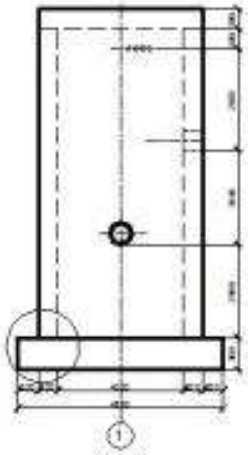

Узел 2



Железобетонный резервуар

Армирование стенок и фундамента

Сечение по оси "1"

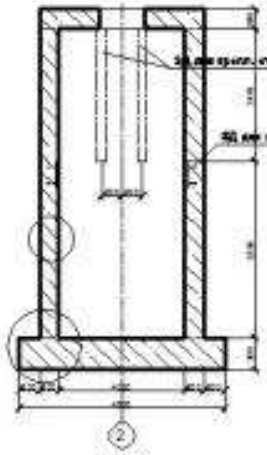

Узел 2

Сечение по оси "2"

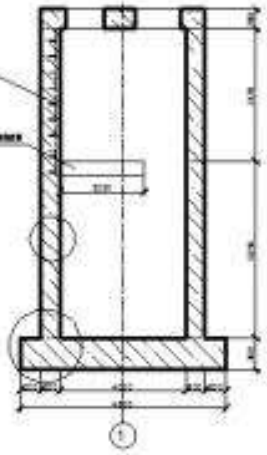

Спецификация

	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Прим.
		Плита дница			
	ГОСТ 8781-82*	Ф12 А-III, L=6@=401 м.п.			
		Всего от Ф20 (А-III) 6@	6,82	кг	
		Стенка резервуара			
	ГОСТ 8781-82*	Ф12 А-III, L=6@=3004 м.п.			
	ГОСТ 8781-82*	Ф12 А-III, L=6@=1402 м.п.			
		Всего от Ф20 (А-III) 6@	29,7	кг	
Г1	ГОСТ 10704-91	Труба 630х8 L=402	1	16,65	кулак. н.б
Г2	ГОСТ 10704-91	Труба 630х8 L=402	2	8,48	кулак. н.б
Г3	ГОСТ 10704-91	Труба 457х8,0 L=400	4	1,8	кулак. н.б

1. Под основанием фундамента выполнить цементную подготовку. Размеры подготовки в плане принимать в каждом направлении на 100 мм больше, чем размеры подошвы фундамента.
2. К сварке закладных металлических конструкций горита или металлических пластин, используемых для крепления к опорам арматуры.
3. Петли Г1, Г2, Г3 производить с применением ручной арматуры.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
Н.контр.					

Стадия	Лист	Листов
РП	4	

Альбом марок. Конструкции металлические. Узлы