
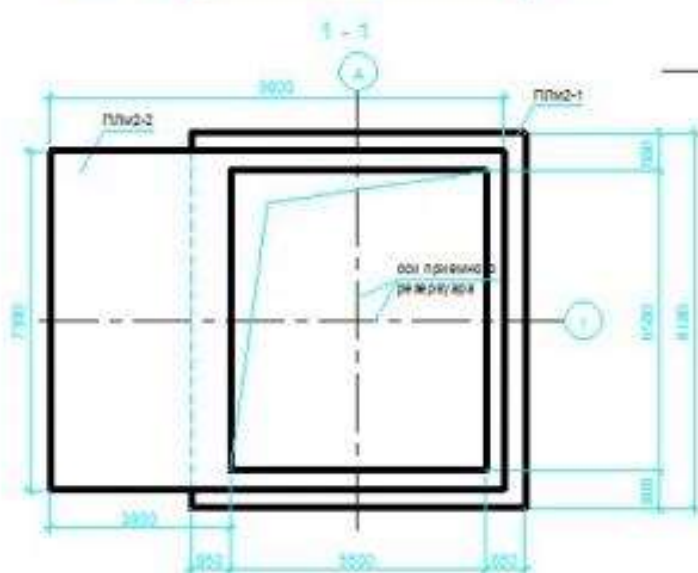
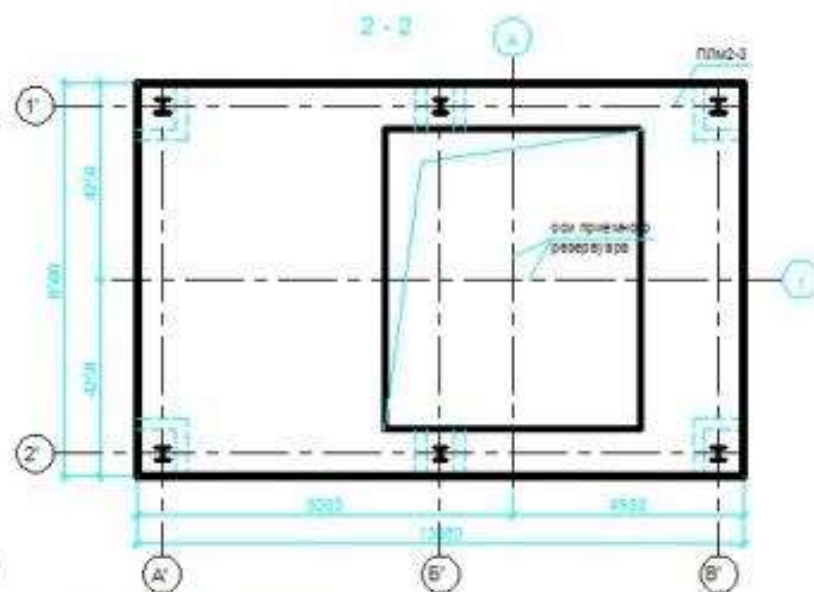


Фундаменты оборудования КНС (Плм2)

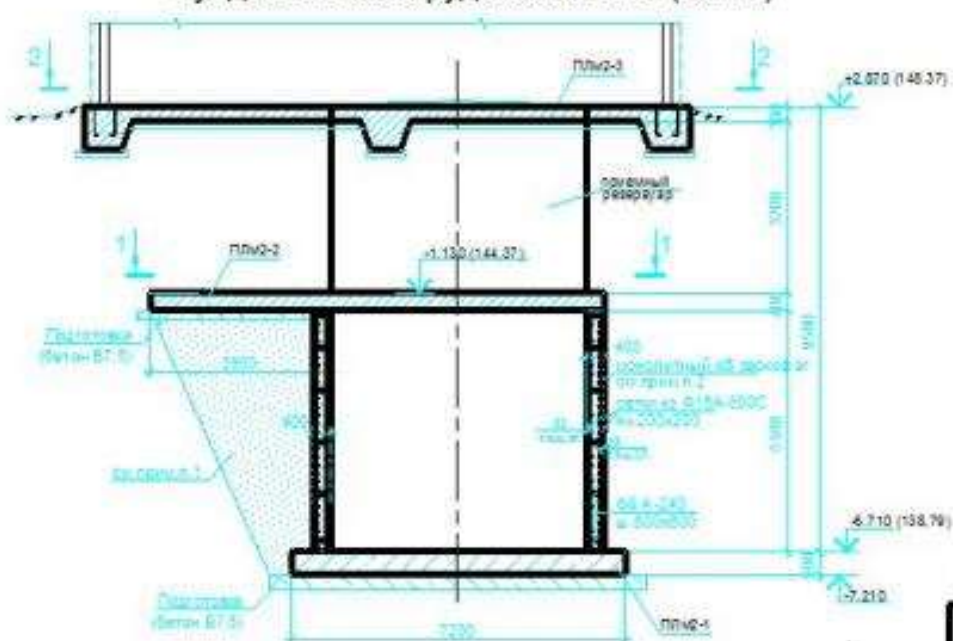

Спецификация к листу

Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. изм.	Прим.
Плыв-1	лист 19	1		
Плыв-2	лист 20	1		
Плыв-3	лист 21, 22	1		
	Монолитный жб саркофаж			
ТУ 14-1-8226-2006	Ф16 А500СП, Лобцы+192м.п.		1,576	0610в
ГОСТ 8781-92	Ø8 А240, L=370	978	0,15	
	Бетон В20-Р50	53	м3	

- Обработку металла выполнять по ГОСТ 200мм с коэффициентом уплотнения 0,95 с антикоррозийной окраской и защитой от коррозии нержавеющей стали - не менее 100г/м²
- Приямки резервуаров обустраивать по проекту. Расход материалов указать в спецификации данного листа

Изм.	№	Датум	Исполн.	Провер.	Содержание	Листы	Всего
					Архитектурно-строительные решения	Р	19
					Фундаменты оборудования КНС ПЛМ2		