


План на отм. 0.000

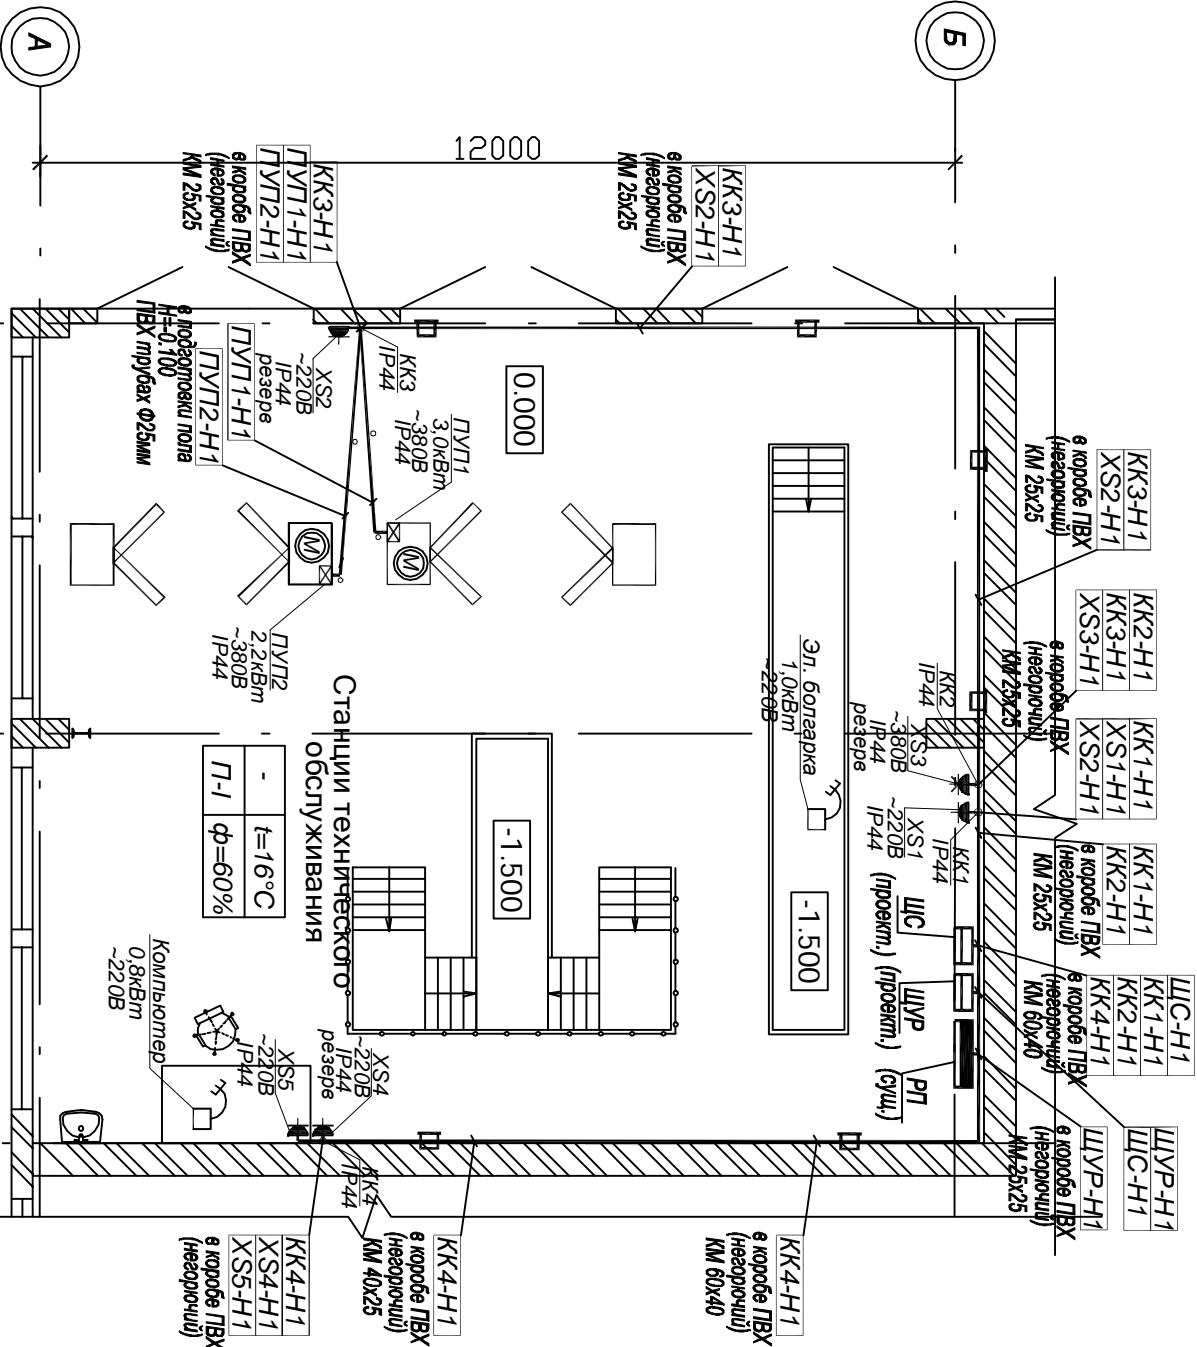

Согласовано:			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	

Ведомость узлов установки электрического
оборудования на плане расположения

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
-	5.407-142	Установка распределительных щитов	2	
-	5.407-83	Установка штепсельных розеток	5	
-	5.407-150	Прокладка кабелей в трубах		

- Строительная часть показана условно
- Силовые розетки установить на высоте +0.800 от уровня пола
- Отметки прокладки кабелей уточнить по месту при монтаже оборудования.
- Трубы проложить в податки пола на отметке -0.100 и концы их вывести на отметку +0.100 мм над уровнем чистого пола.
- Проложить силовые кабели питания совместно с кабелем электроосвещения в коробе ПВХ (негорючий) сертифицированный по пожарной безопасности

АИ-08.11-ЭМ				
Изм.	Кол.	Лист	Подпись	Дата
Гип				
Н.контр.				
Разработ				
Станции технического обслуживания			Стация	Лист
План расположения сети силового электрооборудования			С	4
			Листов	