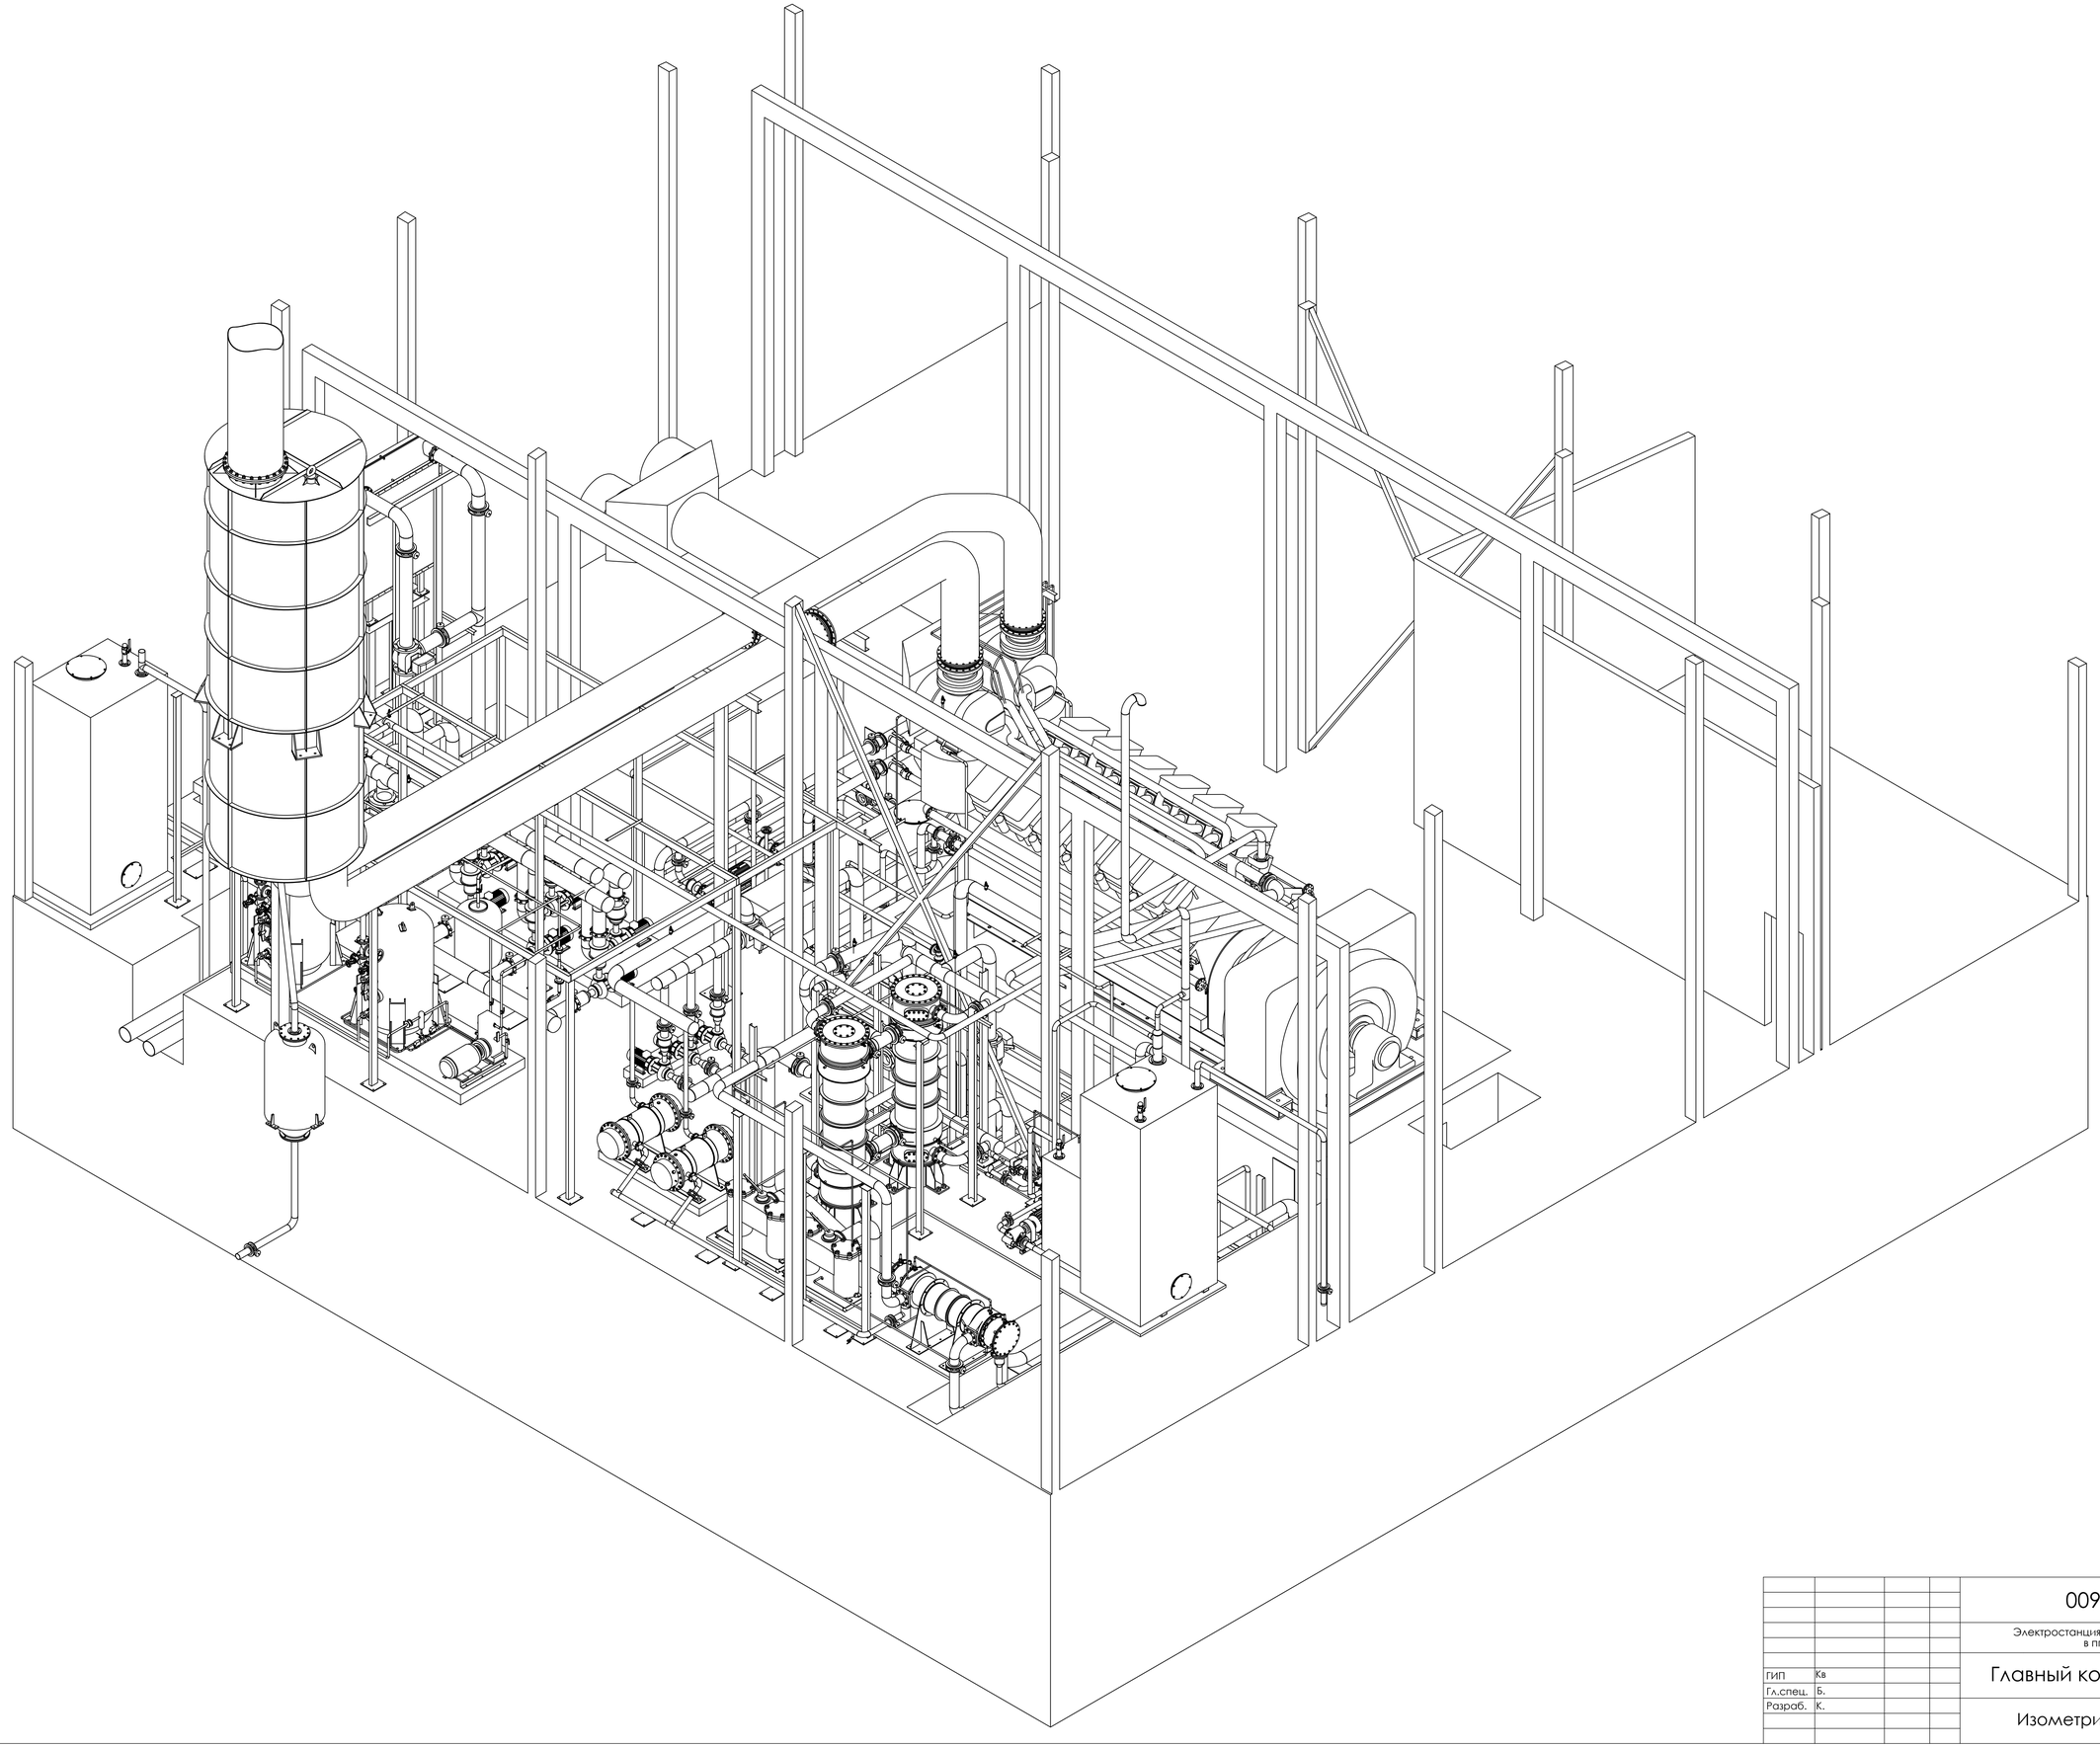

				009-1/02-1-ТМ		
				Электростанция для ДВС "APA-CANAL Chisinau" в пгт. Вадул-луй-Водэ		
				Главный корпус	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Кв				РП		
Гл.спец.	Б.						
Разраб.	К.			Изометрия	Р		

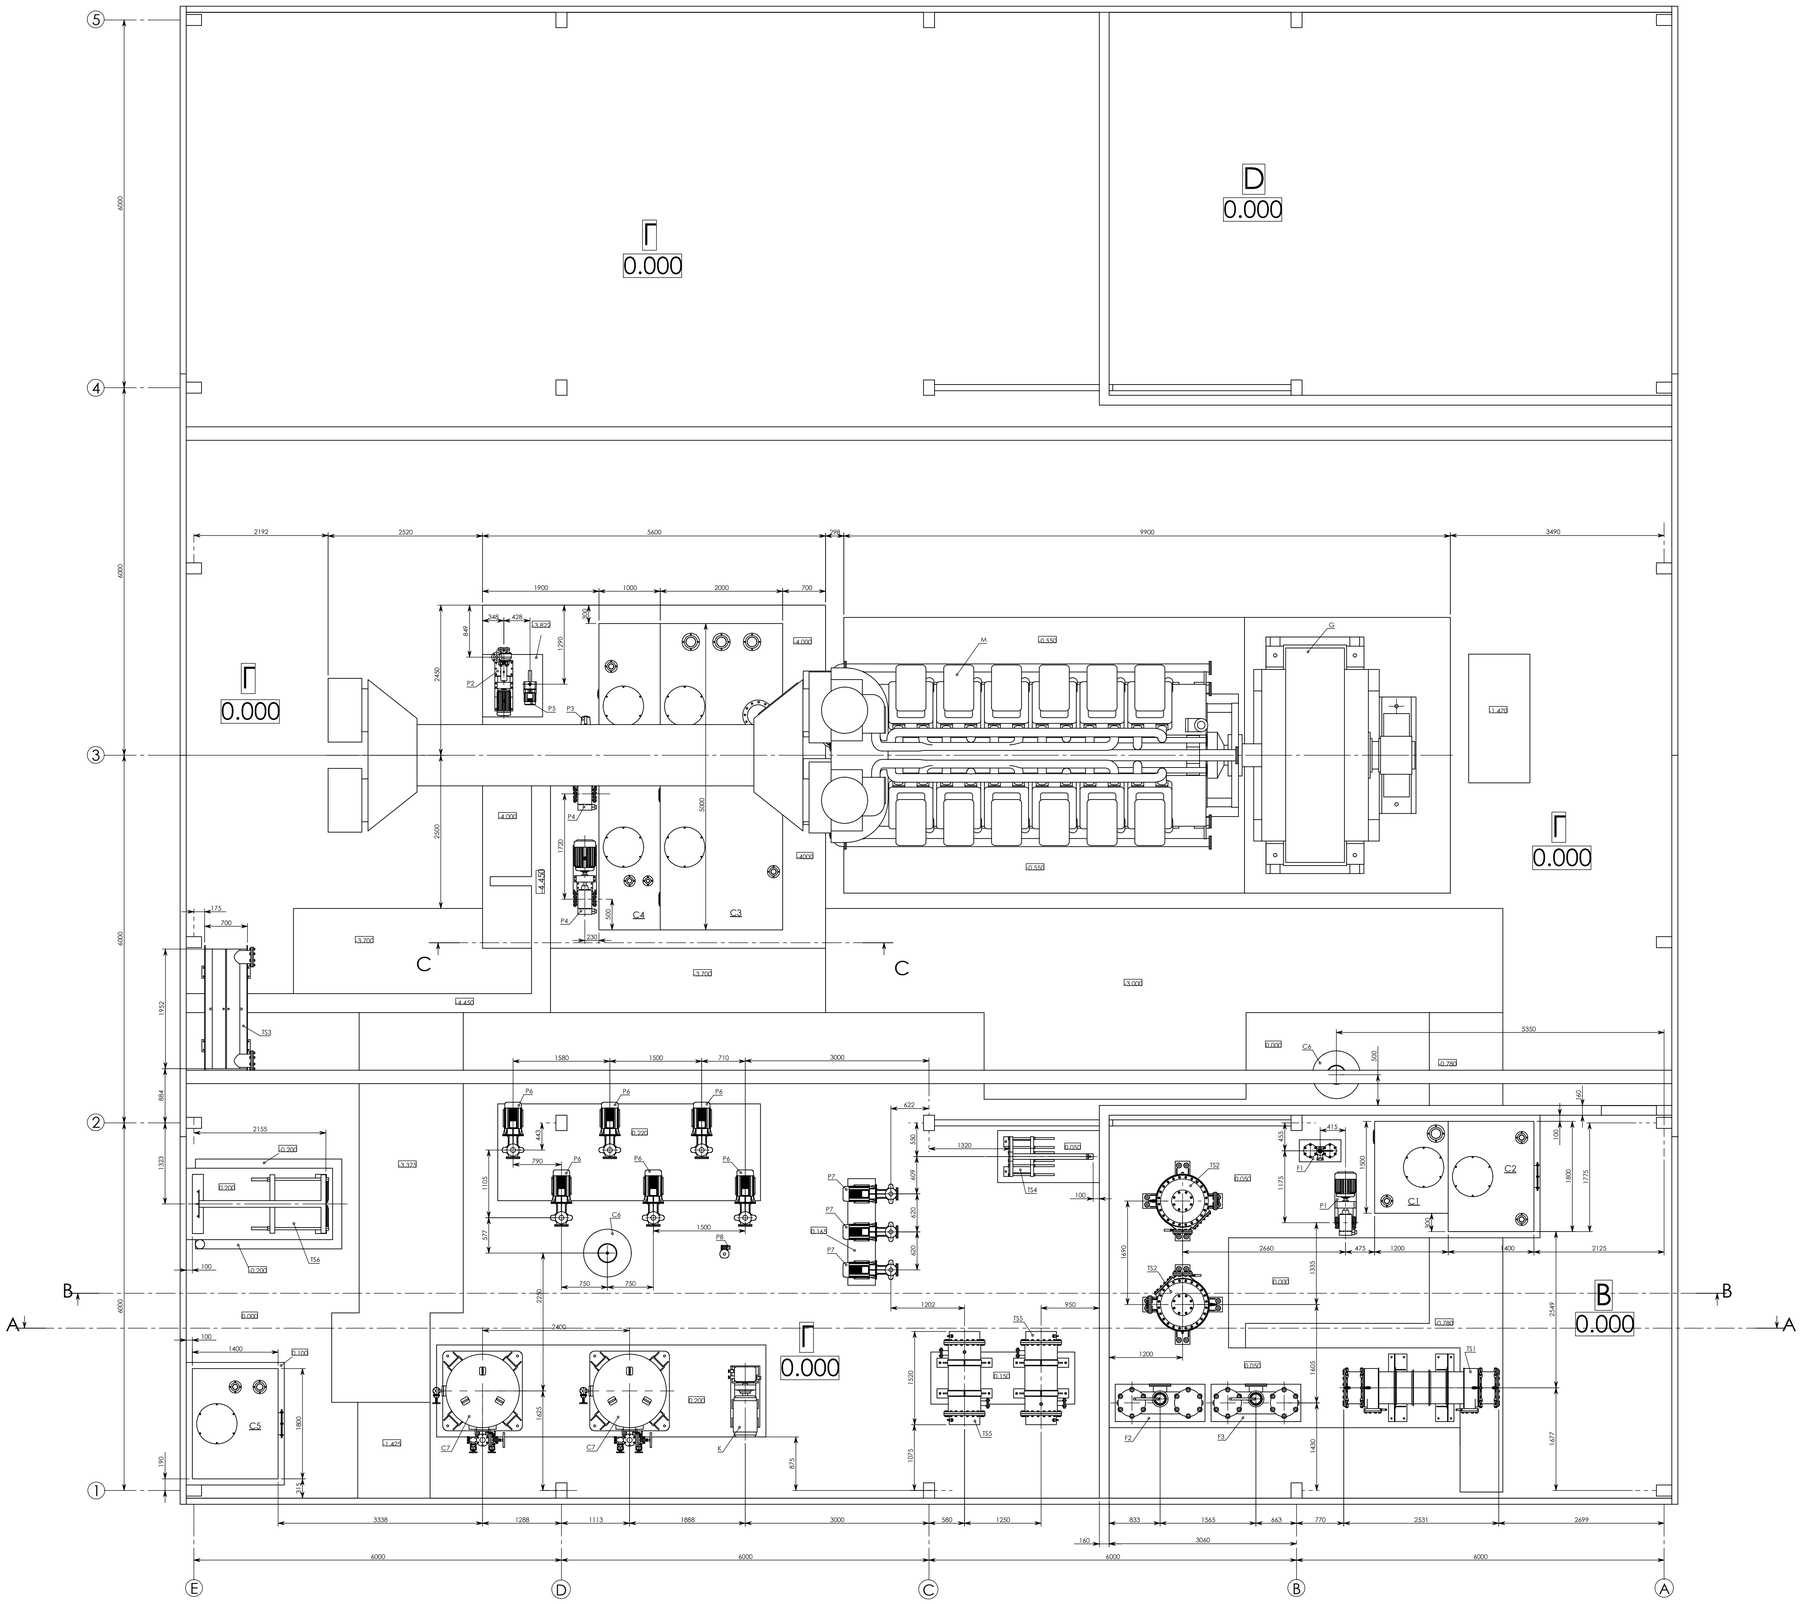

				009-1/02-1-ТМ		
				Электростанция для ДВС "APA-CANAL Chisinau" в пгт. Вадул-луй-Водэ		
ГИП	К			Главный корпус	Стадия	Лист	Листов
Гл.спец.	Б.				РП	3	
Разраб.	К			Компоновка оборудования План на отм. 0.000	Р		

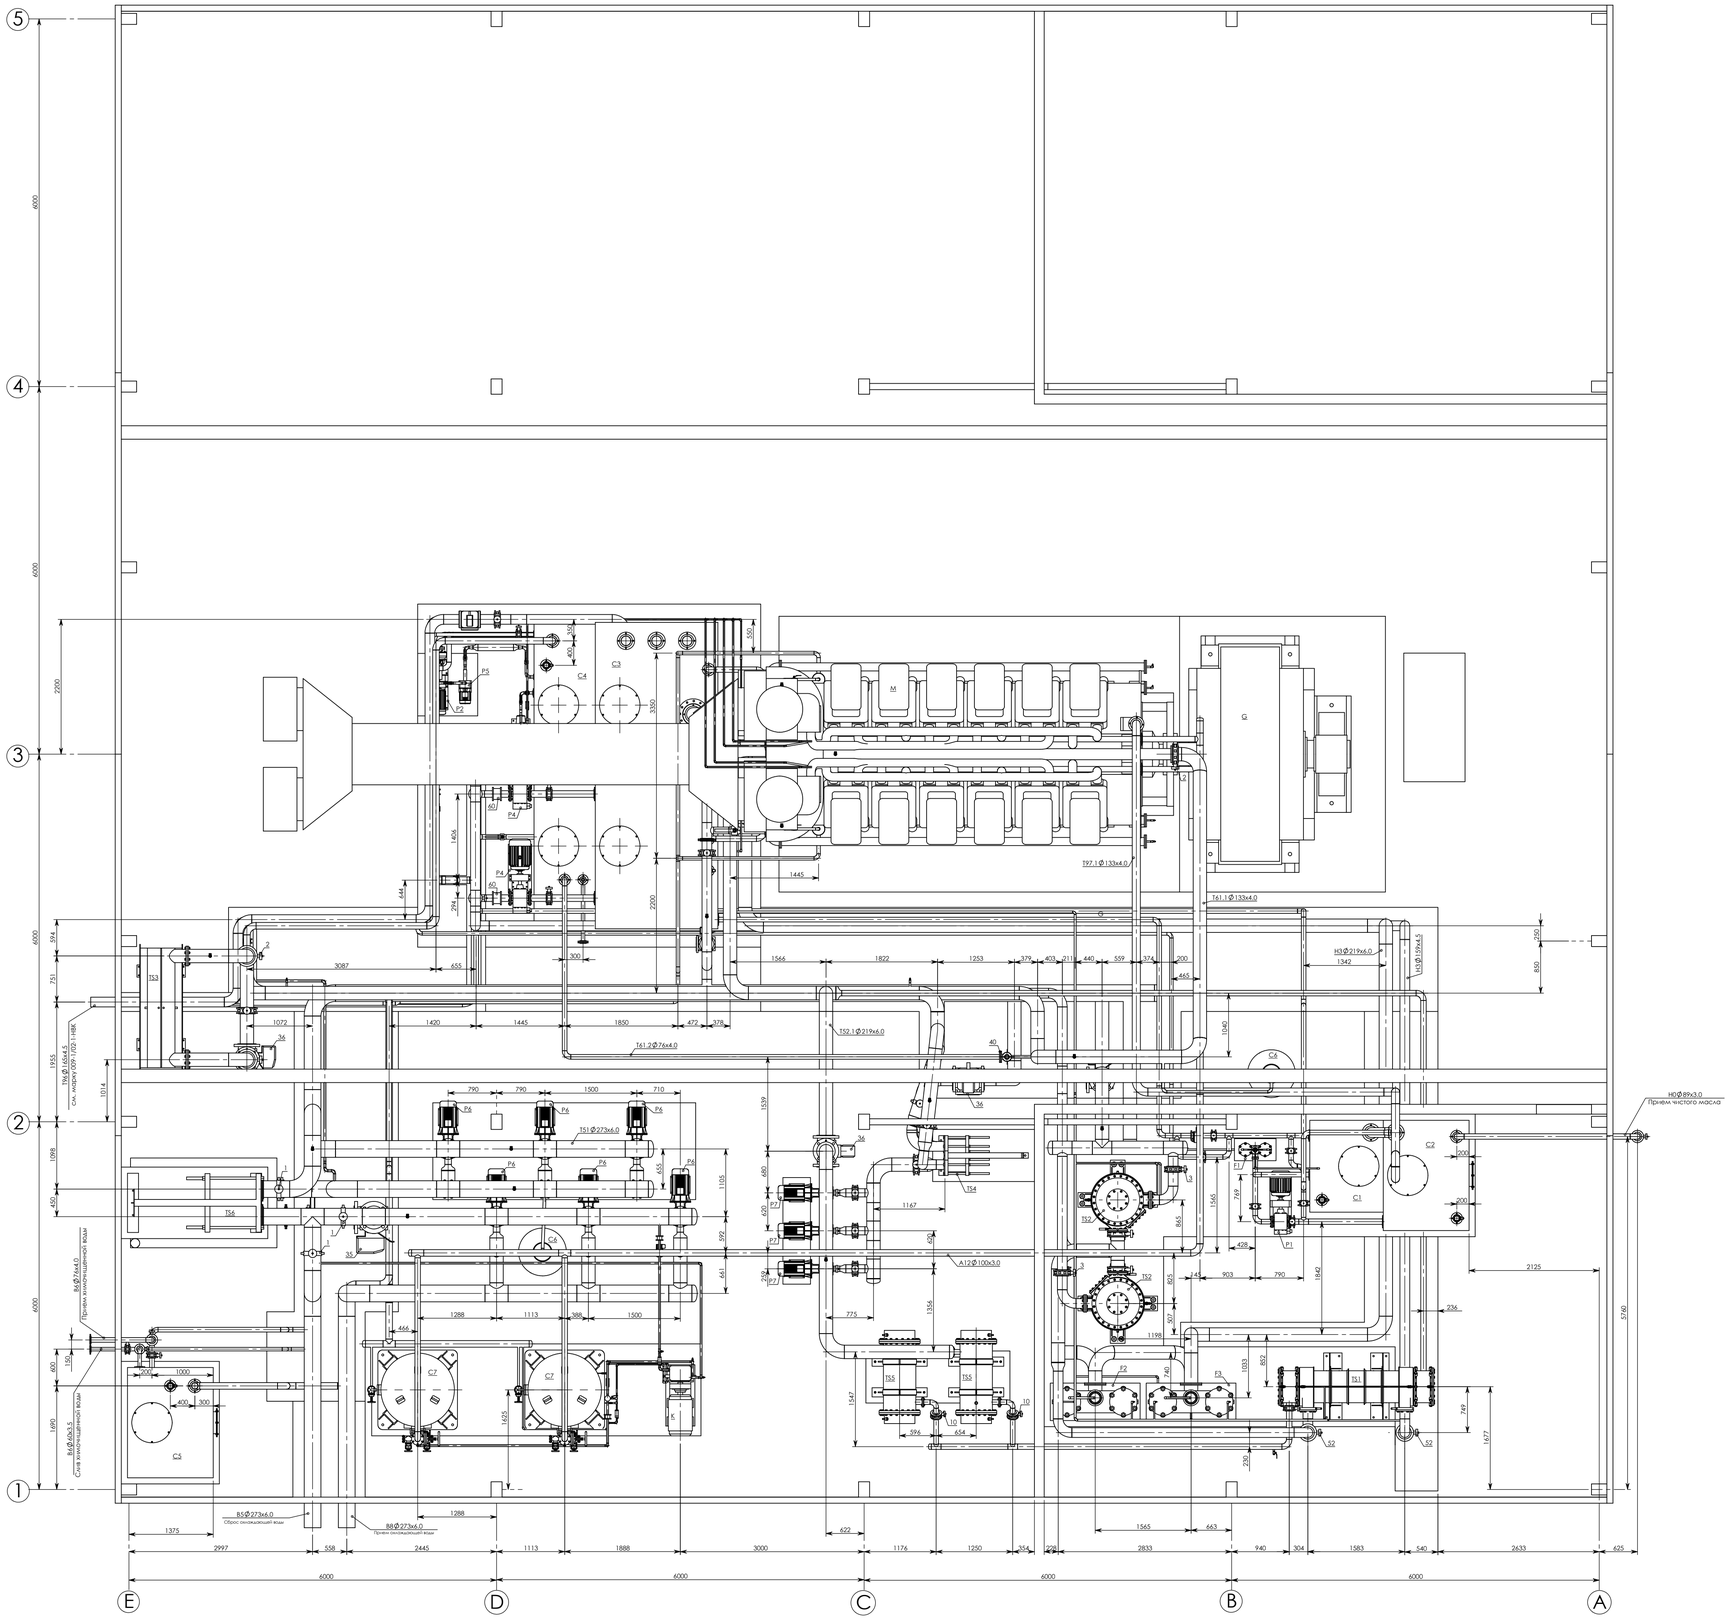

				009-1/02-1-ТМ			
				Электростанция для ДВС "APA-CANAL Chisinau" в пгт. Вадул-луй-Водэ			
ГИП	Кв			Главный корпус	Стадия	Лист	Листов
Гл.спец.	Б.				РП	11	
Разраб.	К.						
				Трубопроводы План на отм. 0.000	С		

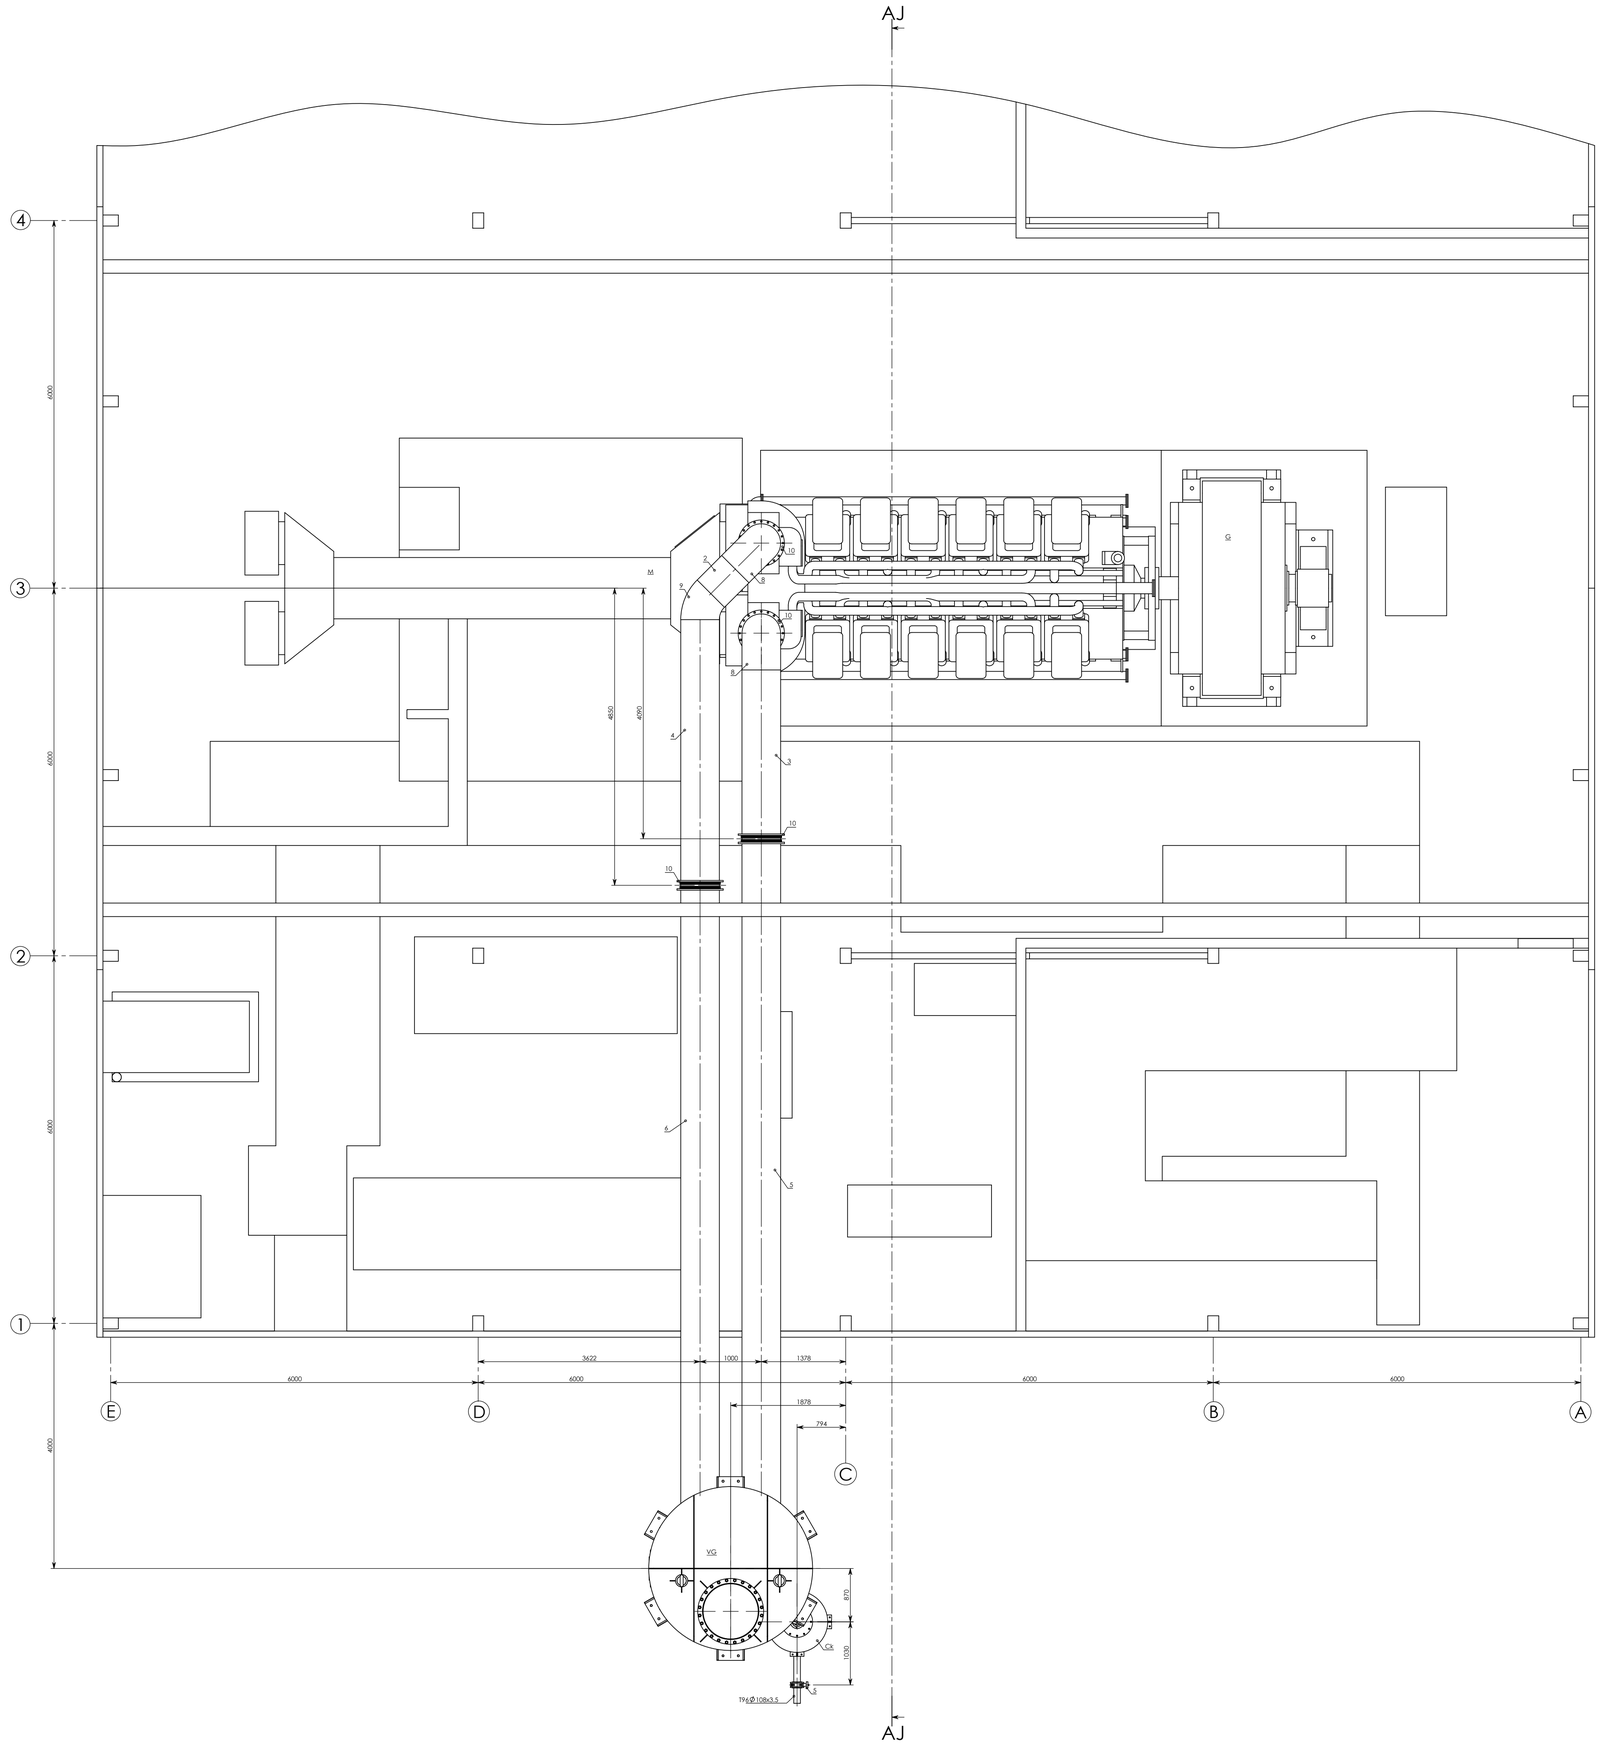

Примечания:

1. Газоходы термоизолировать в соответствии с ведомостью термоизолирующих материалов. (см. лист 1)
2. По внешней поверхности газоходов заварить штыри для крепления термоизоляции.
3. Общая масса 3928.36 кг.
4. Фундамент и крепление дренажного бака (поз.Ck), глушителя (поз.VG) и выхлопной трубы см. марку 009-1/02-2-КМ

Marca poz.	Notatie	Denumire	Cant.	Masa un. kg	Nota
1	L=1500 мм	Труба ø630x7.0 ГОСТ10704-76*	2	161.33	
2	L=600 мм	Труба ø630x7.0 ГОСТ10704-76*	1	64.53	
3	L=2700 мм	Труба ø630x7.0 ГОСТ10704-76*	1	290.39	
4	L=4300 мм	Труба ø630x7.0 ГОСТ10704-76*	1	462.47	
5	L=10750 мм	Труба ø630x7.0 ГОСТ10704-76*	1	1156.17	
6	L=10000 мм	Труба ø630x7.0 ГОСТ10704-76*	1	1075.5	
7	L=600 мм	Труба ø630x7.0 ГОСТ10704-76*	2	64.53	
8		Отвод 90° ø630x10.0 ГОСТ17375-83	4	81.8	
9		Отвод 45° ø630x10.0 ГОСТ17375-83	1	40.9	
10		Осевой компенсатор. Тип AR6/600/45/L/1-S	6	65	
11		Опора ОПП2-100.630 ГОСТ14911-82	8	14.87	
12	Для креплений	Металлоконструкции	200		кг

009-1/02-1-ТМ

Электростанция для ДВС "APA-CANAL Chisinau" в пгт. Вадул-луй-Водэ

Главный корпус

Стадия	Лист	Листов
РП	30	

ГИП К
Гл.спец. Б
Разраб. К

Газоходы
План на отм. 0.000

Р

AJ-AJ

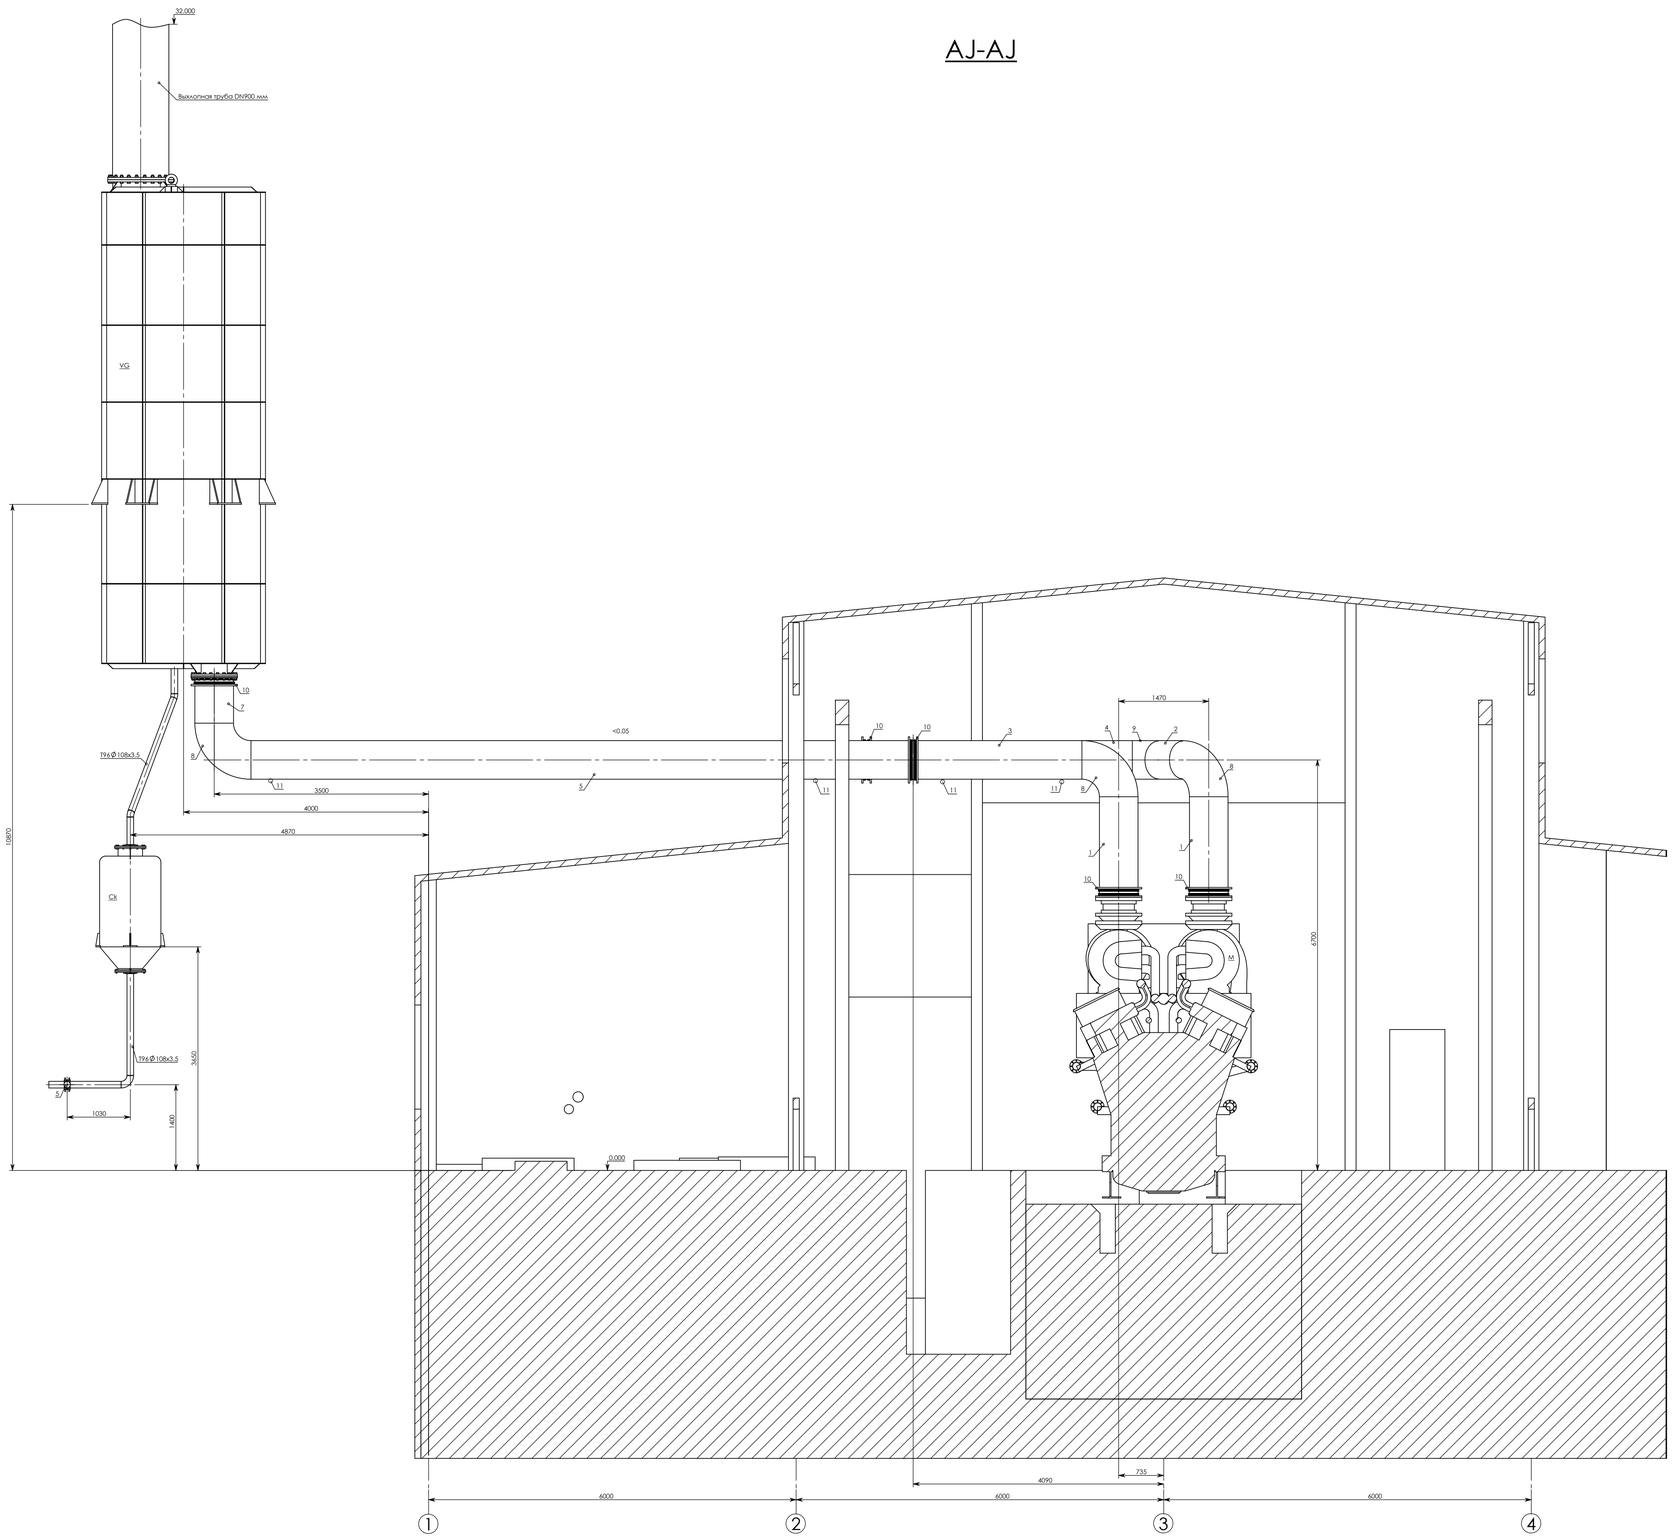

				009-1/02-1-ТМ		
				Электростанция для ДВС "APA-CANAL Chisinau" в пгт. Вадул-луй-Водэ		
ГИП	Кв			Главный корпус	Стадия	Лист	Листов
Гл.спец.	Б.				РП	31	
Разраб.	К			Газоходы Разрез AJ-AJ			