


Экспликация помещений

№пом	наименование помещений
1	прихожая
2	комната
3	кухня
4	балкон
5	санузел

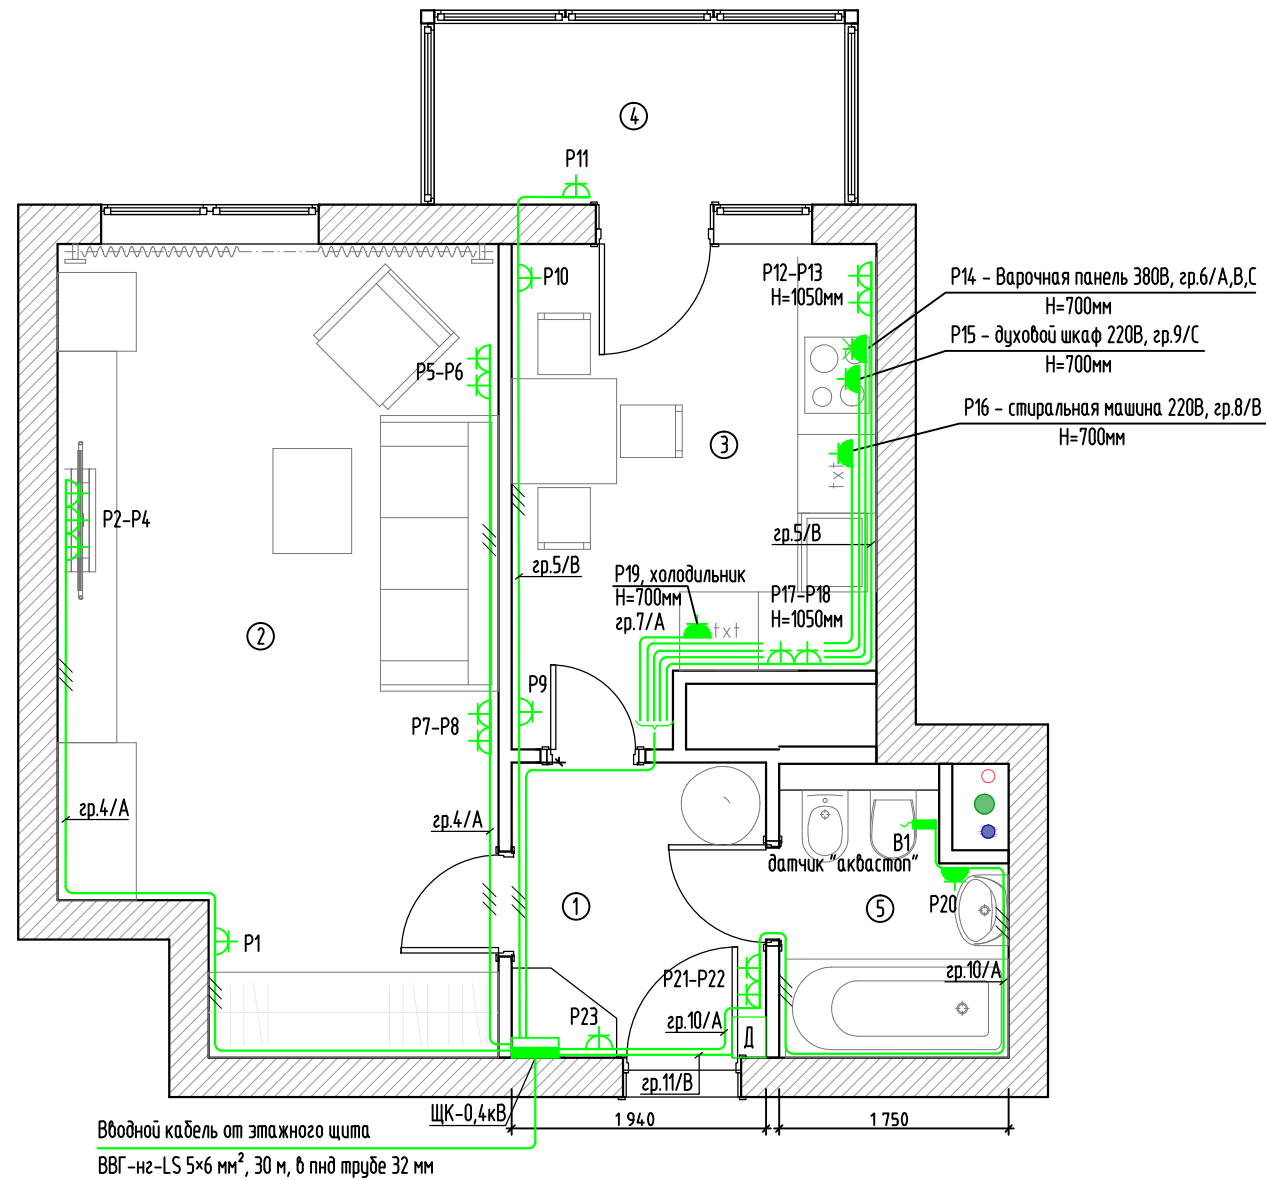

Входной кабель от этажного щита
 ВВГ-нг-LS 5x6 мм², 30 м, в пнд трубе 32 мм

Условные обозначения

- силовой щит квартирный ЩК 0,4 кВ;
- розетка электрическая 2К+3;
- розетка электрическая 2К+3 влагозащищенная;
- домофон;
- вывод 220В;

Примечание:

- Розетки установить на высоте 0,25 м от чистого пола, кроме отдельно указанных.
- Прокладку кабельных трасс розеток выполнить в подготовке полов в ПНД трубах диаметром 25 мм. Переход с пола на стены выполнить в ПВХ трубе гофрированной.
- Привязки по розеткам принять в соответствии с архитектурным дизайн-проектом.
- Проходы через перекрытия и стены выполнить в металлических трубах $\phi 25$ мм.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
ГИП					2014	Электрооборудование и Электроосвещение.	Стандия	Лист	Листов
Выполнил	Бакшанова В.С.				2014		РП	10	13
План квартиры. Розеточные группы и силовое оборудование (М 1:100)									

Согласовано
 Взам. инв. N
 Подпись и дата
 Инв. N подл.