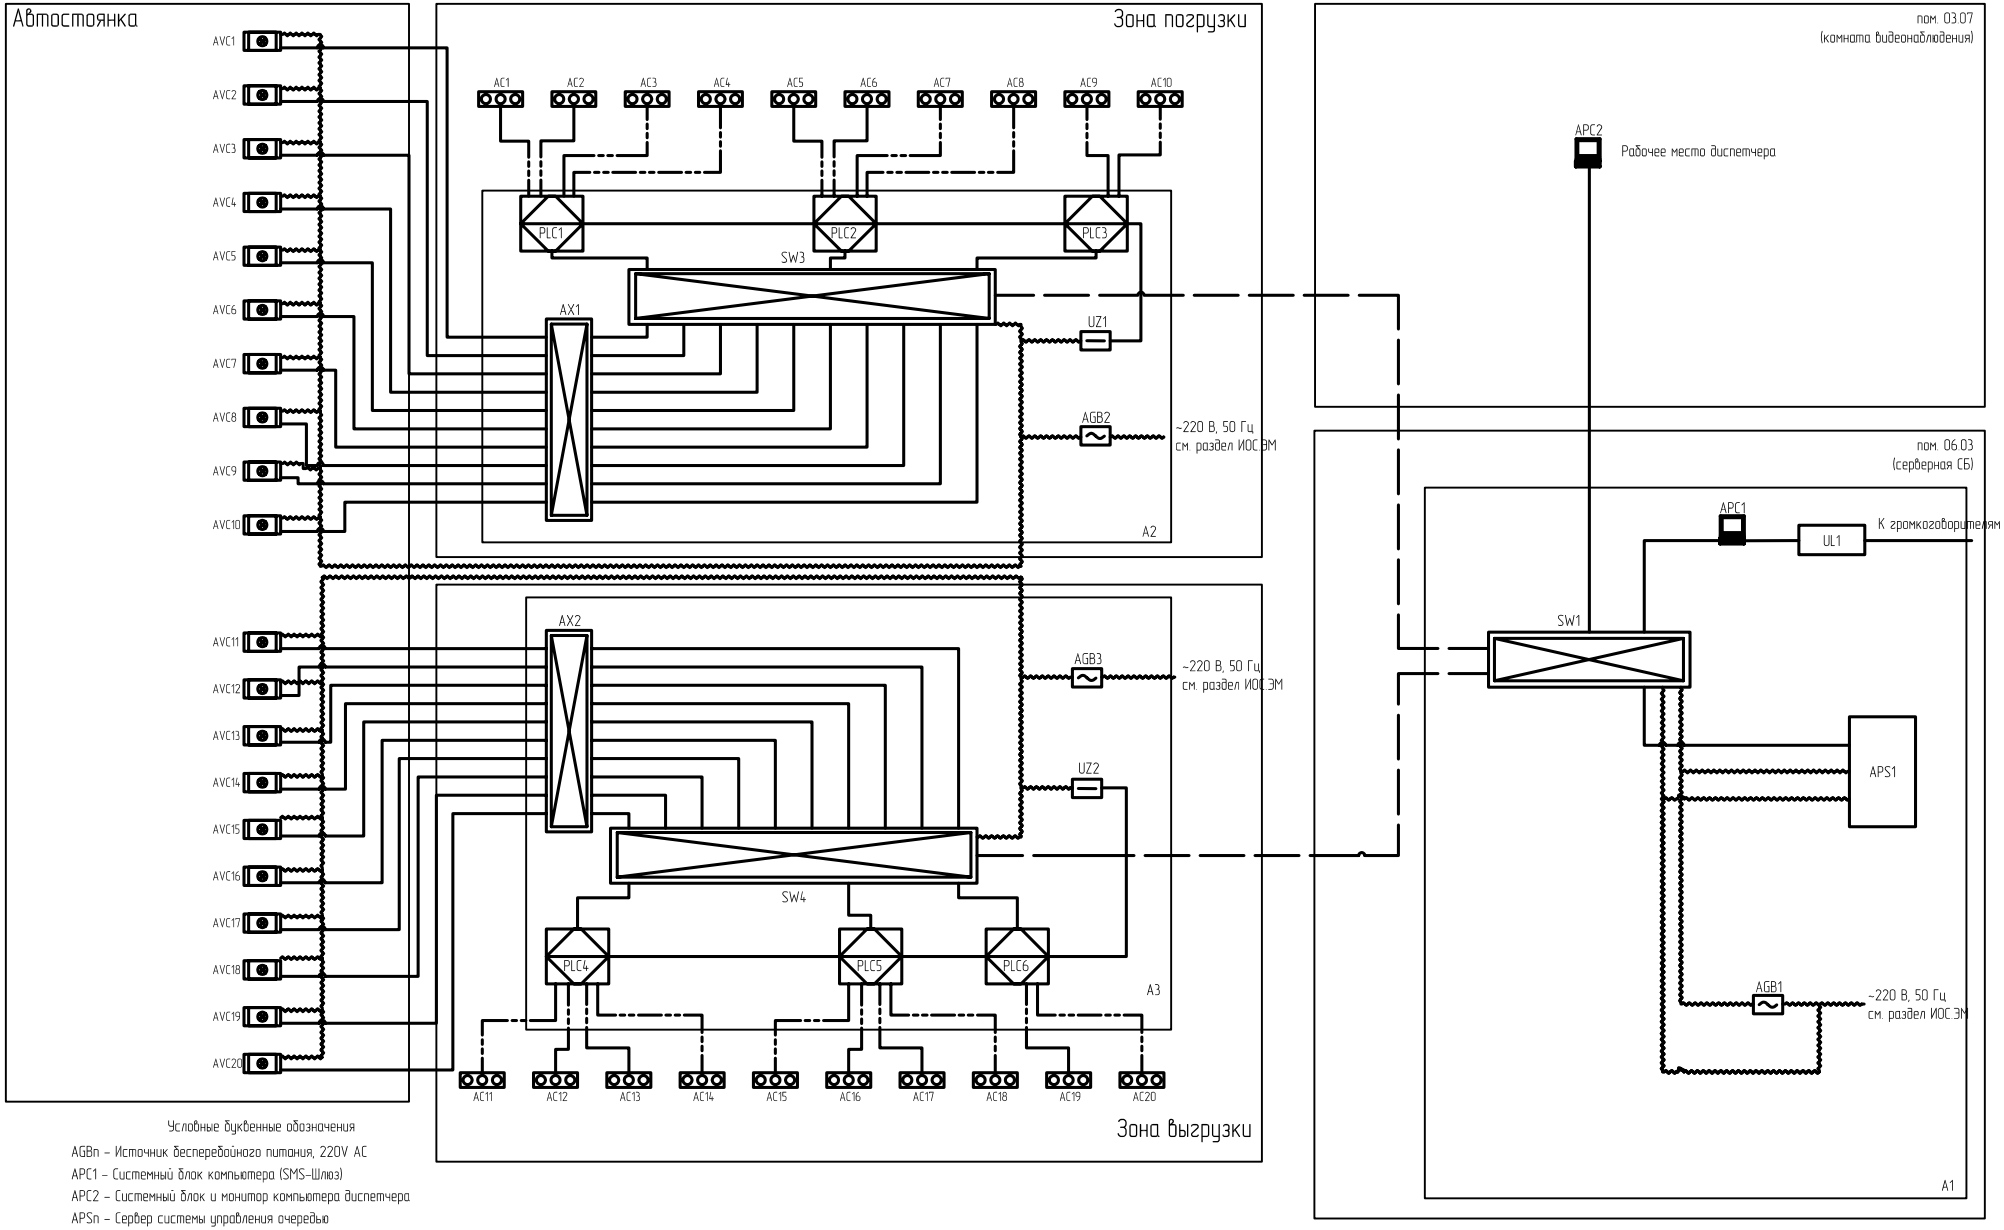

Условные буквенные обозначения

AGBn – Источник бесперебойного питания, 220V AC
APC1 – Системный блок компьютера (SMS-Шлюз)
APC2 – Системный блок и монитор компьютера диспетчера
APSn – Сервер системы управления очередью
AC1.AC20 – Неинтеллектуальный пульт системы управления очередью для работы в доках
AVC1.AVC20 – Идентификационное табло системы управления очередью
Axn – устройство грозозащиты Ethernet
PLC1.PLC3 – Контроллер управления
SWn – Коммутатор Ethernet
UZ1.UZ2 – Преобразователь электропитания 220V AC – 24V DC
A1 – Шкаф телекоммуникационный
UL1 – Усилитель громкой связи
GSM1 – Терминал SMS
U1 – Панель с автоматами см. Л. 7.

Примечания.
Условные графические обозначения см. Л. 4.3

						СУО			
						Сортировочный центр			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата				
Разраб.						Система управления очередью. Схема структурная.	Стадия	Лист	Листов
Проверил								5	
ГИП									
Н. контр.									

Взам.инв.N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Копировал

Формат А2

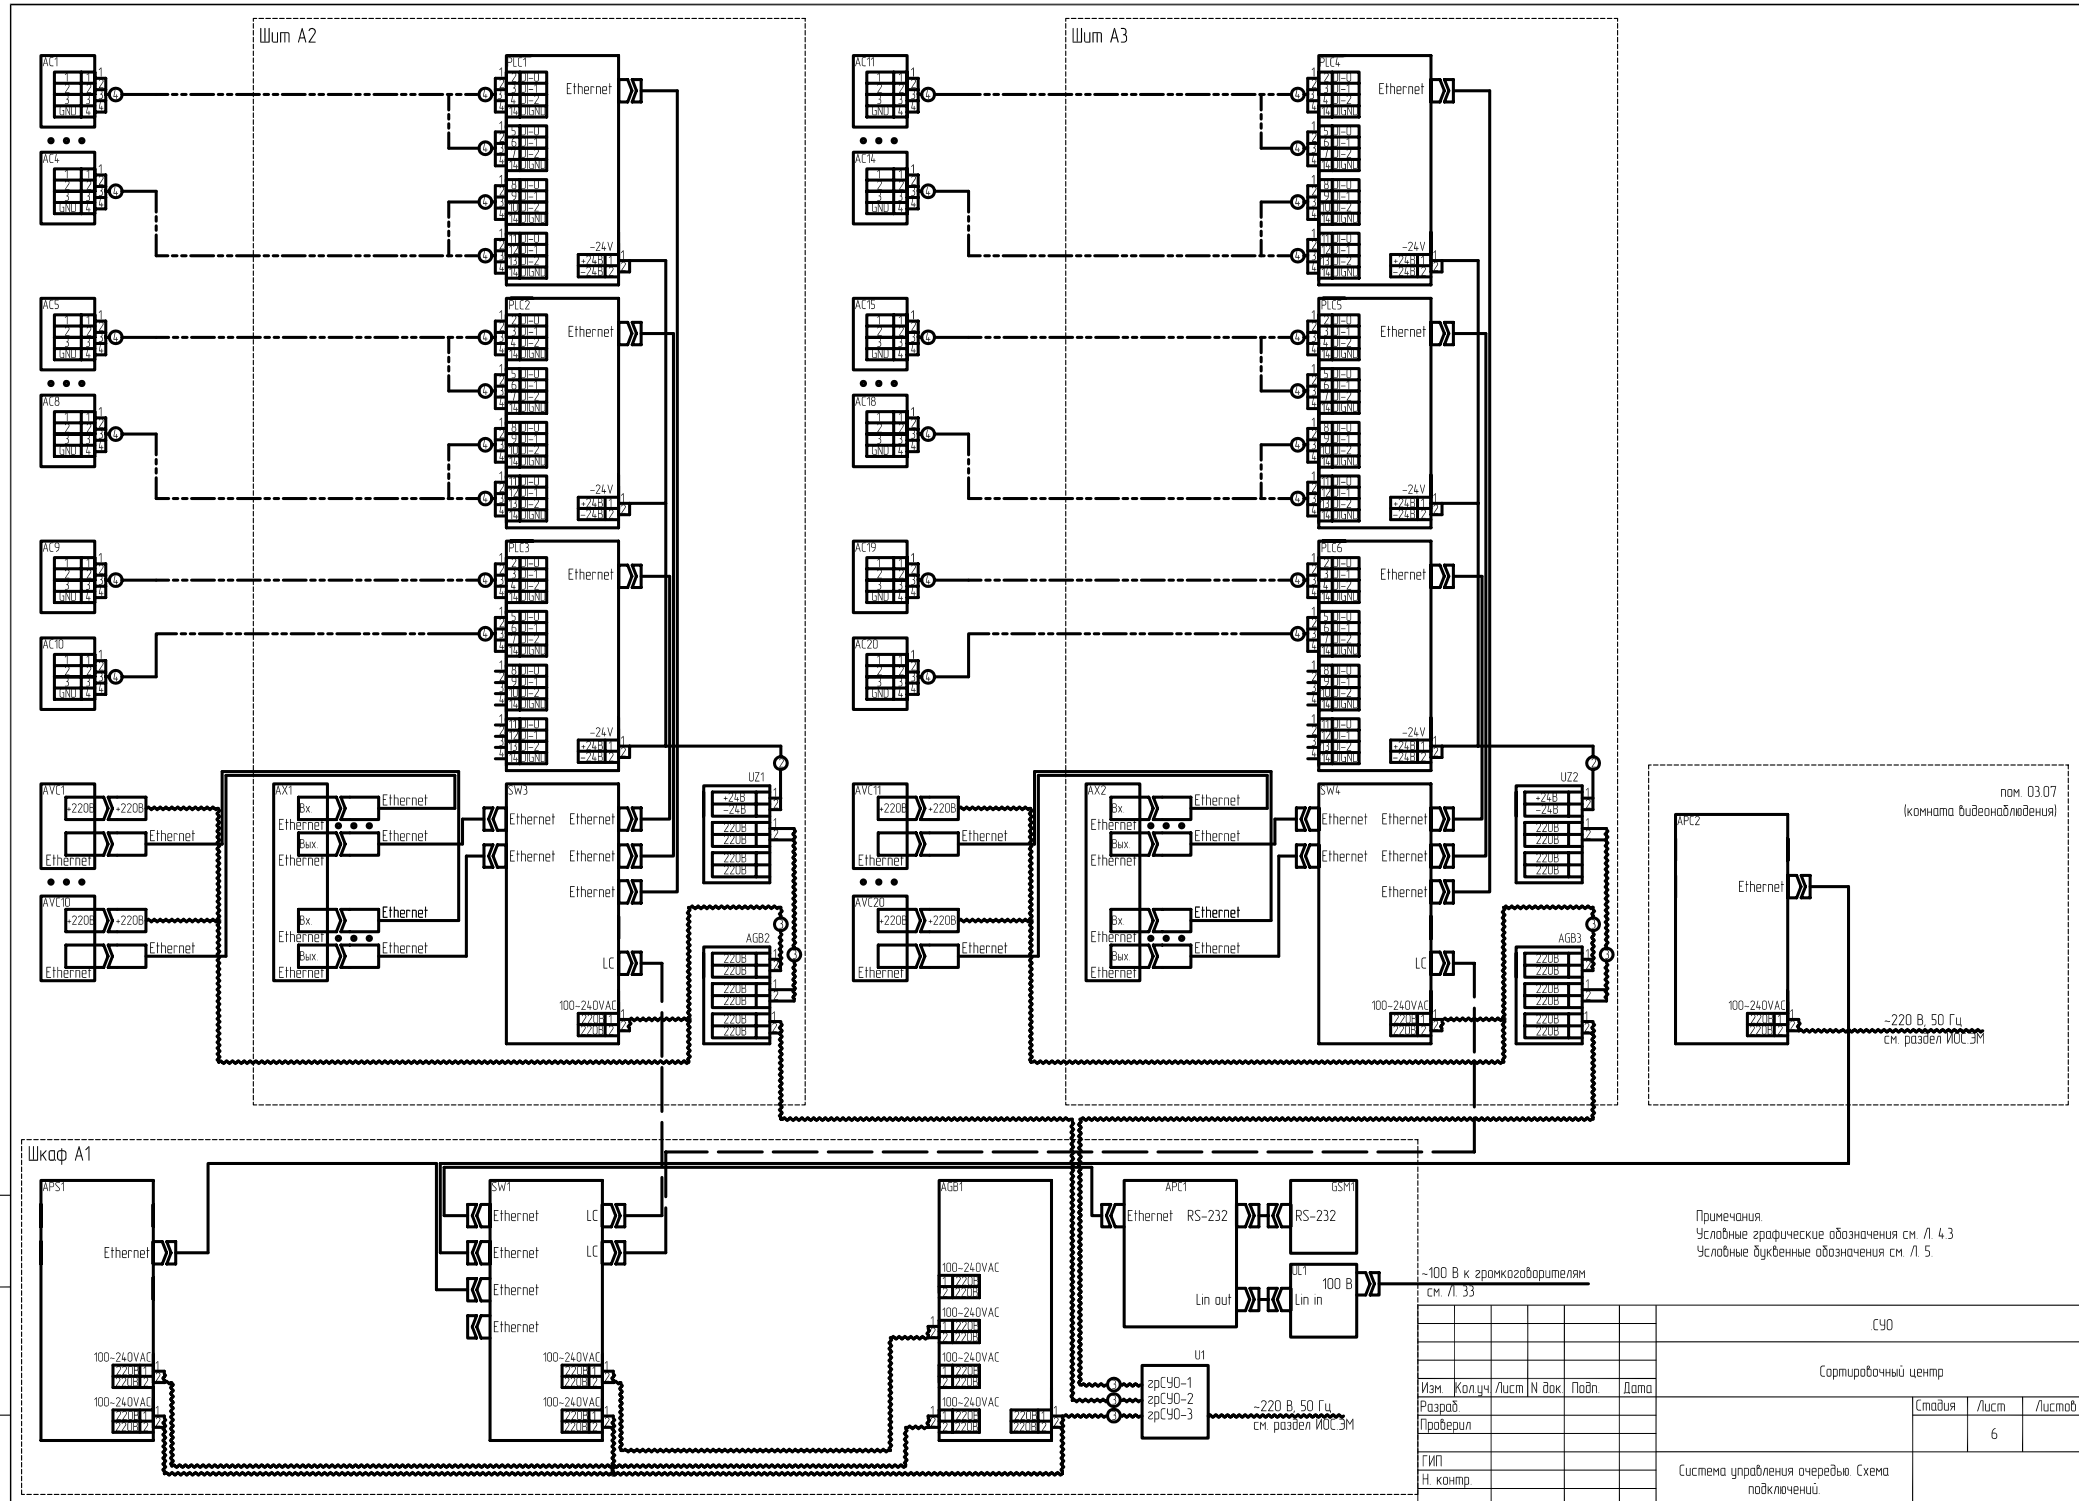

Примечания.
Условные графические обозначения см. Л. 4.3
Условные буквенные обозначения см. Л. 5

						СУО		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Сортировочный центр		
Разраб.							Стадия	Лист	Листов
Проверил								6	
ГИП						Система управления очередью. Схема подключений.		
Н. контр.								

Взам.инв.N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Копировал

Формат А2