


СОГЛАСОВАНО

Л. КОСЦАР
Зав. ГР. ОК
Зав. ГР. ЦС

Л. КОСЦАР
Зав. ГР. ОБ
Зав. ГР. ВК

Докл. инж. И.
Получил и дата

Мед. И. Ивлев

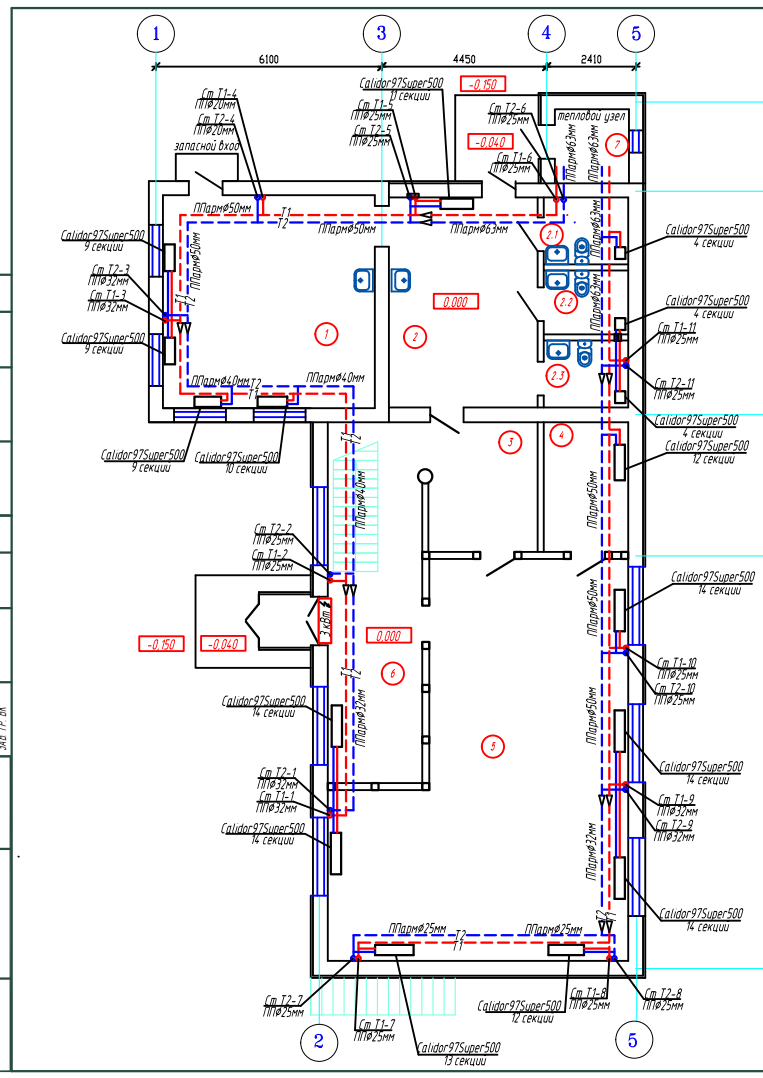

Ведомость расчета тепловых нагрузок на отопление 1-го этажа

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Тепловая нагрузка		Температура	Средняя температура	Средняя температура	Средняя температура
				кВт	ккал/ч				
1	Теплоноситель	л							
2	Теплоноситель	л							
3	Теплоноситель	л							
4	Теплоноситель	л							
5	Теплоноситель	л							
6	Теплоноситель	л							
7	Теплоноситель	л							
8	Теплоноситель	л							
9	Теплоноситель	л							
10	Теплоноситель	л							
11	Теплоноситель	л							
12	Теплоноситель	л							
13	Теплоноситель	л							
14	Теплоноситель	л							
15	Теплоноситель	л							
16	Теплоноситель	л							
17	Теплоноситель	л							
18	Теплоноситель	л							
19	Теплоноситель	л							
20	Теплоноситель	л							
21	Теплоноситель	л							
22	Теплоноситель	л							
23	Теплоноситель	л							
24	Теплоноситель	л							
25	Теплоноситель	л							
26	Теплоноситель	л							
27	Теплоноситель	л							
28	Теплоноситель	л							
29	Теплоноситель	л							
30	Теплоноситель	л							

					0000109-08 и ВК					
					Реконструкция мастерской по улице 2-я Солнечная, 46 в Кировском административном округе					
Изм	Кол-во	Лист	№ док	Подпись	Дата	Отопление, водопровод и канализация	Стдия	Лист	Листов	
ГИП					09.09г		р	3	12	
Рук. группы					09.09г					
Выполнил	Храпов				09.09г					
					План Т1, Т2 первого этажа					