


**Примечания:**  
 1. Продольный профиль газопровода см. лист 5.  
 2. В стесненных условиях, при сближении с ливневой канализацией на расстоянии не менее 5м в каждую сторону (ПК 2+26,00 - ПК 2+95,00; ПК 4+27,20 - ПК 4+41,30) применить бесшовные трубы, в местах сварных стыков применить 100% контроль физическим методом.

Изм.	Колучи/Лист	№	ВойПодпись	Дата
ГИП				
Проверил				
Н.Контроль				
Разработ				

Газоснабжение.	Сталь	Лист	Листов
Наружные газопроводы. I-ая очередь		2	
План газопровода ПК0 - ПК 4+49,90 М1:500			

Копировал

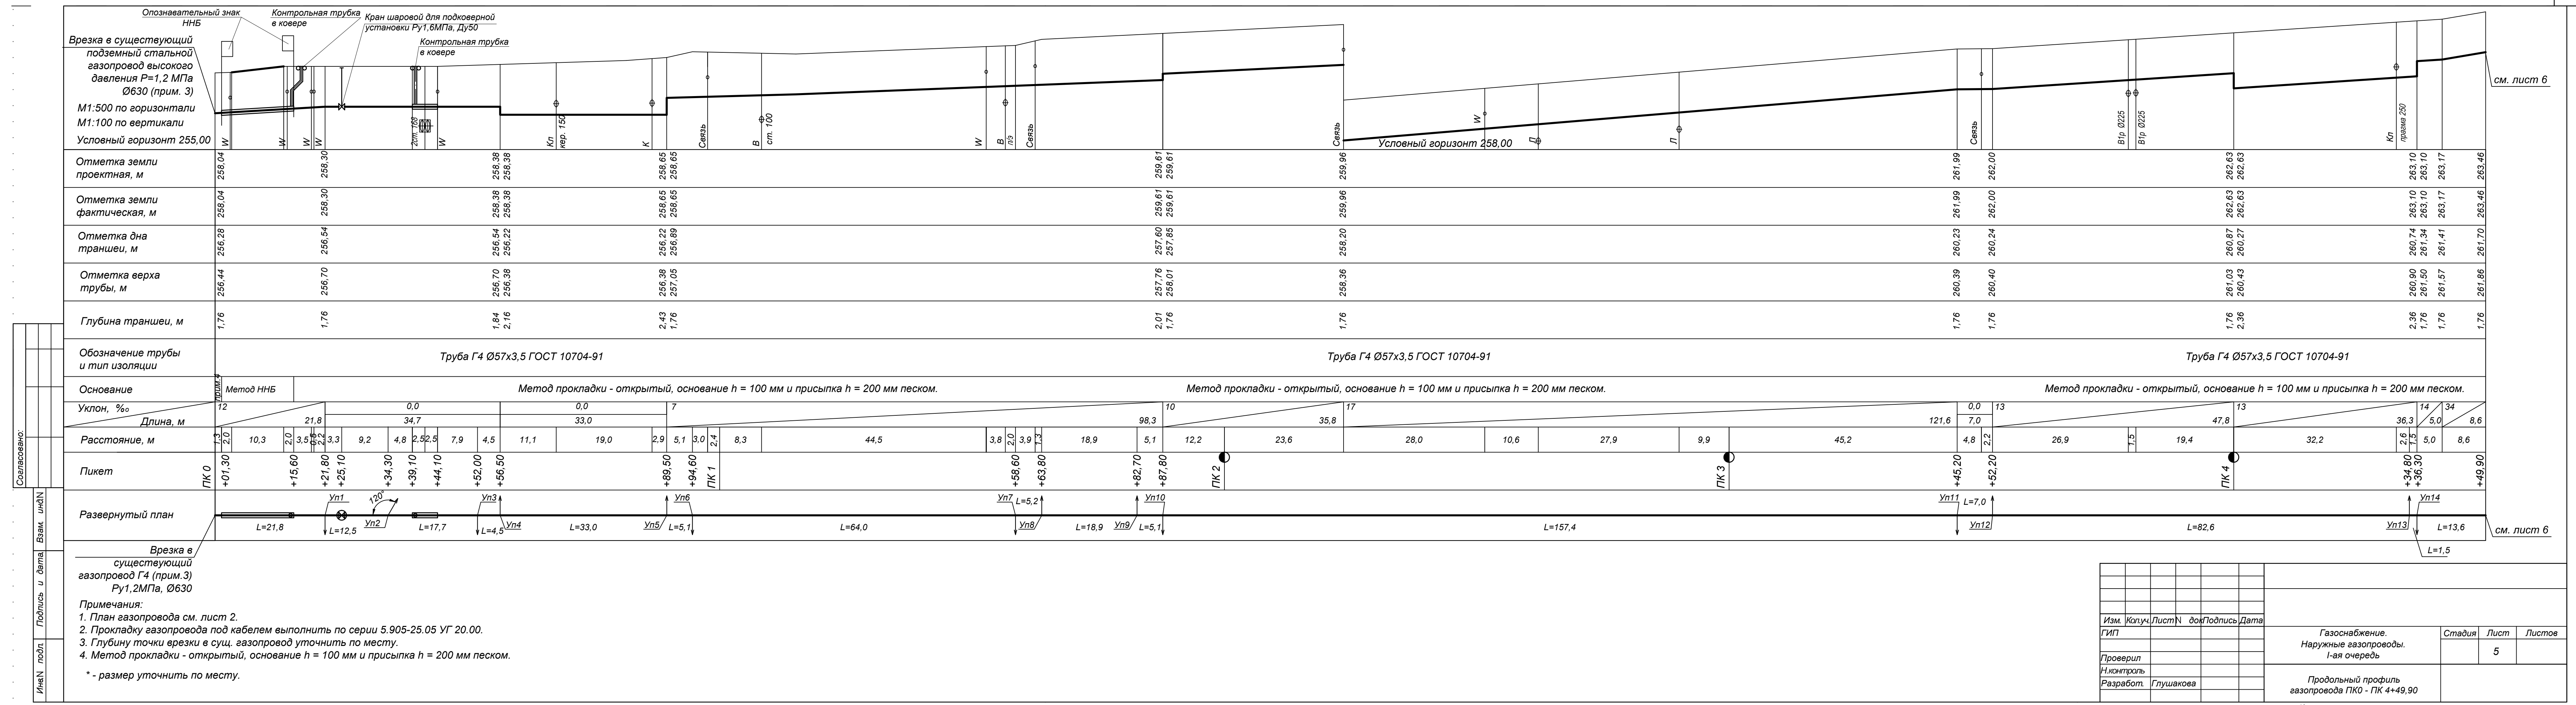

Отметка земли проектная, м	Отметка земли фактическая, м	Отметка дна траншеи, м	Отметка верха трубы, м	Глубина траншеи, м	Обозначение трубы и тип изоляции	Основание	Уклон, %		Расстояние, м	Пикет	Развернутый план	
							Длина, м	Длина, м				
258.04	258.04	256.28	255.44	1.76	Труба Г4 Ø57x3,5 ГОСТ 10704-91	Метод прокладки - открытый, основание h = 100 мм и присыпка h = 200 мм песком.	12	21.8	10.3	ПК 0	Врезка в существующий газопровод Г4 (прим.3) Ру1,2МПа, Ø630 Примечания: 1. План газопровода см. лист 2. 2. Прокладку газопровода под кабелем выполнять по серии 5.905-25.05 УГ 20.00. 3. Глубину точки врезки в сущ. газопровод уточнить по месту. 4. Метод прокладки - открытый, основание h = 100 мм и присыпка h = 200 мм песком. * - размер уточнить по месту.	
258.30	258.30	256.54	255.70	1.76			0.0	34.7	2.0	10.3		ПК 1
258.38	258.38	256.22	255.38	1.76			0.0	33.0	2.0	10.3		ПК 2
259.65	259.65	257.80	257.00	2.01	Труба Г4 Ø57x3,5 ГОСТ 10704-91	Метод прокладки - открытый, основание h = 100 мм и присыпка h = 200 мм песком.	7	98.3	2.9	ПК 3		
259.65	259.65	257.05	256.25	1.76			7	98.3	2.9	ПК 4		
259.96	259.96	258.20	257.36	1.76			10	98.3	2.9	ПК 5		
261.99	261.99	260.23	260.39	1.76	Труба Г4 Ø57x3,5 ГОСТ 10704-91	Метод прокладки - открытый, основание h = 100 мм и присыпка h = 200 мм песком.	17	35.8	2.9	ПК 6		
262.00	262.00	260.24	260.40	1.76			17	35.8	2.9	ПК 7		
263.03	263.03	260.87	260.90	2.36			13	0.0	121.6	4.8	ПК 8	
263.17	263.17	260.27	261.41	2.36	Труба Г4 Ø57x3,5 ГОСТ 10704-91	Метод прокладки - открытый, основание h = 100 мм и присыпка h = 200 мм песком.	13	47.8	2.2	ПК 9		
263.46	263.46	260.74	261.50	1.76			13	47.8	2.2	ПК 10		
263.46	263.46	260.27	261.57	1.76			13	47.8	2.2	ПК 11		
263.46	263.46	261.70	261.86	1.76			14	36.3	2.6	ПК 12		
		263.10	261.34	1.76			14	36.3	2.6	ПК 13		
		263.17	261.41	1.76			14	36.3	2.6	ПК 14		

Изм.	Колучи/Лист	№	ВойПодпись	Дата
ГИП				
Проверил				
Н.Контроль				
Разработ				

Газоснабжение.	Сталь	Лист	Листов
Наружные газопроводы. I-ая очередь		5	
Продольный профиль газопровода ПК0 - ПК 4+49,90			

Копировал