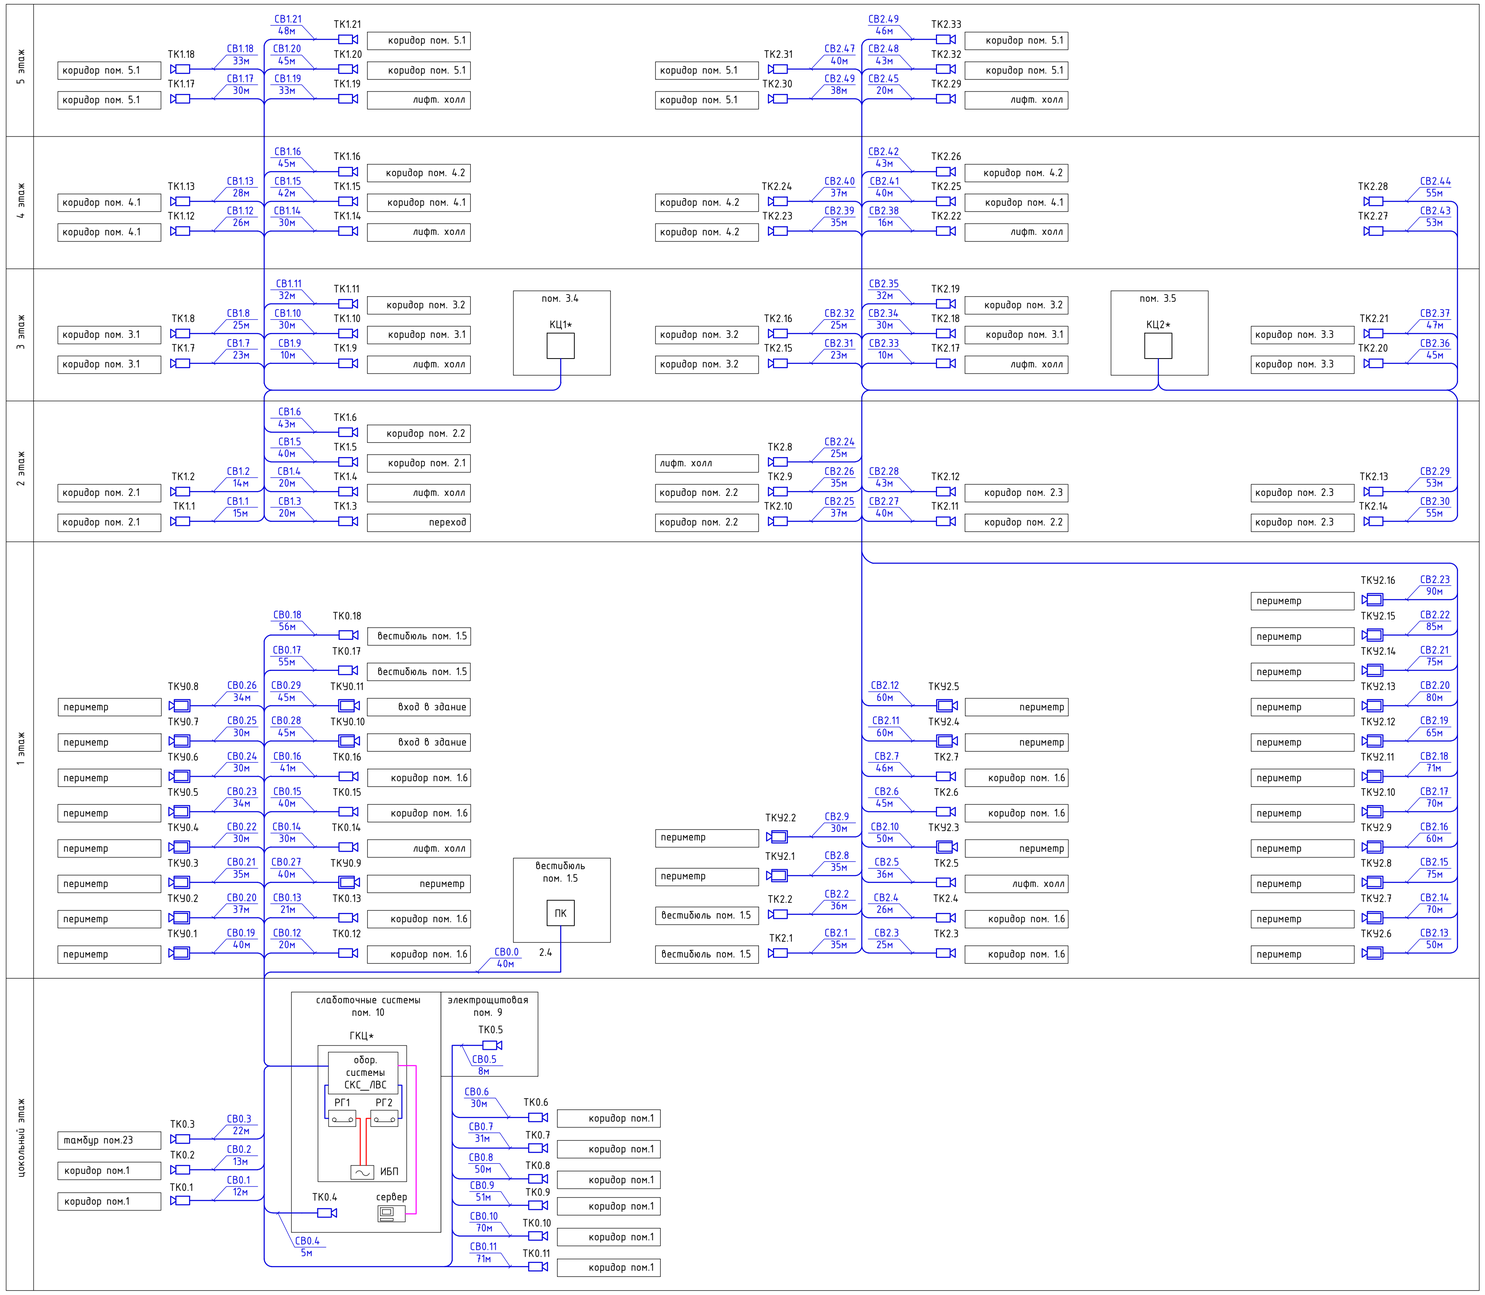

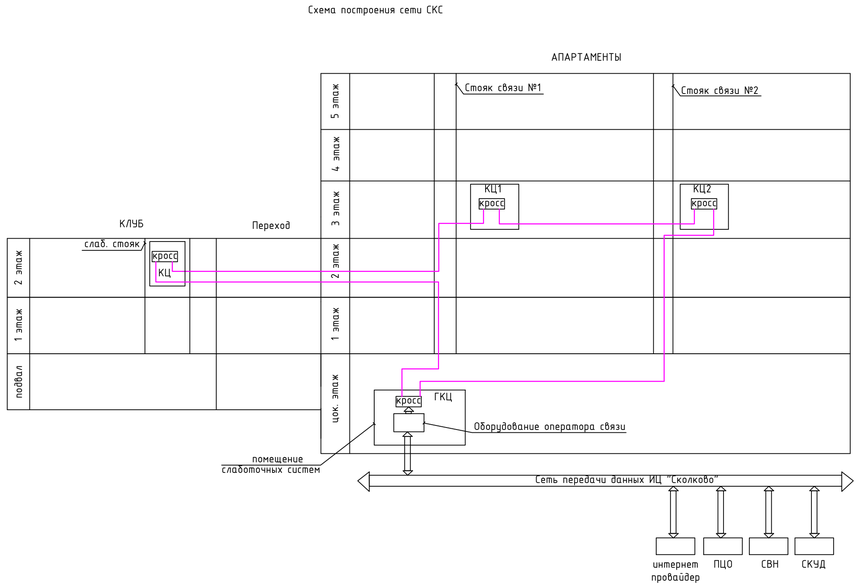

Условные обозначения

- купольная IP-камера (наружная) "P3364-VE"
- купольная IP-камера (внутренняя) "NIN-40012-V3"
- ГКЦ – главный коммутационный центр - стойка СКС, учтен в проекте 6049-СКС_ЛВС
- КЦ1 – распределительный этажный коммутационный центр - стойка СКС, учтен в проекте 6049-СКС_ЛВС
- ПК – автоматизированное рабочее место
- сервер HP PL DL380p E5-2620V2/Gen8 SP7925GO/2U "HP"
- IP видеорегистратор "DIP-6082-8HD"
- источник бесперебойного питания "UPS-650"
- кабель системы видеонаблюдения UTP cat 6 LSZH 4x2x0,5
- кабель сети СКС см. 6049-СКС_ЛВС
- кабель питания ВВГнг(А)-LS 3х1,5

Примечание:

1. Оборудование отмеченное знаком * учтено в проекте 6049-СКС_ЛВС.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал						Система видеонаблюдения
Проверил						Стадия: Р; Лист; Листов
ГИП						Структурная схема
Н.контроль						

Копировал

Формат А1

Согласовано

Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Подпись | Дата | Н.контр.докум. | Фамилия

Подпись | Дата | Н.контр.докум. | Фамилия