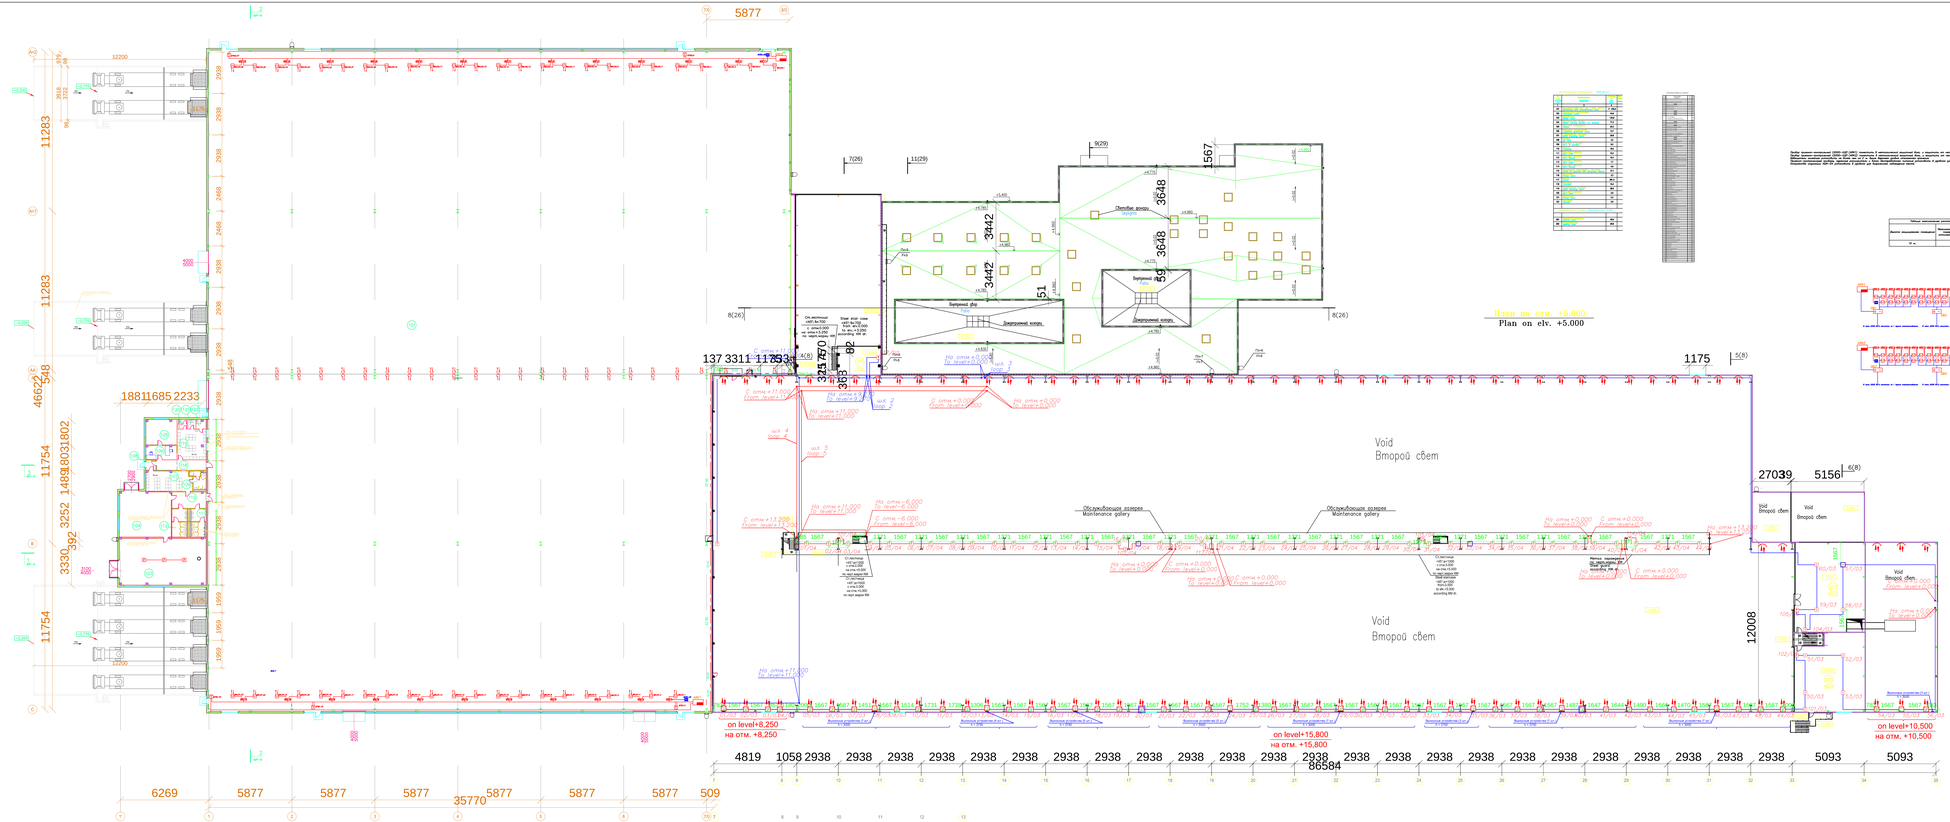

Марка	Наименование помещения	Расчетная скорость на полной скорости (м/с)	Расстояние	
			Между противоположными дверями (м)	Между противоположными дверями (м) при отказе
12 м		2	1,2	1,2

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Автоматическая установка пожарной сигнализации и СОУЭ. Схема расположения первого яруса АПС
Разработал						Стадия: П; Лист: 3.1; Листов: 10
Проверил						
Н.контр.						ГИП

Формат А1