

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ОВ


№	Наименования	Примечания
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (продолжение)	
3	Общие данные (окончание)	
4	План на отм.-4.000. Вентиляция.	
5	План на отм.0.000. Вентиляция.	
6	План кровли. Вентиляция.	
7	Фрагмент плана на отм. 0.000 в осях В-Г, 1.Разрез 1-1.	
8	Схема системы вентиляции ПВ-1, П2, В3, В10	
9	Схема системы вентиляции П1, В1, В4, В5, В6, В7, В8, В9, В11	
10	План на отм.-4.000. Кондиционирование.	
11	План на отм.0.000. Кондиционирование.	
12	План на отм.0.000. Отопление.	
13	Схема системы отопления Т1, Т2	
14	План на отм.-4.000. Теплоснабжение.	
15	План на отм.0.000. Теплоснабжение.	
16	План кровли. Теплоснабжение.	
17	Схема системы теплоснабжения вентагрегатов ПВ-1, П-1 и П-2	
18	Узлы обвязки теплообменников вентагрегатов ПВ-1, П-1 и П-2	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
4.904-69	Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов	
5.904-1	Детали крепления воздуховодов	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
-ОВ.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов	12листов

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Наименование здания (сооружения) помещения	Площадь, м ²	Периоды года при t _n , °С	Расход тепла, Вт (ккал/ч)			Установленная мощность электродвигателя, кВт
			На отопление	На вентиляцию	Общий	
Ресторан		-25	11020 (9475)	135365 (116392)	146385 (125868)	51

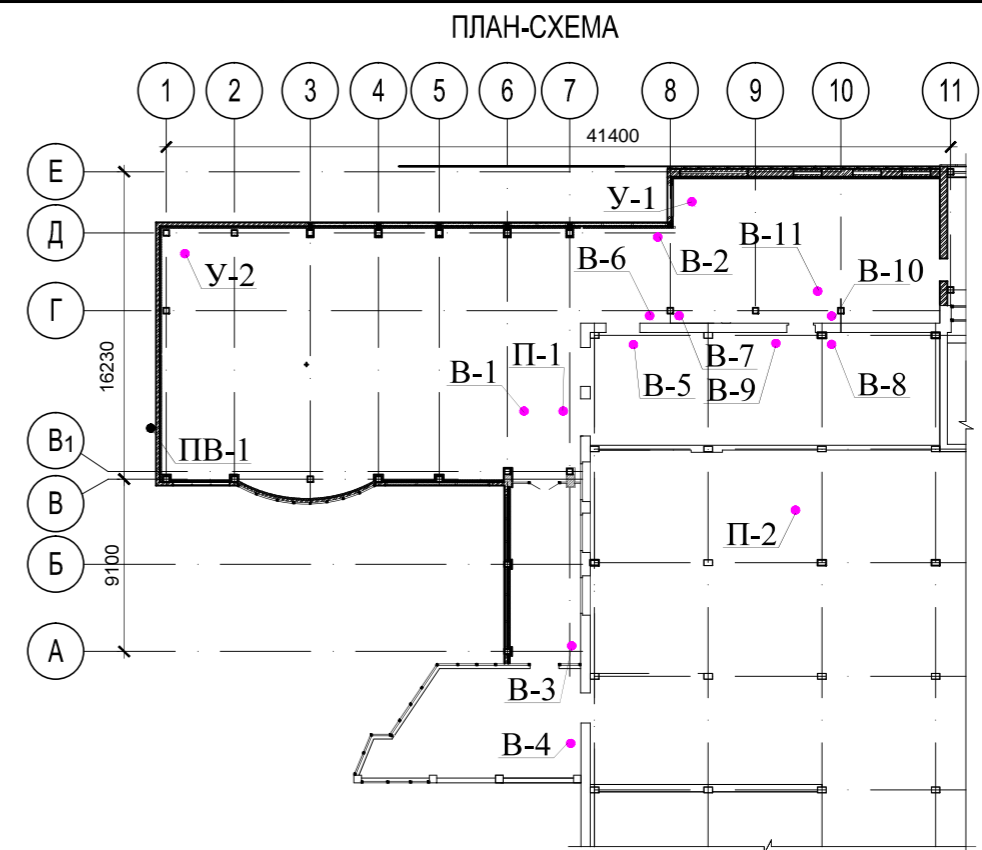

6-07/08-ПР-1-ОВ

Реконструкция здания магазина "Дом одежды" с расширением и строительством пристроек по адресу: ул.Советская, 77, г.Луганск.

Изм.	Кол.	Лист.	№док.	Подпись	Дата	Пристройка №1 (ресторан)	Стад.	Лист	Листов
Директор							РП	1	18
ГИП									
Разраб.						Общие данные(начало)			
Пров.									

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
ГИП _____

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.