




Схемы установки гасителей вибрации для ОКПЖ-Т-01-6-24-10/125-0,36/0,22-3,5/18-20,0

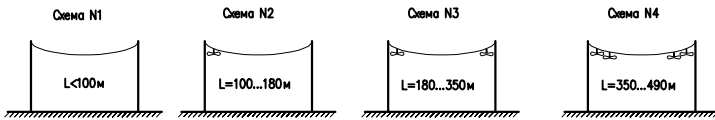

Установка гасителей вибрации на поддерживающих зажимах

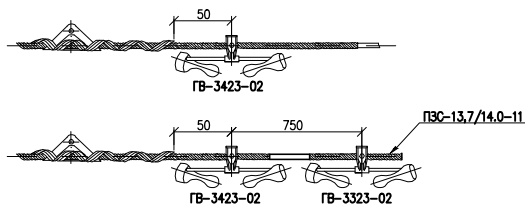

Установка гасителей вибрации на натяжных зажимах

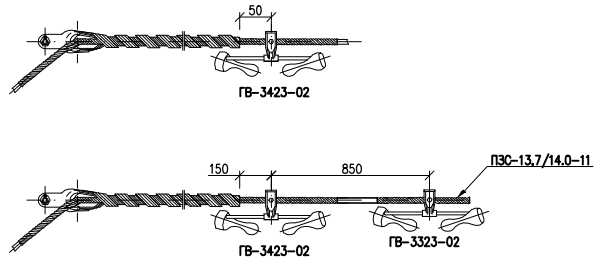

- 1 Гаситель вибрации устанавливается строго под кабелем
- 2 Во избежание повреждения кабеля вибрацией, установка гасителей должна производиться не более, чем через сутки после монтажа кабеля
- 3 В пролетах до 100м гасители вибрации не устанавливаются (схема N1)
 В пролетах от 100 до 180м устанавливается один гаситель вибрации (схема N2)
 В пролетах от 180 до 350м устанавливаются два гасителя вибрации (схема N3)
 В пролетах от 350 до 490м устанавливаются четыре гасителя вибрации (схема N4)

Изм.	Код	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.					02.16
Проф.					02.16
Нач. отд.					02.16
Н.контр.					02.16
ГИП					02.16

Стация	Лист	Листов
Р	8	

Схема установки гасителей вибрации

Совместимость

Вязк. шиф. N

Попр. и дата

Имя, N листа