


СОГЛАСОВАНО

Введ. инв.л

Получил и дата

Инд.л подл.

Данные питающей сети				
Щит этажный	Выключатель ввода		Прибор учета	
Марка кабеля и его сечение				
Щит распределительный, N по плану	Выключатель ввода			
	Автомат отходящей линии	Номинальный ток, (А)		
Марка кабеля и его сечение				
Электроприемник	Наименование потребителя			
	N группы	1	2	3
	P акт, (кВт)	0,42	0,32	2,0
	I акт, (А)	2,24	1,71	10,69

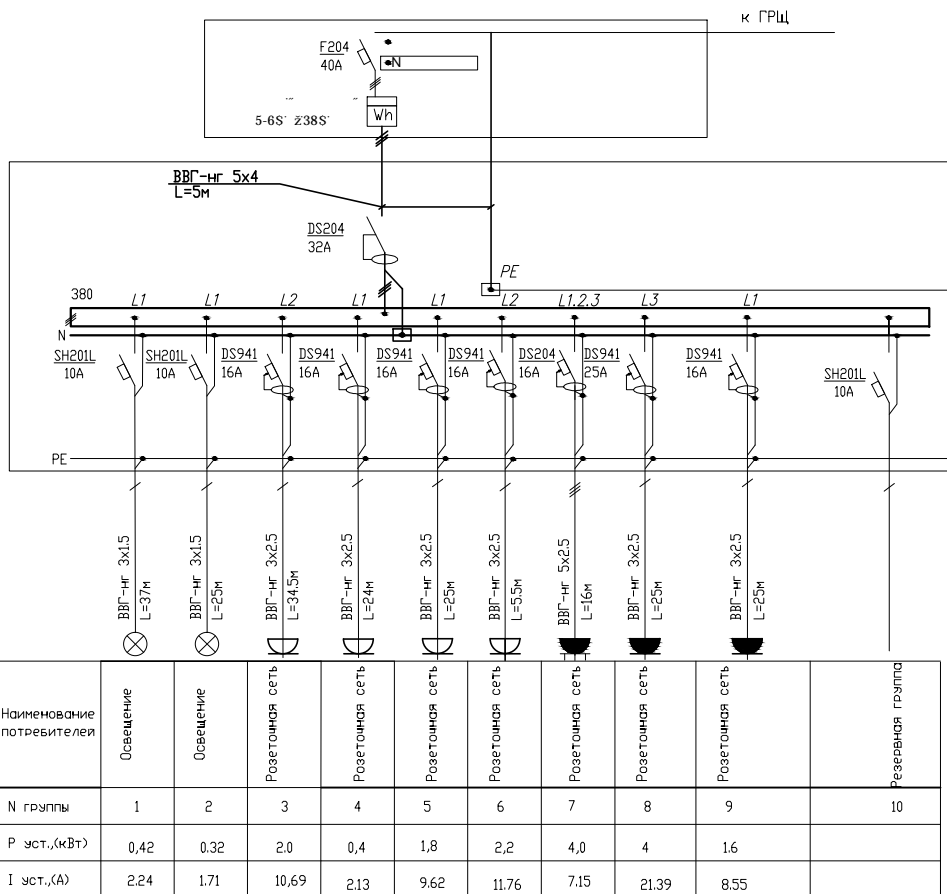

$P_y = 16.24 \text{ кВт}$   
 $P_p = 11.85 \text{ кВт}$   
 $I_p = 30.27 \text{ А}$   
 $\cos \varphi = 0.85$   
 $K_c = 0.7$

Фаза	Нагрузка
L1	5.87 кВт
L2	5.73 кВт
L3	5.33 кВт

Е	Е	Е	РА	Е		
Е	Е					А
Е						7
Е						9
А						