


СХЕМА СИСТЕМЫ К1  
бани

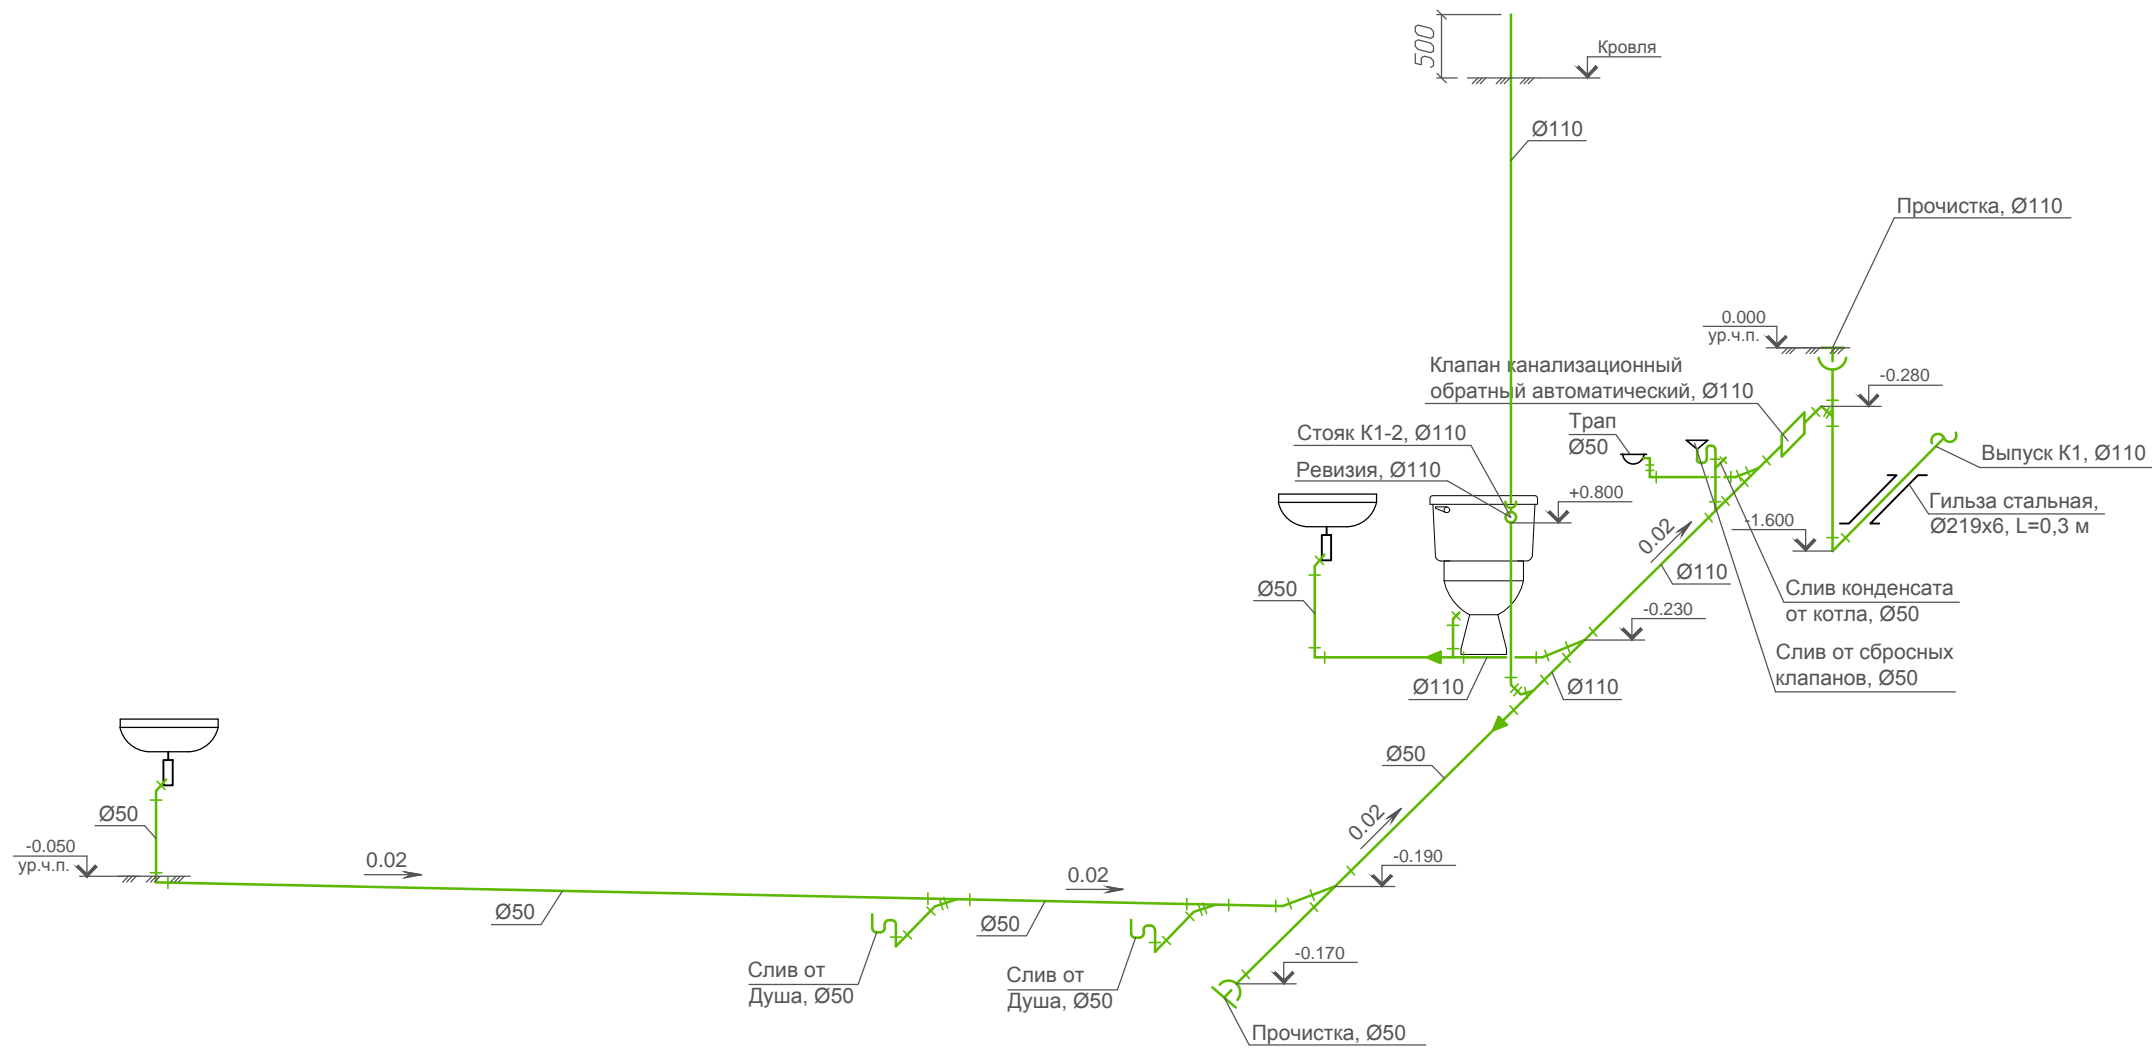

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

— К1 — Канализация хозяйственно-бытовая

Примечание:  
1. Все отметки даны относительно верха трубы.  
2. Отметка ввода трубопровода должна быть не ниже глубины промерзания (-1.200 от уровня земли) см. раздел НВК.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.						ВОДOPPOBOD КАНАЛИЗАЦИЯ	Стадия	Лист	Листов
Проверил							П	14	
						Схема системы К1 бани			