


Вид спереди

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42

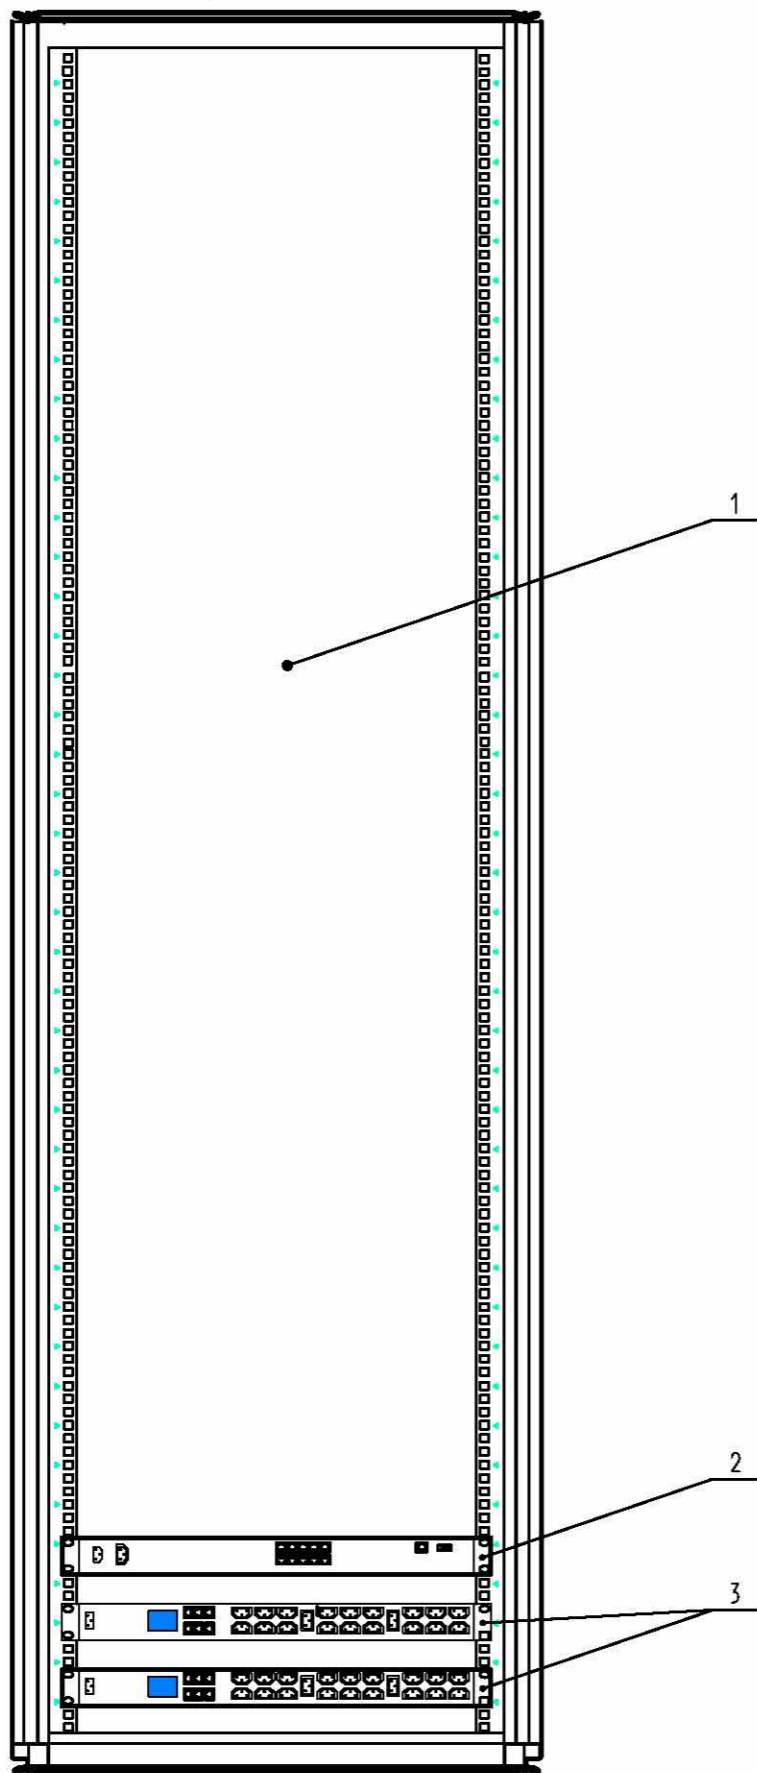

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Шкаф APC NetShelter SX AR 3140 42U 750mm x 1070mm NE with Sides	1	Проектируемый
2	Устройство контроля APC NetBotz Rack Monitor 200	1	Проектируемый
3	Распределитель питания APC Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 16A/230V, 18xС13 & 2xС19	2	Проектируемый

1. Проектируемое оборудование выделено утолщенными линиями.

Изм.	Кол.	Лист	Издк.	Подпись	Дата				
						Структурированная кабельная система	Стадия	Лист	Листов
							Р	13	
						Фасад коммуникационного шкафа В1. АБК №3. 1 этаж. Помещение 13			

Создано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.