


Вид спереди

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

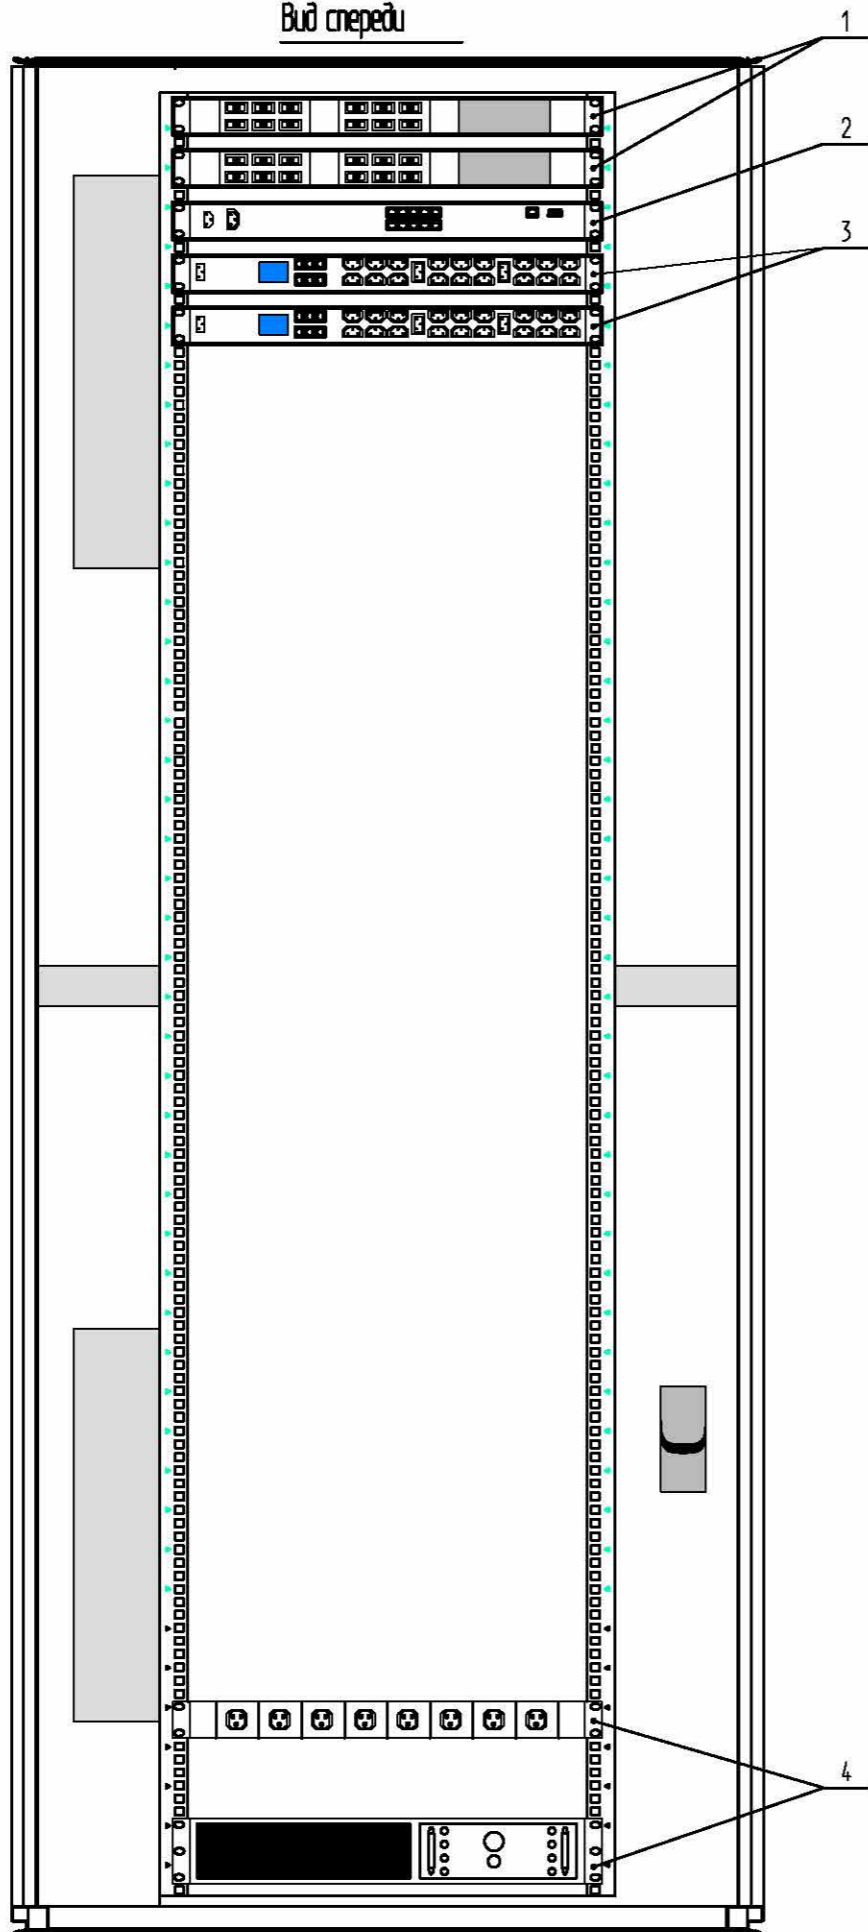

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Кросс оптический 2 адаптера OPTCOMTM	2	Проектируемый
2	Устройство контроля APC NetBotz Rack Monitor 200	1	Проектируемый
3	Распределитель питания APC Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 16A/230V, 18x13 & 2x19	2	Проектируемый
4	Существующее оборудование	2	

Согласовано

Взам. инж. Н

Подп. и дата

Инж. Н подл.

1. Проектируемое оборудование выделено утолщенными линиями.

Изм.	Кол.	Лист	Издк.	Подпись	Дата				
						Структурированная кабельная система	Стандия	Лист	Листов
							Р	16	
						Фасад коммуникационного шкафа В4. АБК №3. 4 этаж. Помещение 13			