


ПС "Мстера Тяговая" 110/27,5/10кВ №1001

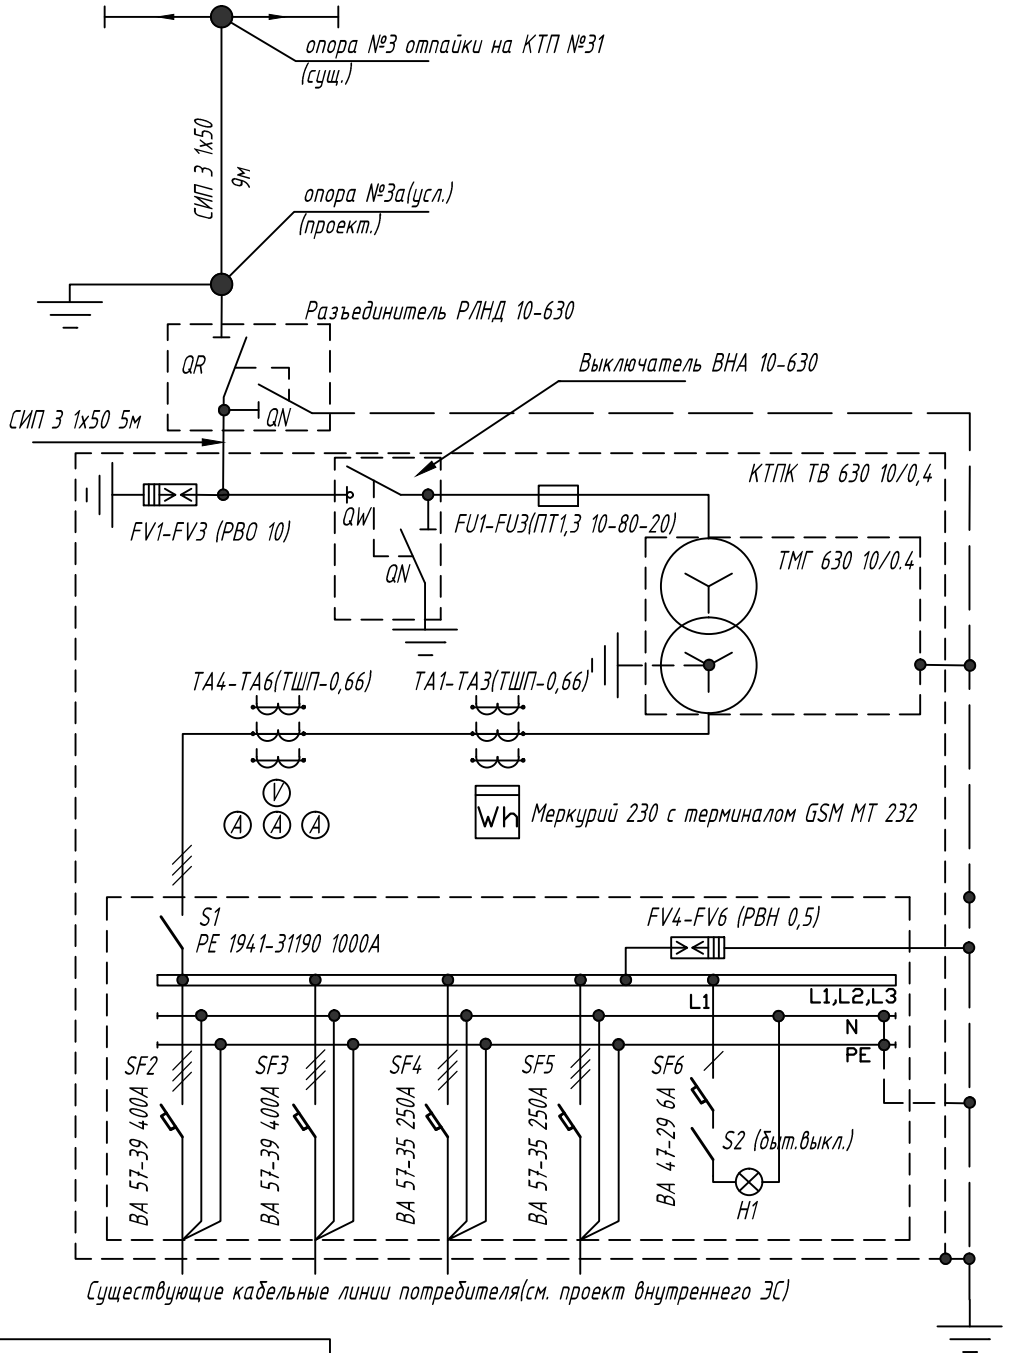

Источник	
Маркировка участка сети	Марка, сечение кабеля, длина участка, м
Щит учета	Счетчик электроэнергии
	Коммутационный аппарат тип, I ном
Маркировка участка сети	Марка, сечение кабеля, длина участка, м
Распределительный щит	Маркировка
	Коммутационный аппарат отходящей линии, I ном

Электроприемники	Маркировка	
	Тип	
	Мощность, кВт	P_u
	Напряжение, В	U
	Ток, А	I
	№ помещения	
	Вид нагрузки	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч.	Лист	И док.	Подпись	Дата
Утвердил	Фомичева				06.06.16
И.контр.	Демидова				06.06.16
Вед.инжен.	Морозова				06.06.16
Проверил					
Разработ.	Касьяков				06.06.16

Г55.16 -ЭС

ООО "Электростандарт"

Земельный участок в 97 м. на ю/з, ул. Школьная д. 6, с. Сарыево, Вязниковский район, Владимир. обл.

Стая	Лист	Листов
Р	3	

Принципиальная схема электроснабжения

МУП Вязниковского района "ПКБ"