



Результаты экспертизы Критический фактор Клак

0.34 0.99 0.99 0.99

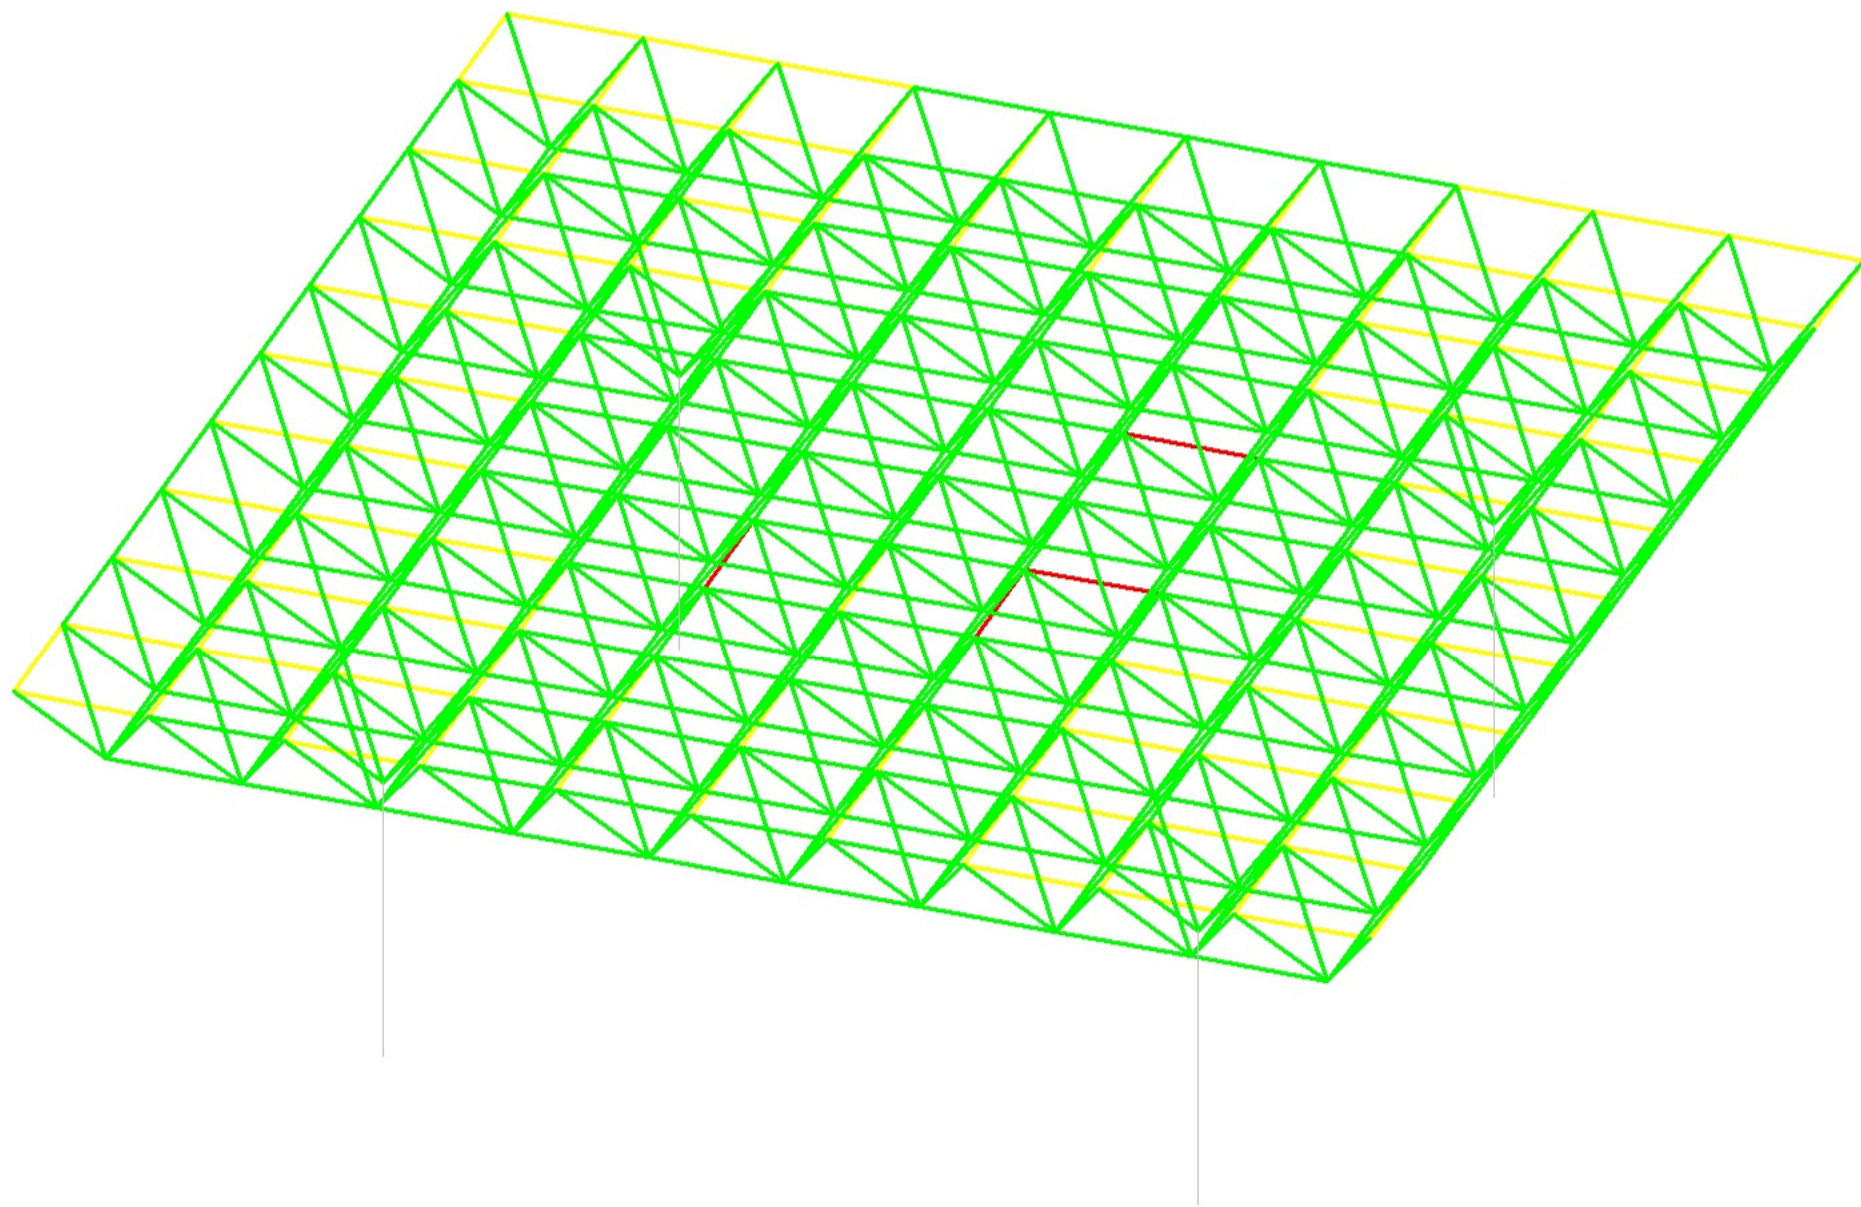

Результаты экспертизы Критический фактор К_{max}

0.34	0.99	0.99	1.01	1.01	1.06
------	------	------	------	------	------

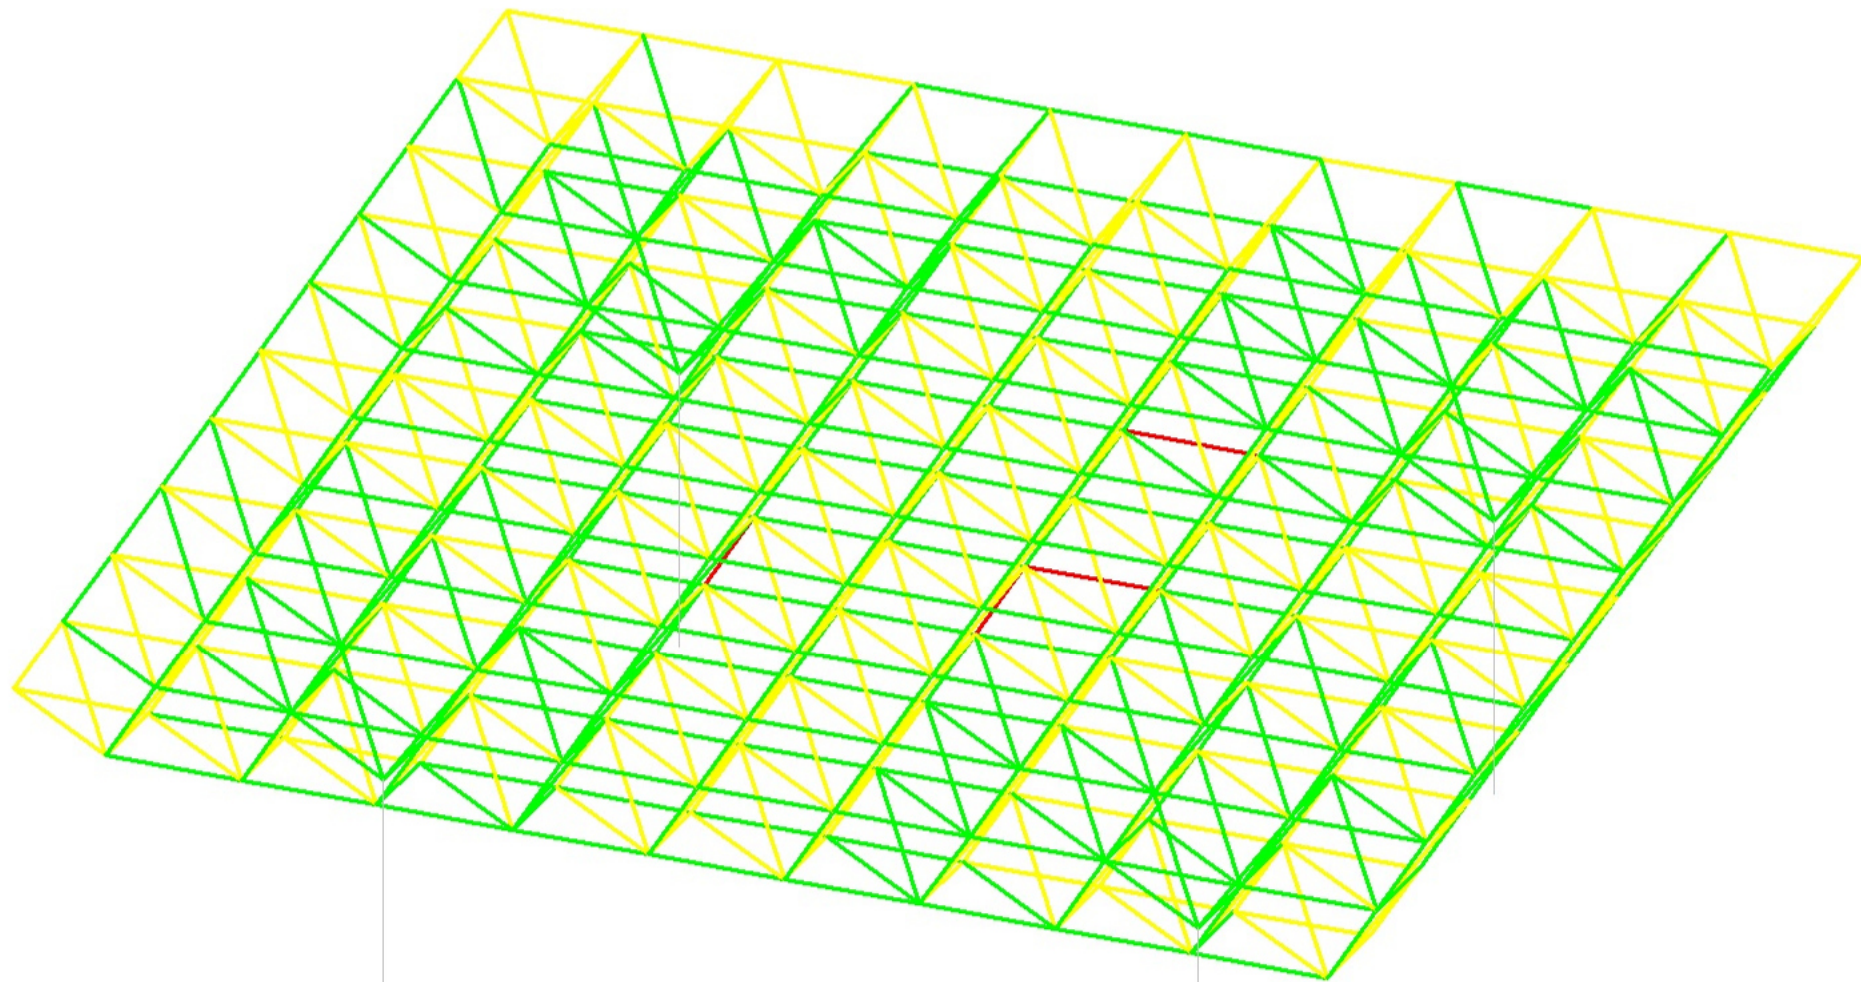

Результаты экспертизы Критический фактор Кmax

0.34	0.99	0.99	1.01	1.01	1.07
------	------	------	------	------	------