


Согласовано			

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

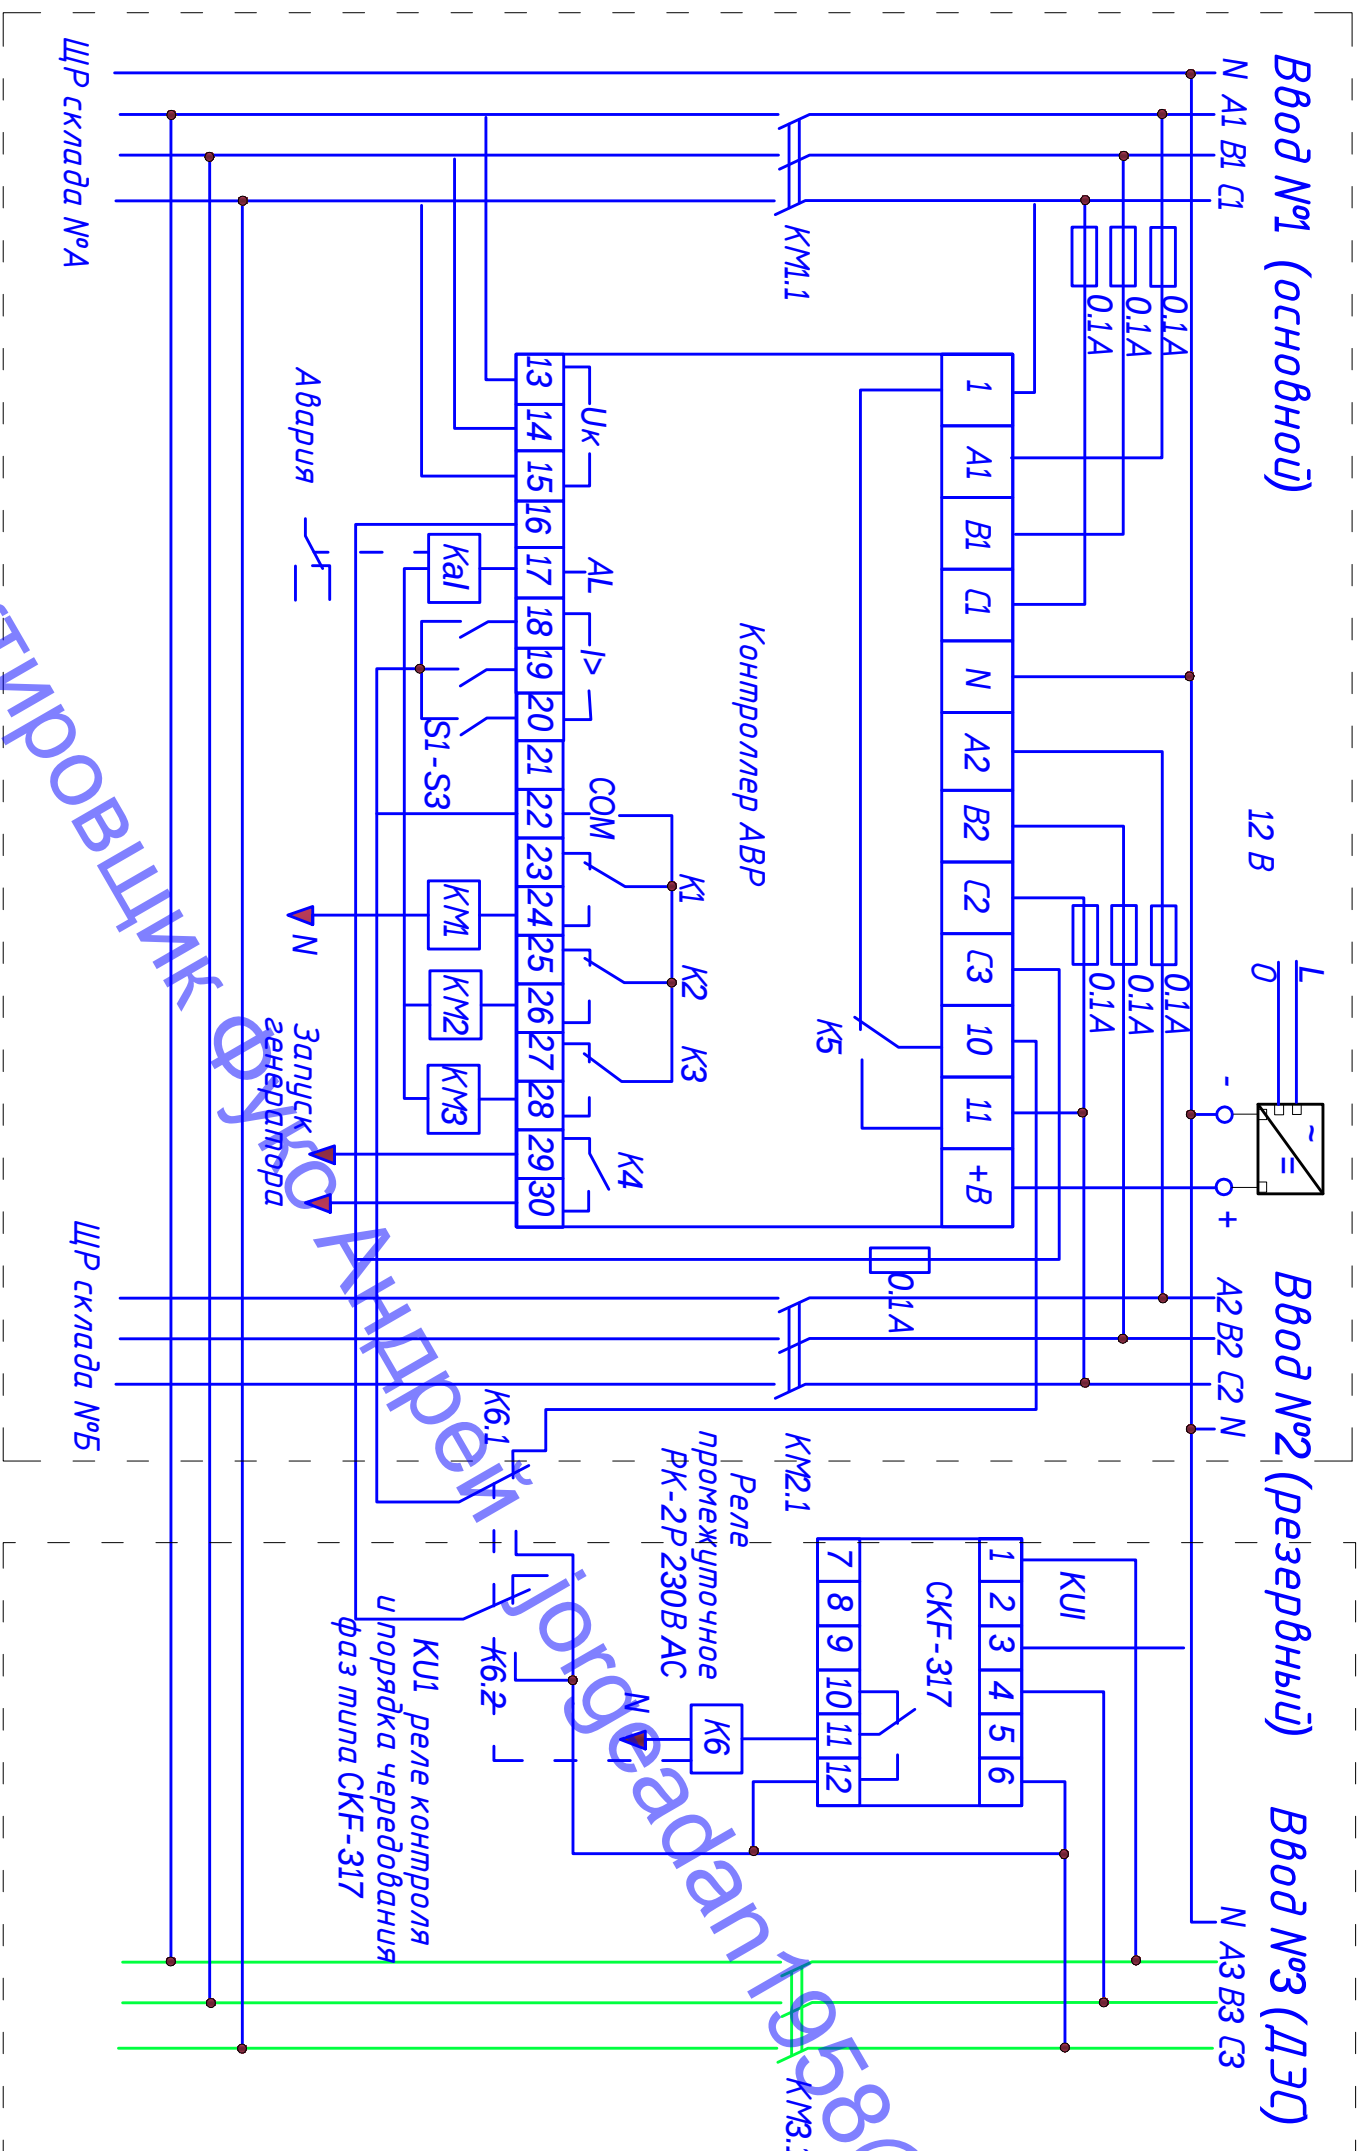

Кал - реле аварийной сигнализации, 12В ДС

К6 - реле с двумя переключающими контактами типа РК-2Р.

XXX-ЭН.01				
Ангары по ул.Борисоглидская				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.
Разработал		Фукс А.		Дата
Проверил				
ГИП				
Н.контр.				
Утв.				
Система электроснабжения зданий		Смодя	Лист	Листов
Принципиальная схема ВРУ с АВР. Подключение ДЭС.		2.Санкт-Петербург		

