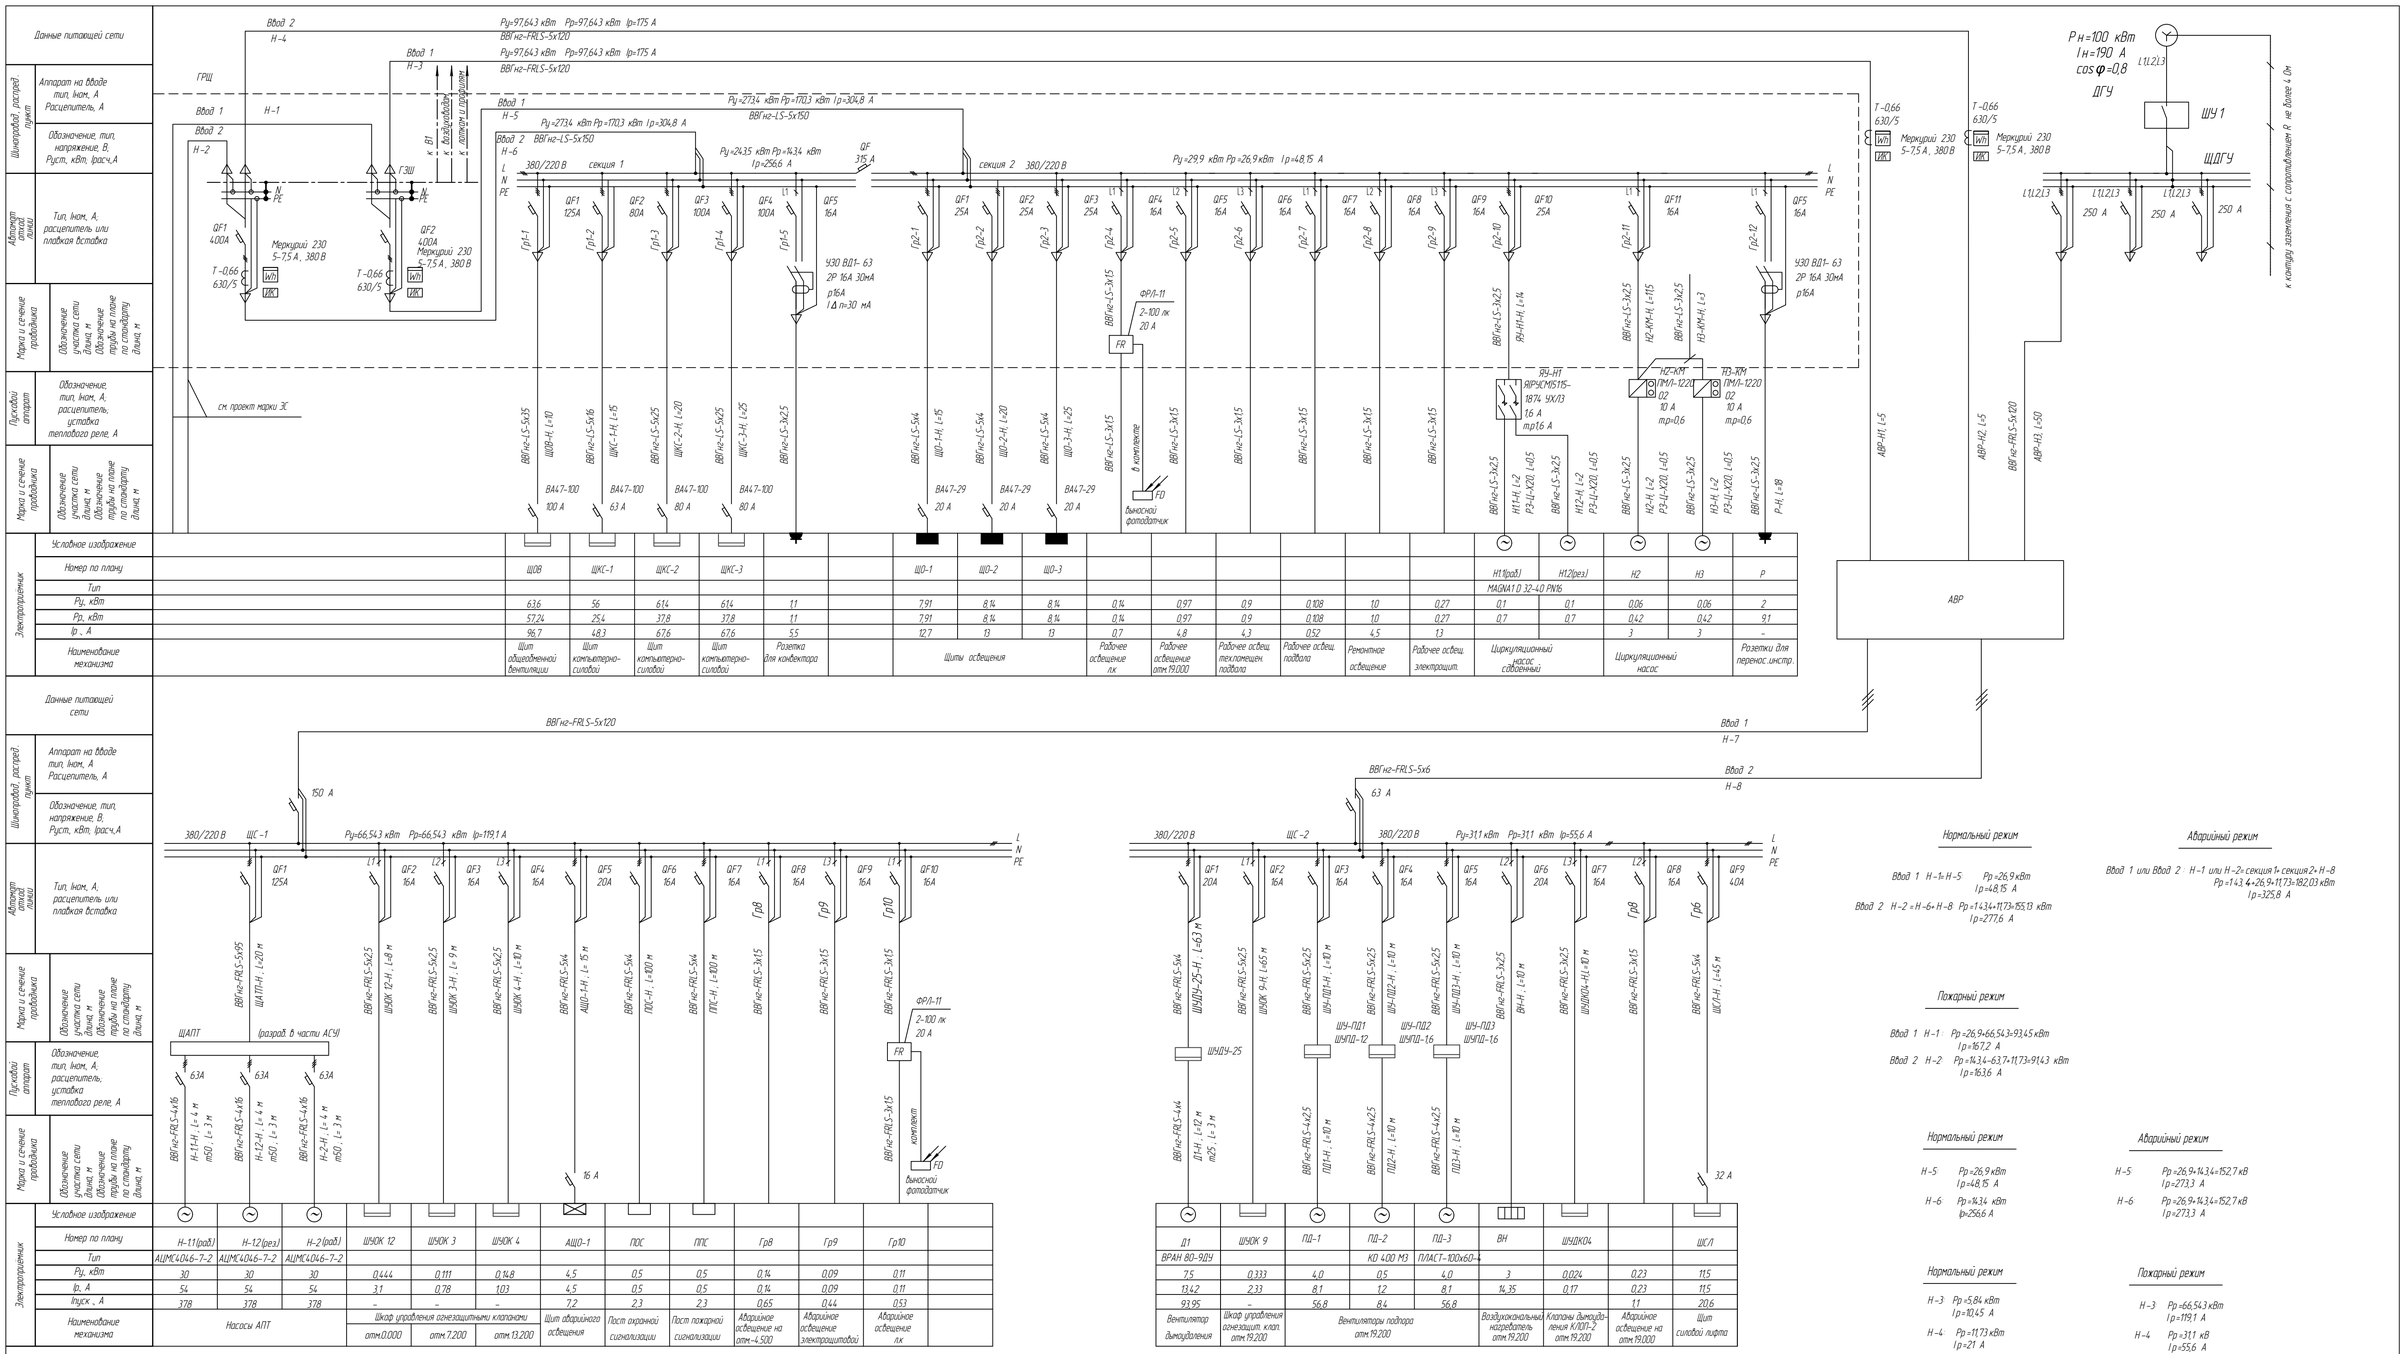

Нормальный режим

Ввод 1 Н-1=Н-5 Pр=26,9 кВт
Iр=48,15 А

Ввод 2 Н-2=Н-6+Н-8 Pр=14,34+11,73=155,13 кВт
Iр=277,6 А

Аварийный режим

Ввод 1 или Ввод 2 Н-1 или Н-2+ секция 1+ секция 2+ Н-8
Pр=14,3,4+26,9+11,73=192,03 кВт
Iр=325,8 А

Пожарный режим

Ввод 1 Н-1 Pр=26,9+66,54,3=93,45 кВт
Iр=167,2 А

Ввод 2 Н-2 Pр=14,34+63,7+11,73=91,4,3 кВт
Iр=163,6 А

Нормальный режим

Н-5 Pр=26,9 кВт
Iр=48,15 А

Н-6 Pр=14,34 кВт
Iр=25,6,6 А

Аварийный режим

Н-5 Pр=26,9+14,34=152,7 кВ
Iр=273,3 А

Н-6 Pр=26,9+14,34=152,7 кВ
Iр=273,3 А

Нормальный режим

Н-3 Pр=5,84 кВт
Iр=10,4,5 А

Н-4 Pр=11,73 кВт
Iр=21 А

Пожарный режим

Н-3 Pр=66,54,3 кВт
Iр=119,1 А

Н-4 Pр=31,1 кВ
Iр=55,6 А

Пожарный режим при одном работающем вводе

Н-3 или Н-4 Pр=66,54,3+31,1=97,64,3 кВт
Iр=175 А

1. Схемы управления и электропитание вентиляторов подпора , насосов АПТ и огнезащитных клапанов разрабатываются в части КИПиА.
2. Подключение вентиляторов подпора , насосов АПТ и огнезащитных клапанов производится специализированной организацией.
3. Станции ППС и ПОС подключить после определения места установки.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	№ док.	Лист	Подпись	Дата	12-09/14- ЭОМ		
						"Административный торгово-офисный центр - блоки "А","Б","Г" с подземной одноуровневой парковкой и автономной крышной котельной по ул.Литвинова дом 74 в Канавинском районе г.Нижнего Новгорода. Реконструкция трехэтажного здания блока "Г"- подготовительный этап реконструкции комплекса"		
Разработал		Акимин			05.15	Электроосвещение. Силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Быков			05.15		П	2	22
ГИП		Быков			05.15	Принципиальная схема питающей сети	Союз архитекторов России ООО "ПМА Туманова Г.Л."		